



Oddział Poznań
Enea Oświetlenie sp. z o.o. Oddział Poznań
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 856 17 00
faks +48 / 61 856 17 07
oswietlenie.poznan@enea.pl

Poznań 7 lipiec 2021

Enea Oświetlenie/OP/RO8
wtp/041/2021
WEA21E3057

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań

Dotyczy: wytyczne podłączenia do sieci oświetlenia drogowego, doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Szczepankowo_Sowice w Poznaniu.

Podajemy warunki szczegółowe:

1. Zasilanie oświetlenia wykonać z istniejącego obwodu w zasięgu SO-363
Moc zainstalowana ulegnie zwiększeniu o ok.200W, nie przewiduje się zmian wielkość wkładek przelicznikowych i obwodowych.
2. W celu wykonania prac należy :
 - przed przystąpieniem do prac ziemnych dokonać identyfikacji urządzeń podziemnych,
 - zasilanie nowego oświetlenia wykonać jako odgałęzienie od istniejącego obwodu SO-363
W miejscu podłączenia zaprojektować dodatkowe zabezpieczenie nowego obwodu, zastosować rozłącznik z wkładkami topikowymi.
 - nowe oświetlenie stanowić będzie majątek Miasta Poznań,
 - typ słupów i opraw uzgodnić w ZDM.
 - w miejscu podłączenia nowego obwodu przewidzieć wykonanie uziomu ochronnego max 10ohm
 - **na czas budowy zachować ciągłość pracy urządzeń oświetleniowych nie objętym przebudową,**
3. **Szczegółowe rozwiązania należy ustalić i uzgodnić w ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Oddział Poznań i Zarządzie Dróg Miejskich na etapie projektowania**
4. Prace zanikające wymagają odbioru technicznego.
5. Całość prac wykonać zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporażeniowej należy spełnić wymagania PN-91/E-05009/01 wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.
6. Inwestor jest zobowiązany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed proponowaną datą, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej, protokołów badań, zestawienia materiałów zdemontowanych i zabudowanych oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną urządzeń.
7. **Wszelkie pomiary kontrolne wymagają dopuszczenia przez upoważnionego pracownika Spółki, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 618845777)**

Centrala
Enea Oświetlenie sp. z o.o.
71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 34

tel. +48 / 91 813 50 00
faks +48 / 91 813 50 49

NIP 852-19-62-912
REGON 811084325

oswietlenie@enea.pl
www.enea-oswietlenie.pl


8. Przesyłając dokumentację do uzgodnienia należy przewidzieć jeden egzemplarz dla celów archiwalnych ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
9. Całość prac należy wykonywać zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym.
10. Nowoprojektowane urządzenia oświetlenia drogowego pozostaną na majątku Miasta Poznań.
11. Istnieje możliwość realizacji budowy nowego oświetlenia jako zadanie Enea Oświetlenie sp. z o.o. – wymaga to odrębnego porozumienia (Inwestor – Enea Oświetlenie – ZDM).
12. Wytyczne dotyczą tylko sieci oświetlenia drogowego.
13. W przypadku przebudowy istniejącej sieci i zabudowy urządzeń na gruntach prywatnych (w przypadkach uzasadnionych technicznie), warunkiem przystąpienia do realizacji zadania (udostępnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. służebności gruntowej, polegającej na nieodpłatnym zapewnieniu dostępu do przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Z poważaniem

ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
Kierownik
Rejonu Oświetleniowego Miasto Poznań

Andrzej Witkowski

k.o.
R8

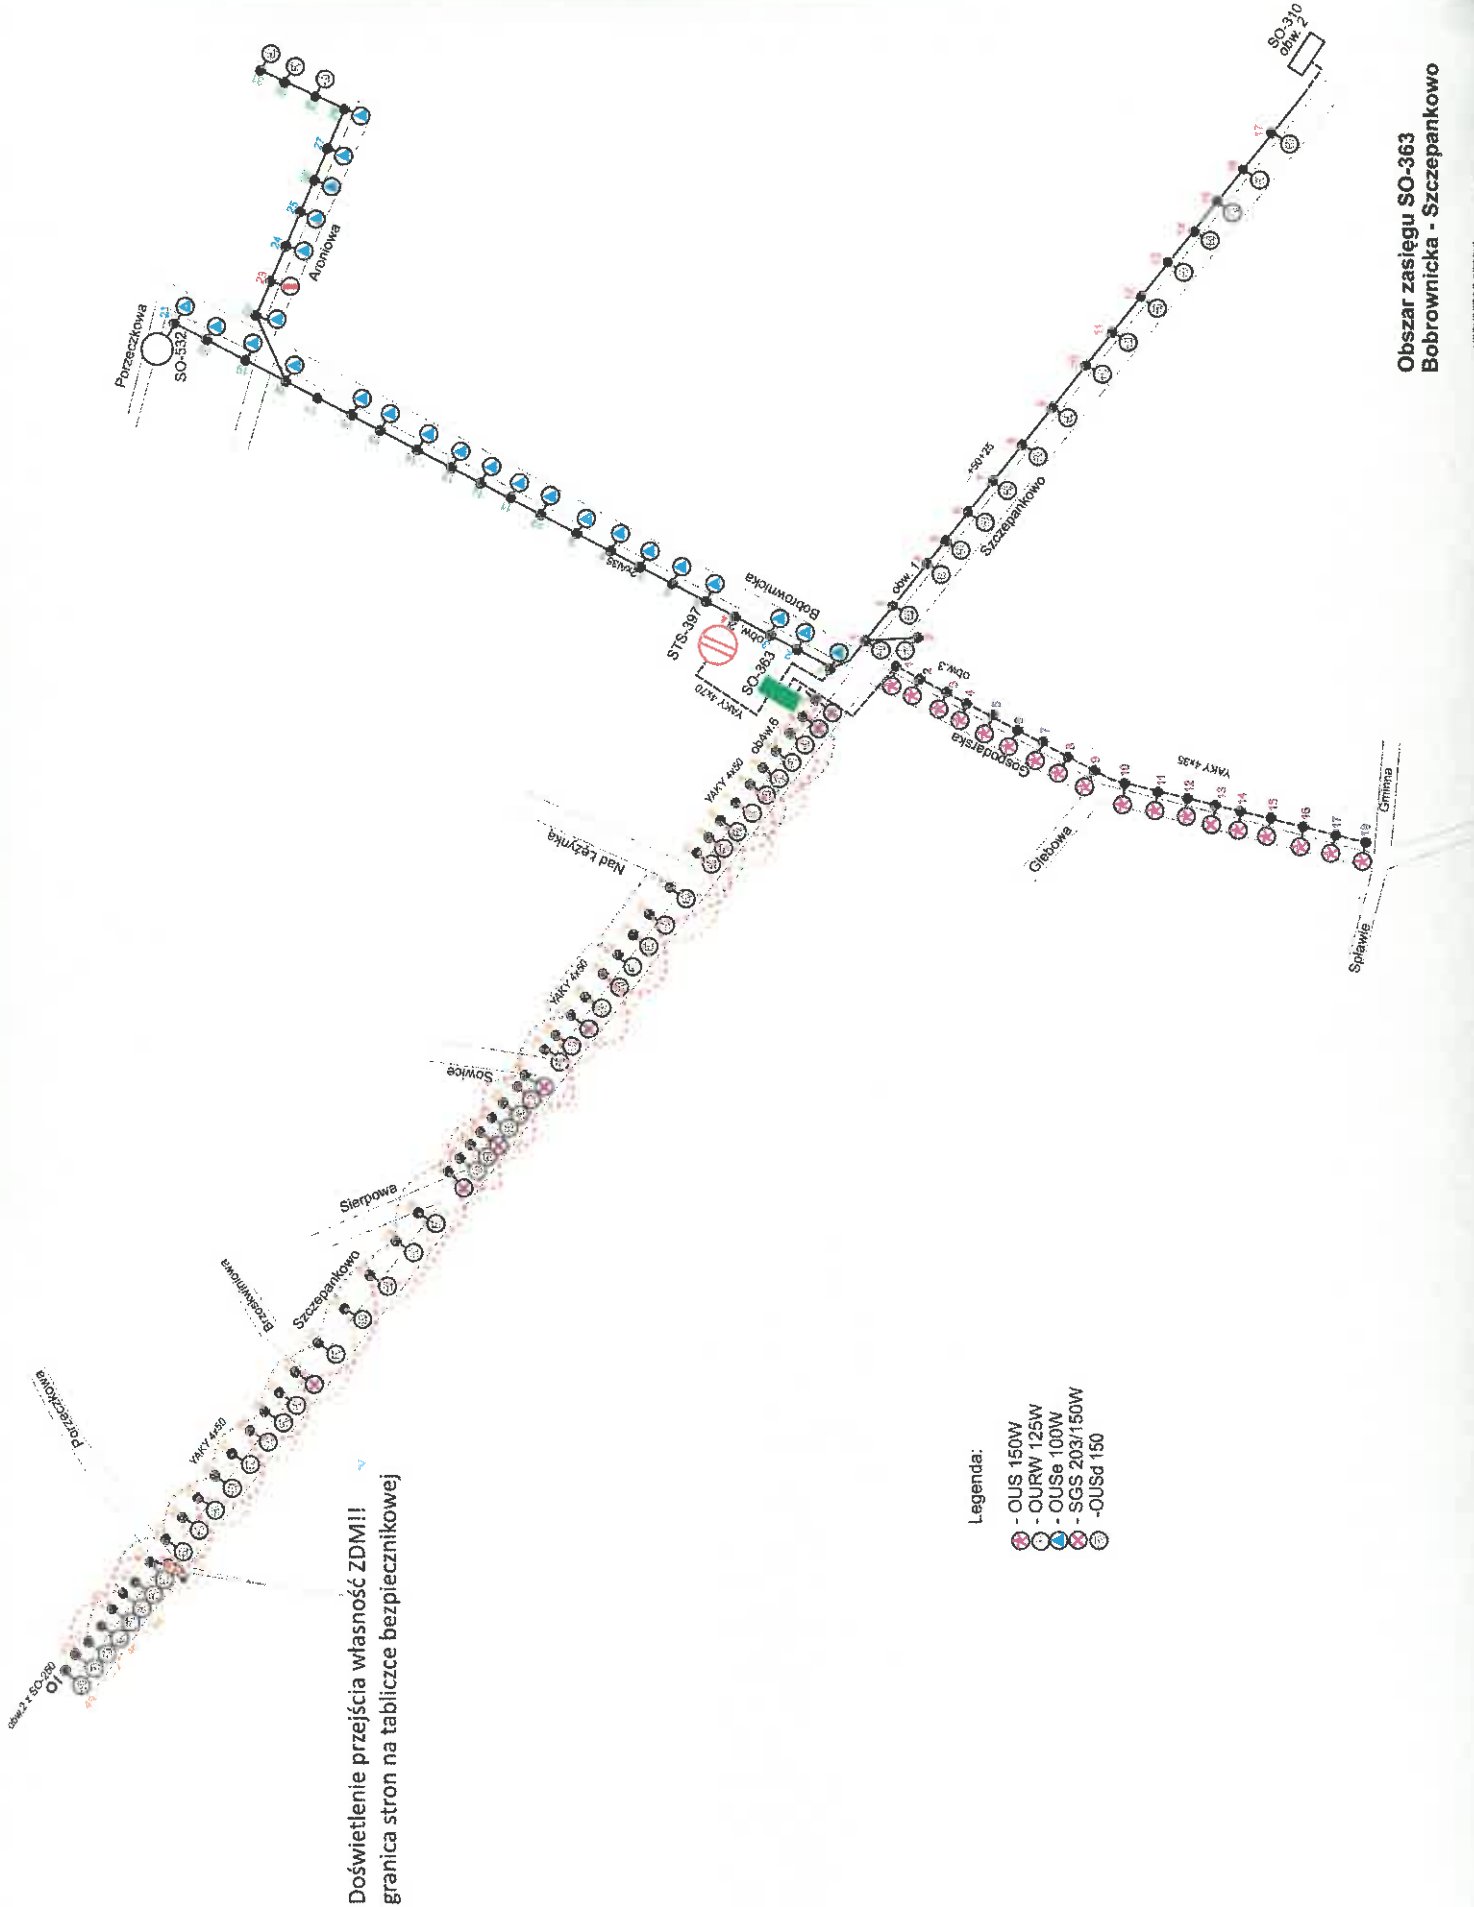

Doświetlenie przejścia własność ZDM!!
 granica strona na tablicze bezpiecznikowej

- Legenda:
- OUS 150W
 - OURW 125W
 - OUSE 100W
 - SGS 203/150W
 - OUSd 150

Witkowski Andrzej

Od: Piotr Fabiański <pfabianski@zdm.poznan.pl>
Wysłano: środa, 7 lipca 2021 12:09
Do: Witkowski Andrzej
Temat: zasilania oświetlenia pdp Szczepankowo-Sowice

Witam,

proszę o określenie warunków przyłączenia dla zasilania oświetlenia pdp w ul. Szczepankowo przy skrzyżowaniu z ul. Sowice. Oświetlenie pdp pozostanie własnością Miasta Poznań ZDM w utrzymaniu Enea Oświetlenie.

Pozdrawiam

Piotr Fabiański
Zastępca Naczelnika Wydziału Utrzymania Infrastruktury Drogowej
tel. +48 61 64 77 209



Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | <http://www.zdm.poznan.pl>



Przed wydrukowaniem pomyśl o środowisku. Before printing think about the environment.