

1. **Opinia ZRID nr DI-IV.8012.184.2025 z dnia 17.07.2025 – Zarząd Województwa Wielkopolskiego**



ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, 17.07.2025 r.

wpłynęło dnia 23.07.25
nr rejestrowy III/56/AM
KSM projekt

DI-IV.8012.184.2025

Postanowienie nr 184/25

Na podstawie art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 311), art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Kamili Szczepkowskiej-Maj z firmy KSM PROJEKT z siedzibą w Poznaniu, z dnia 10.07.2025 r. (wpłynął do UMWW 11.07.2025 r.), znak: 6.1013p.MM_2507.046W, występującej z upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, w sprawie uzyskania opinii Zarządu Województwa Wielkopolskiego do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi publicznej, ulicy bocznej od ul. Dmowskiego, na części działki nr 154/9 ark. 34 obręb Łazarz w Poznaniu

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

w składzie:

Marek Woźniak
Krzysztof Grabowski
Katarzyna Kretkowska
Jacek Bogusławski

postanawia

zaopiniować przedmiotową inwestycję pozytywnie w zakresie zadań i programów określonych w art. 39 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.), ujętych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania, zatwierdzonym Uchwałą nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 4021).

Uzasadnienie

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z ww. zadaniami i programami, ujętymi w obowiązującym Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
ul. Niepodległości 54, 61-714 Poznań
tel. 61 626 66 66, www.umw.wl.p



(adres do korespondencji: Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań) w terminie 7 dni
od daty jego doręczenia.

z p. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Krzysztof Grabowski
Wicemarszałek

Otrzymują:

- ① Pani Kamila Szczepkowska-Maj
KSM PROJEKT
61-619 Poznań, ul. Stefawy 21K/3
2. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
61-623 Poznań, ul. Wilczak 17
3. a/a
mk/mk



2. **Opinia ZRID nr WD.7111.63.2024.PJ z dnia 23.10.2024 - Starostwa Powiatowego w Poznaniu**



POWIAT
POZNAŃSKI

~~Prezydent Miasta Poznania
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań~~

Wasze pismo z dnia: -

Znak: -

Nasz znak: WD.7111.63.2024.PJ

Data: 23.10.2024r.

Na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) przekazuję według właściwości wniosek z dnia 18.10.2024r. (data wpływu) Pani Kamili Szczepkowskiej-Maj o opinię w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej, ulicy bocznej od ul. Dmowskiego, na części działki nr 154/9 ark. 34 obr. Łazarz w Poznaniu”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdza się, że planowana inwestycja znajduje się w całości na terenie miasta Poznania. W związku z powyższym właściwym miejscowo dla wydania przedmiotowej opinii jest Prezydent Miasta Poznania, który zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) pełni funkcję organów powiatu w miastach na prawach powiatu.

W związku z powyższym przekazuje się wniosek według właściwości.

Otrzymują:

1. Adresat
2. WD – aa.

Do wiadomości:

1. Pani Kamila Szczepkowska-Maj, KSM PROJEKT

Serwisy prowadzą:

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej,
Julia Przybylska, inspektor, tel. 61 22 69 249

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl

23.10.24
391/1NH
projekt

Wniosek o wydanie opinii

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

POZnań*

Poznań, 17.09.2025 r.

Numer sprawy: UA-IV.6724.1535.2025

Prezydent Miasta Poznania
jako zarządca dróg publicznych
poprzez pełnomocnika

Kamila Szczepkowska-Maj
KSM PROJEKT
ul. Sielawy 21k/3
61-619 Poznań

OPINIA
DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWEJ

Po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 5.08.2025 r. (uzupełniony w dniu 2.09.2025 r.), złożonym przez panią Kamilę Szczepkowską-Maj, dotyczącym **zaopiniowania** dokumentacji projektu pod nazwą „**Budowa drogi publicznej, ulicy bocznej od ul. Dmowskiego, na części działki nr 154/9 ark. 34 obr. Łazarz w Poznaniu**”, w związku z wystąpieniem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

wnoszę uwagi

do przedłożonego projektu realizacji ww. inwestycji drogowej w zakresie przedstawionym na rysunku projektu zagospodarowania terenu, załączonym do wniosku do opinii.

Uwagi dotyczą następujących kwestii:

1. braku wskazania w analizie powiązania drogi z innymi drogami publicznymi - typu skrzyżowania projektowanej drogi publicznej z drogą gminną (ul. Dmowskiego);
2. braku zaprojektowania odcinka drogi w zakresie projektowanych linii rozgraniczających teren (linia koloru różowego) i oznaczenia w legendzie tego brakującego odcinka projektowanej drogi publicznej jako: „*nawierzchnia objęta decyzją Prezydenta Miasta Poznania nr 1235/2022 z dnia 9.12.2022 r. znak UA-IV.6740.883.2022 zezwalającego na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi ul. Dmowskiego w Poznaniu*”;
3. nieprawidłowego oznaczenia linią koloru purpurowego opisaną w legendzie: „*istniejące granice pasa drogowego działki 154/9 przeznaczonej do podziału*” – działka 154/9 ark. 34 obręb Łazarz nie stanowi obecnie pasa drogowego żadnej drogi publicznej.

Informujemy, że w ww. decyzji Prezydenta Miasta Poznania w miejscu planowanego połączenia projektowanej drogi publicznej z drogą gminną (ul. Dmowskiego) - ustalono obowiązek przebudowy zjazdu publicznego na nieruchomości dz. nr 154/9 ark. 34, obręb 0039 Łazarz, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym ww. decyzją.

INFORMACJE DODATKOWE

Niniejsza opinia stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w zakresie kompetencji właściwego miejscowo prezydenta miasta oraz zarządu powiatu w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w niniejszym przypadku zachodzi tożsamość organu wnioskującego i opiniującego w sprawie, w związku z tym wyrażenie stanowiska nie następuje w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dodatkowo wskazuję, iż przy realizacji inwestycji drogowej należy mieć na uwadze standardy dostępności Miasta Poznania dla osób z niepełnosprawnościami, zawarte w dokumencie „Standardy Dostępności dla Miasta Poznania” (licencja nr CPU/3/2017).

W niniejszej sprawie nie zajęto stanowiska wobec techniczno - budowlanych rozwiązań projektowych, co nie zwalnia inwestora z wymogu dostosowania projektu w zakresie obowiązujących przepisów.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Zyskińczyk
KIEROWNIK ODDZIAŁU
INWESTYCJI OGÓLNOMIEJSKICH

Załączniki

1. projekt zagospodarowania terenu z zakresem terenu inwestycji


Otrzymują

1. Wnioskodawca poprzez pełnomocnika: Kamila Szczepkowska-Maj, KSM PROJEKT, ul. Sielawy 21k/3, 61-619 Poznań
2. aa

Sprawę prowadzi: Kamila Płamowska
tel. 61 878 55 21

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

Prezydent Miasta Poznania jako Administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest prowadzenie postępowań w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego. Ma Pani / Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a w sytuacjach określonych prawem – ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie, w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Odbiorcami danych są strony, uczestnicy postępowania, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.”

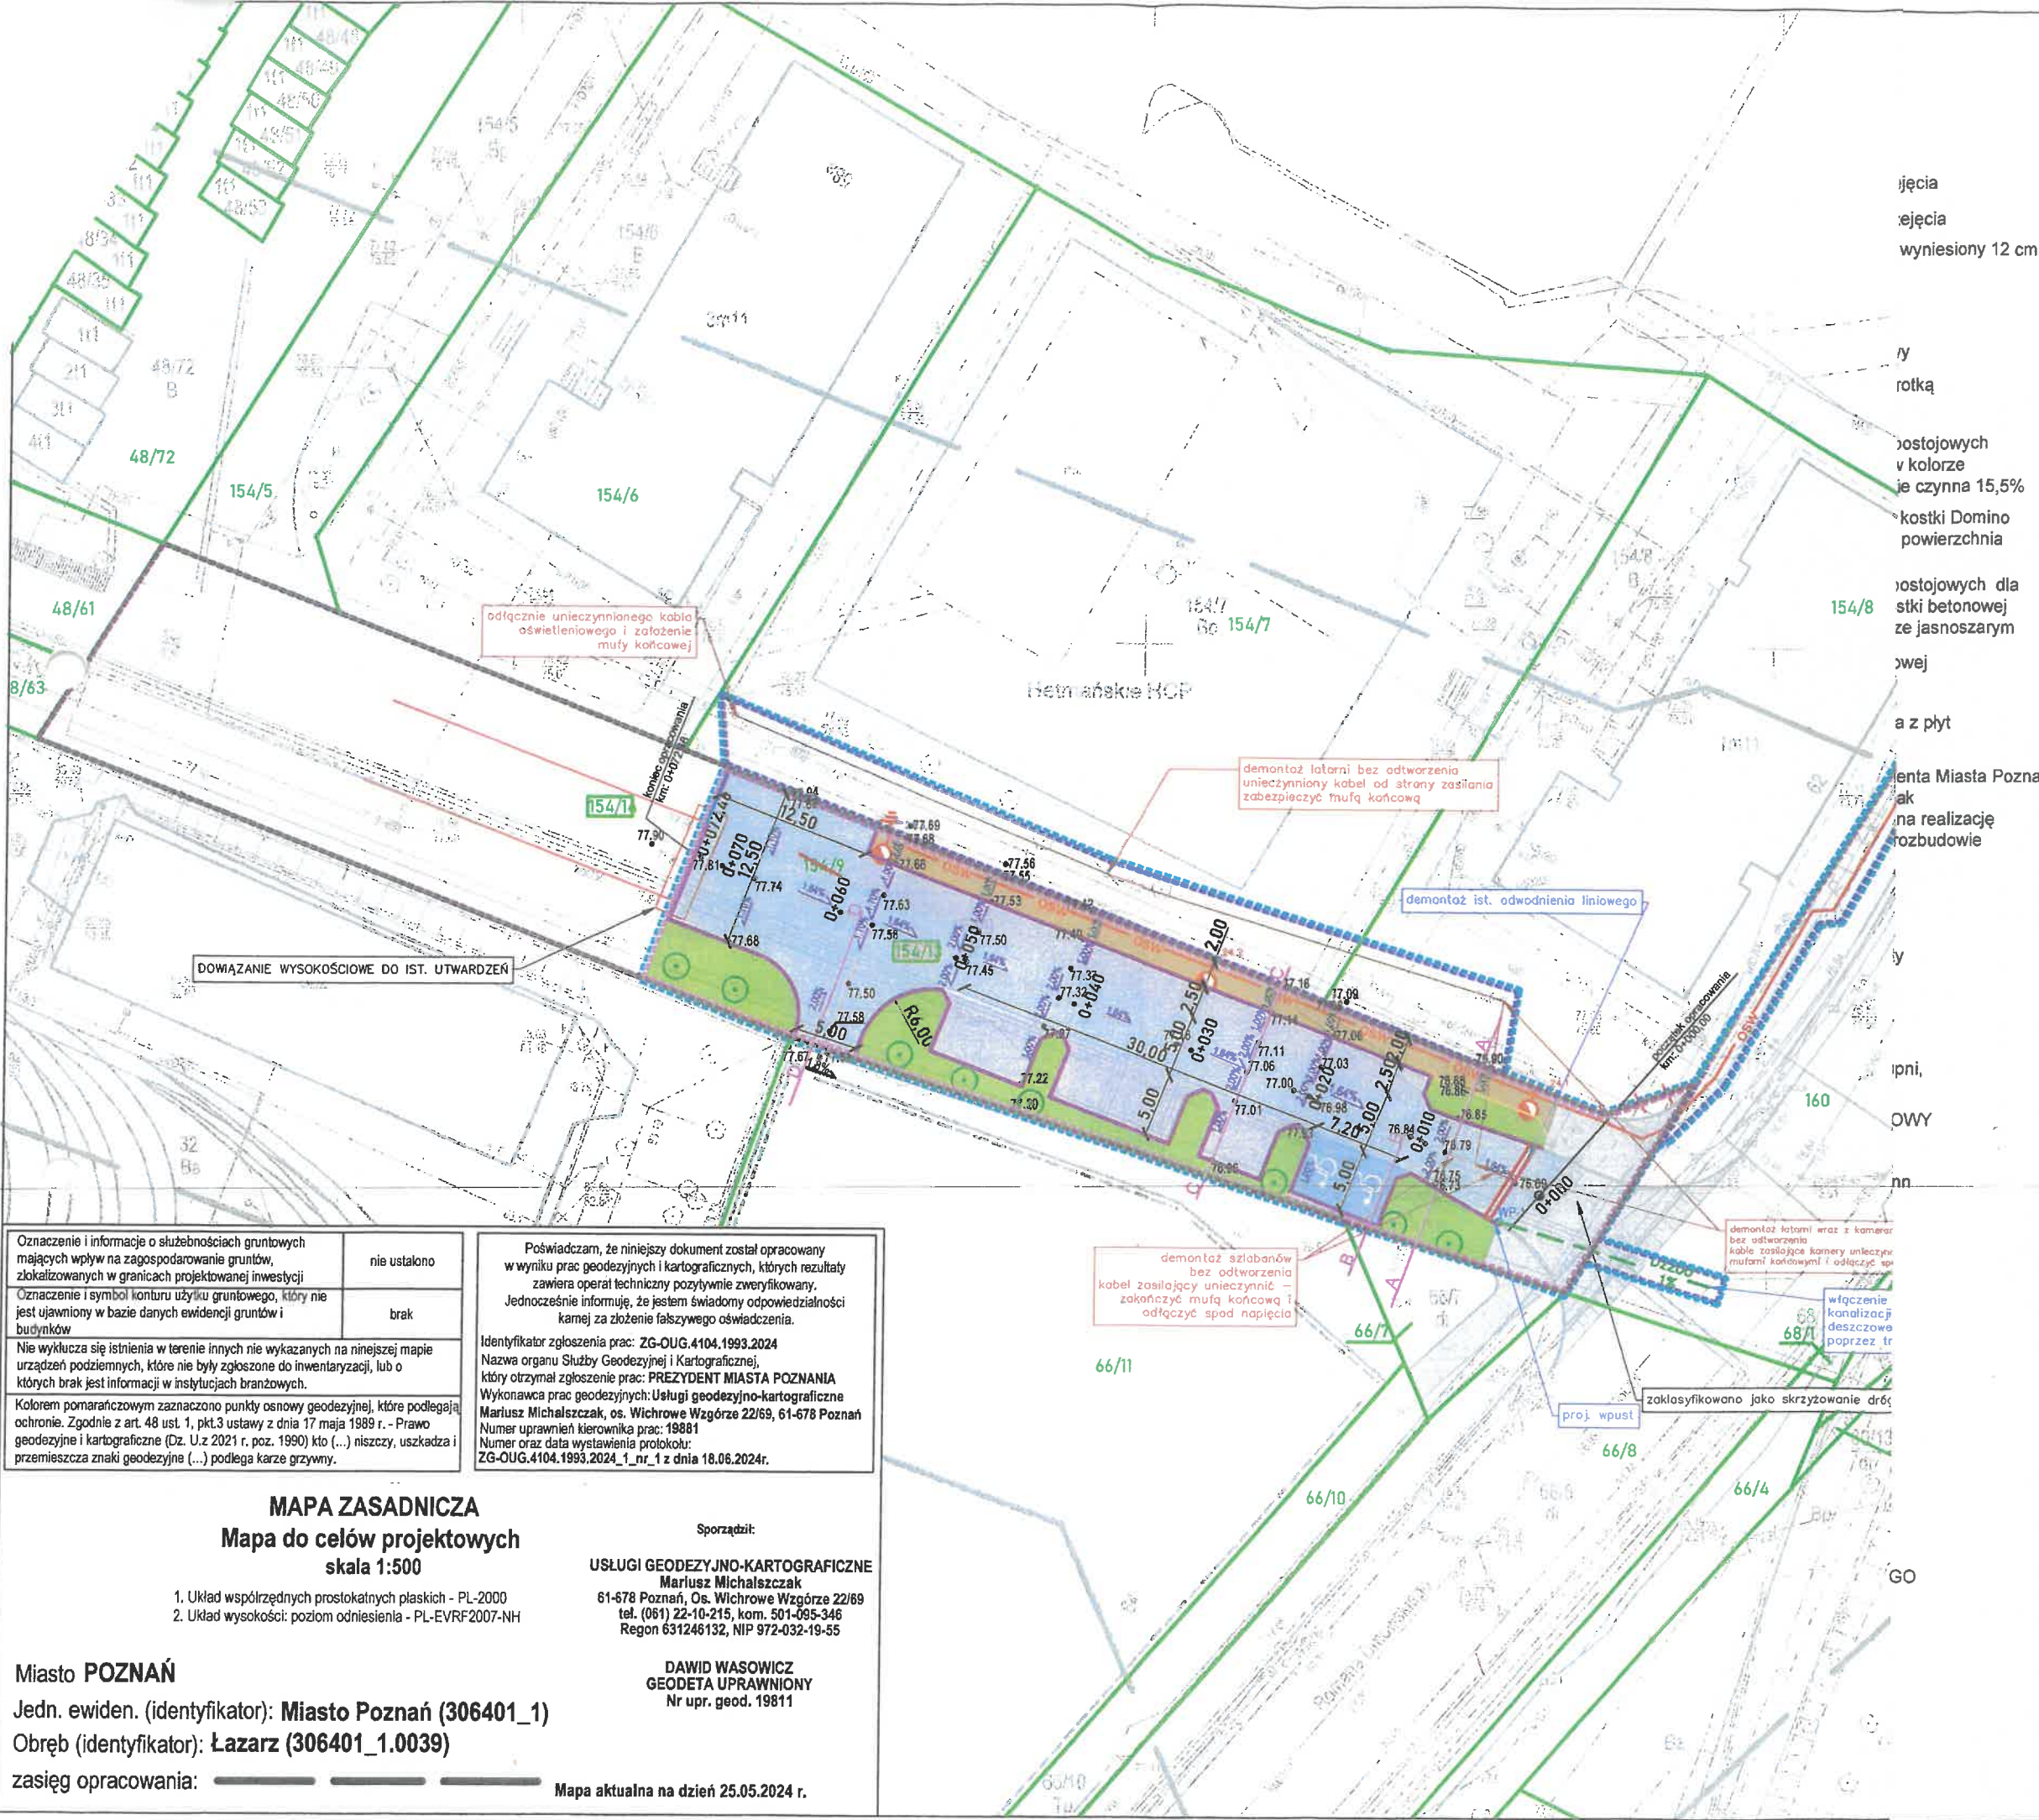

- teren niezbędny dla obiektów budowlanych inwestycji (kolor turkusowy)
- projektowana linia rozgraniczająca teren stanowiąca linie podziału nieruchomości (kolor różowy)
- linie rozgraniczające określające zakres ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w związku z przebudową sieci /linia terenu niezbędnego dla budowy lub przebudowy s uzbrojenia terenu (kolor granatowy)
- istniejące granice pasa drogowego działki nr 154/9 przeznaczonej do podziału (kolor purpurowy)

- Oznaczenia uzbrojenia terenu:
- t - istn. sieć telekomunikacyjna
 - e - istn. sieć elektroenergetyczna
 - g - istn. sieć gazowa
 - w - istn. sieć wodociągowa
 - k - istn. sieć kanalizacyjna

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Urbanistyki i Architektury
ZAŁĄCZNIK DO PISMA
Nr DA-IV.6724.1535-2025
Z dnia 17.09.2025 r. 16

PROJEKTANT:	K S M projekt 61-819 Poznań, ul. Sielawy 21K/3 tel. 502 335 225 www.ksmprojekt.pl
INWESTYCJA:	Budowa drogi publicznej, ulicy bocznej od ul. Dmowskiego, na części działki nr 154/9 ark. 34 obr. Łazarz w Poznaniu
INWESTOR:	Prezydent Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań
BRANŻA:	zbiorcza
ETAP:	PZT
PRZEDMIOT:	Projekt zagospodarowania terenu

Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	nie ustalono
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	brak
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.	
Kolorem pomarańczowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990) kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.	

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności kamej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac: ZG-OUG.4104.1993.2024
Nazwa organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac: PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Wykonawca prac geodezyjnych: Usługi geodezyjno-kartograficzne Mariusz Michalszczak, os. Wichrowe Wzgórze 22/69, 61-678 Poznań
Numer uprawnień kierownika prac: 19881
Numer oraz data wystawienia protokołu: ZG-OUG.4104.1993.2024_1_nr_1 z dnia 18.06.2024r.

MAPA ZASADNICZA
Mapa do celów projektowych
skala 1:500

1. Układ współrzędnych prostokątnych płaskich - PL-2000
2. Układ wysokości: poziom odniesienia - PL-EVRF2007-NH

Miasto POZNAŃ
Jedn. ewiden. (identyfikator): **Miasto Poznań (306401_1)**
Obręb (identyfikator): **Łazarz (306401_1.0039)**
zasięg opracowania: _____

Sporządził:
USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Mariusz Michalszczak
61-678 Poznań, Os. Wichrowe Wzgórze 22/69
tel. (061) 22-10-215, kom. 501-095-346
Regon 631246132, NIP 972-032-19-55

DAWID WASOWICZ
GEODETA UPRAWNIONY
Nr upr. geod. 19811

Mapa aktualna na dzień 25.05.2024 r.

PROJEKTANT:	mgr inż. Kamila Szczepkowska - Maj WKP/0094/POOD/12	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Patryk Ciesielczak WKP/0293/POOD/12	
ELEKTRYCZNA:	mgr inż. Jakub Wróblewski WKP/0255/POOE/15	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Tomasz Hibner WKP/0212/POOE/19	
SANITARNA:	mgr inż. Marek Jarych WKP/0143/PWOS/17	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Agnieszka Bosacka 7131-7132/137/PW/2002	
DATA:	07.2025	NR RYS.:
SKALA:	1:500	PZT-2.

4. Opinia ZRID nr P.RPP.430.216.2024.MS z dnia 22.11.2024 – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

G.1013p.MM-2411.020P



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

P.RPP.430.216.2024.MS

Poznań, dnia 22 listopada 2024 r.

Prezydent Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań

Nawiązując do otrzymanego pisma znak: 6.1013.MM_2410.017W z dnia 16 października 2024 r., Pani Kamili Szczepkowskiej – Maj reprezentującej firmę KSM Projekt (ul. Sielawy 21K/3, 61-619 Poznań) działającej w imieniu i na rzecz Prezydenta Miasta Poznania, przekazanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu pismem znak: PZ.ZPU.0155.66.2024.JJ z dnia 21 października 2024 r., uzupełnionego pismem znak: 6.1013p.MM_2411.025W z dnia 19 listopada 2024 r., o zaopiniowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi publicznej ulicy bocznej od ul. Dmowskiego, na części działki nr 154/9, ark. 34, ob. Łazarz w Poznaniu”, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu przedstawia poniższe stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do art. 11d ust. 1 pkt 8d) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 311) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydaje opinię w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Powyższa opinia konieczna jest tylko wtedy, gdy w liniach rozgraniczających planowane przedsięwzięcie (droga publiczna) znajdują się obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w granicach których zaplanowano do wykonania urządzenia, obiekty lub roboty, o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt 8d) wyżej wymienionej ustawy.

Po analizie przesłanych do zaopiniowania materiałów ustalono, iż zamierzona inwestycja zlokalizowana w regionie wodnym Warty, administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, nie polega na wykonaniu urządzeń wodnych oraz wykonywaniu obiektów budowlanych i robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. W związku z tym Wnioskodawca nie ma obowiązku przedłożenia opinii dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8d) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Stanowisko to zgodne jest z utrwalonym piśmiennictwem dotyczącym ww. ustawy:

Podkreślenia wymaga, iż nie wszystkie elementy wymienione w art. 11d ust. 1 ustawy będą musiały być przedłożone w konkretnej sprawie. Omawiany przepis określa bowiem katalog niezbędnych dokumentów i informacji, o ile w konkretnej sytuacji dokumenty te i informacje będą konieczne ze względu na istniejące uwarunkowania w sprawie. (patrz: komentarz Mariana Wolanina do art. 11d ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, rok wydania: 2010, Wydanie 2).

Otrzymują:

1. Pani Kamila Szczepkowska – Maj – pełnomocnik
KSM Projekt
ul. Sielawy 21K/3, 61-619 Poznań
2. RPP za

PO. Z-CY Z. K. STORA
Biały (Woligórski)

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych (podmiotów) dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
tel.: +48 (61) 85 67 750 | faks: +48 (61) 85 25 731 | e-mail:
poznan@wody.gov.pl

wztyr do dnia 25.11.24
4311MM
KSM projekt

www.wody.gov.pl

5. **Opinia ZRID nr MKZ-X.4125.9.133.2024.MF z dnia 18.11.2024 – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków**

URZĄD MIASTA POZNANIA
BIURO MIEJSKIEGO
KONSERWATORA ZABYTEKÓW

POZnań*

Znak sprawy: MKZ-X.4125.9.133.2024.MF
Poznań, 18-11-2024 r.



Nr rej.: 18112403802
KSM PROJEKT
UL.SIELAWY 21K/3
61-619 POZNAŃ

dot. pisma o znaku 6.1013.MM_2410.022W

Działając na podstawie art. 7 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292), art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) oraz porozumienia z dnia 18 listopada 2003r. zawartego między Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Poznania w sprawie powierzenia Miastu Poznań spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w tym wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń dot. zabytków (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2003 r., nr 184, poz. 3434), Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu **opiniuje pozytywnie** przedstawiony projekt budowlany:

„Budowa drogi publicznej, na ulicy bocznej od ul. Dmowskiego, na części działki nr 154/9 ark. 34 obr. Łazarz w Poznaniu” autorstwa mgr inż. Marii Maciejewskiej, mgr inż. Kamili Szczepkowskiej i mgr inż. Jakuba Wróblewskiego, listopad 2024 r.

Planowana inwestycja znajduje się poza obszarem objętym ochroną konserwatorską, a na jej terenie nie ma obiektów ujętych w rejestrze zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. W obrębie działki nr 154/9, ark. 34, obręb Łazarz nie występują znane stanowiska archeologiczne, w związku z czym nie ma konieczności prowadzenia badań archeologicznych. W razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych lub obiektów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami należy, zgodnie z art. 32 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1292), zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków (Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań).

Inwestycja powinna być planowana i przeprowadzona zgodnie ze Standardami Ochrony Drzew przyjętymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 399/2022/P z dnia 17.05.2022 r. Rozwiązania powinny uwzględniać konieczność zachowania oraz ochrony drzew znajdujących się w sąsiedztwie inwestycji i nie powinny skutkować usunięciem drzew ani ich okaleczeniem (również w zakresie systemu korzeniowego).

Zał.


1. Projekt budowlany
2. Załącznik do wniosku o wydanie opinii ZRID

KIEROWNIK
ODDZIAŁU OCHRONY ZABYTEKÓW
MIEJSKICH
[Podpis]
Agata Jankowska

Sprawę prowadzi: Marcin Filary tel. 618784435

wpłynęło dnia 18.12.2024
nr rejestrowy 459/MM
KSM/projekt

Urząd Miasta Poznania, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,
tel +48 61 878 54 52, fax +48 61 878 54 51, mkz@um.poznan.pl, www.poznan.pl

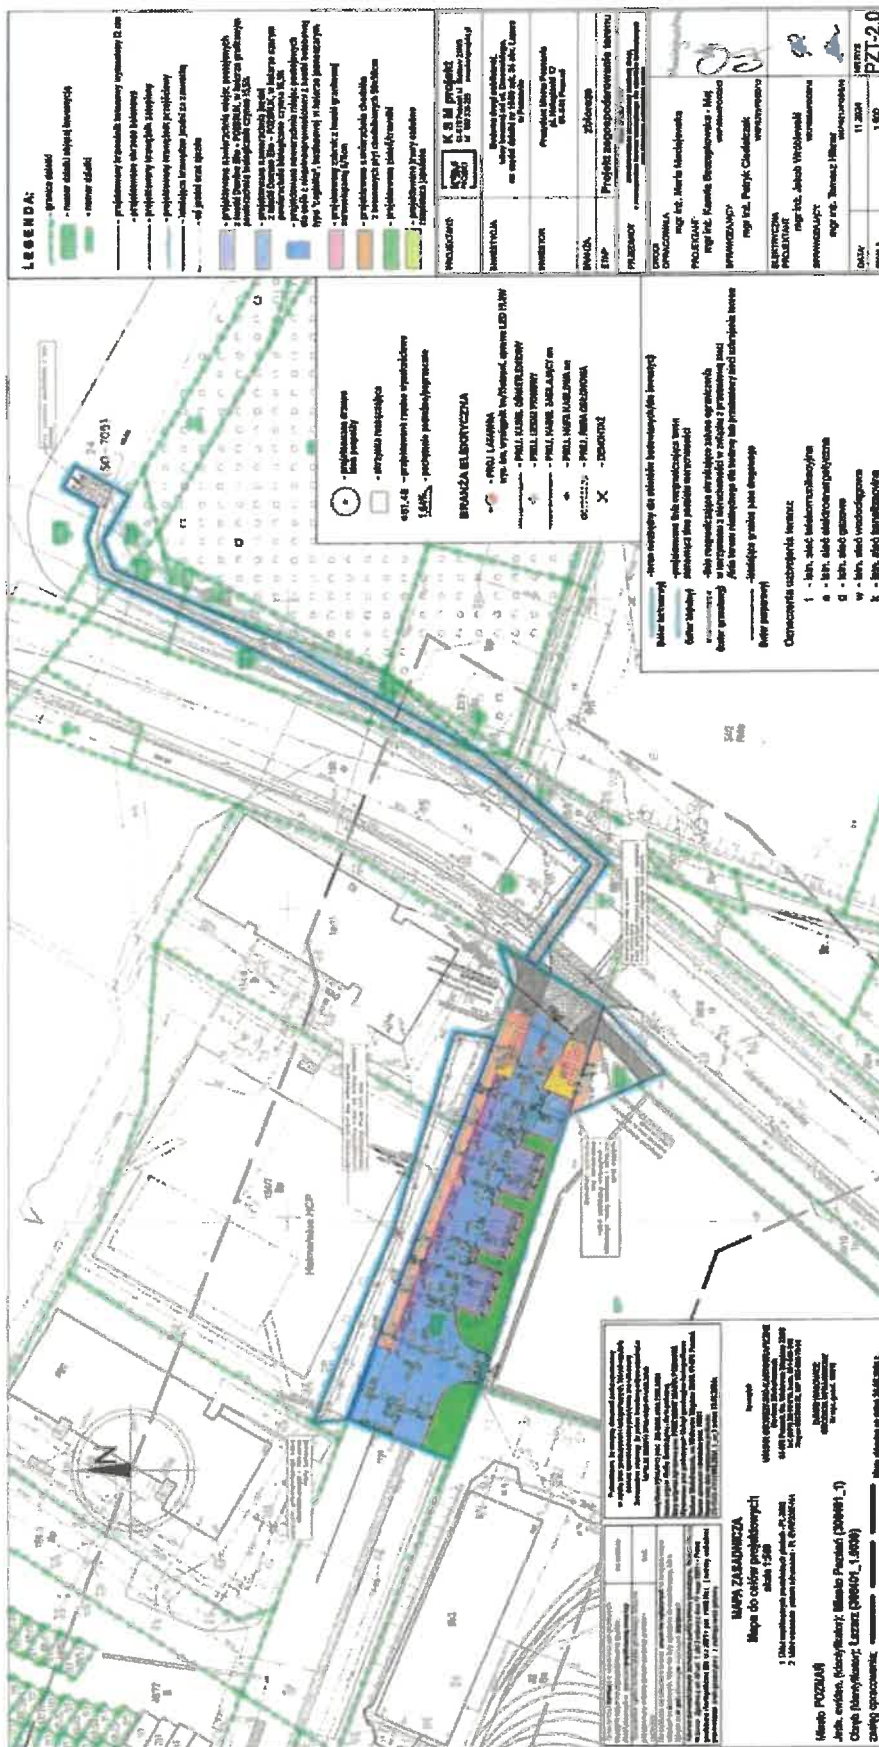

6.1013p.MM - 24.12.0250


**CENTRALNE
WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI**
Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu

Nr. 4362/24
29.11.2024
60-736 Poznań



**Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu
Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
Szef
płk Daniel Jurewicz**

Znak Sprawy¹: CWCR.OZ.Poz.-SLog.0732.457.2024
Poznań, 29 listopada 2024 r.

**KSM PROJEKT
ul. Sielawy 21 K/3
61-619 Poznań**

Dotyczy: wyrażenia opinii do projektu inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi publicznej, ulicy bocznej od ul. Dmowskiego, na części dz. nr 154/9 ark. 34 obr. Łazarz w Poznaniu”.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo: Nr 6.1013p.MM2411.026W z dnia 19.11.2024r. (nr wch. CWCR.OZ.Poz. 8928/24 z dn. 20.11.2024r.) w sprawie wyrażenia opinii do projektu inwestycji drogowej pn. „**Budowa drogi publicznej, ulicy bocznej od ul. Dmowskiego, na części dz. nr 154/9 ark. 34 obr. Łazarz w Poznaniu**”, woj. wielkopolskie - po konsultacji z zainteresowanymi organami wojskowymi informuję, że obszar opracowania nie koliduje z terenami zamkniętymi MON oraz na terenie niniejszego opracowania nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna MON.

Jednocześnie informuję, że planowana inwestycja nie obejmuje odcinków drogi istotnych dla sił zbrojnych, w związku z powyższym nie wnoszę uwag do ww. projektu dla przedmiotowej inwestycji drogowej.

Z wyrazami szacunku

¹ Przy korespondencji proszę powoływać się na Znak Sprawy.
Roman Groblicki
tel.: 261572461
cwcrpoznan.zp@ron.mil.pl

7. Uzgodnienie projektu nr PSGPO.ZMSM.763.5000.113932.24 z dnia 22.08.2024 – Polska Spółka Gazownictwa



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblą 8, 61-810 Poznań
tel. (61) 3545-100

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl

KSM PROJEKT
Kamila Szczepkowska-Maj
Sielawy 21K m. 3
61-619 Poznań

W/ znak: 6.1013p.MM_2408.006W
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.113932.24

z dnia 8-08-2024
z dnia 22-08-2024

Lokalizacja przedsięwzięcia:

Województwo: wielkopolskie Gmina: Poznań Miejscowość: Poznań ul. Dmowskiego
dz.154/9,68/7

dotyczy: budowa ulicy

Szanowni Państwo,
nawiązując do pisma z dnia 8-08-2024 w sprawie jw. przesyłamy jeden egzemplarz mapy z zaznaczoną istniejącą siecią gazową. Uzgadniamy projektowane zadanie przy zachowaniu poniższych warunków:

1. W strefie kontrolowanej nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzeń stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie. Regulacja wysokości armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa się za zgodą i wiedzą Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy. Prace budowlane muszą być wykonywane tak, aby nie wpływały na obniżenie stanu technicznego gazociągu, nie naruszały istniejącej sieci gazowej i nie wpływały na bezpieczeństwo dostaw gazu dla odbiorców w tym nie naruszały izolacji gazociągu, taśmy ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczególną ostrożność należy zachować podczas prowadzenia robót ziemnych, wykonywania wykopów oraz zagęszczania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania się wbijania znaczników (stalowych prętów lub tyczek) w obrębie istniejącej sieci gazowej. Zasypanie wykopów w strefie kontrolowanej, w obrębie sieci gazowej należy wykonać ręcznie warstwami ubijanymi, co 20 cm.
2. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni. Minimalna odległość pionowa od gazociągu do dna projektowanego rowu nie może być mniejsza niż 0,5m.
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujące zadanie będą obciążane kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

wpłynęło dnia 21.08.2024
nr rejestrowy 304/188
KSM projekt

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Wojska Bandrowskiego 16 ul. Za Groblą 8
33-100 Tarnów 61-800 Poznań

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 5252496411 REGON 142738519 KRS 0000374001
Kapitał zakładowy: 10 488 517 050 zł

www.psgaz.pl



- 2a. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić rzeczywisty przebieg gazociągu/przyłączy przez dokonanie ręcznie przekopów poprzecznych nad osi gazociągu/przyłączy ustalających rzeczywistą trasę gazociągu/przyłączy oraz jego głębokość ułożenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodetę. W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia należy wystąpić o wydanie warunków na przebudowę sieci gazowej.
- 2b. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z gazociągami należy zachować normatywne odległości projektowanych obiektów zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r.
- 3 Należy zwrócić uwagę na armaturę gazową, która nie może być zasfaltowana lub przykryta płytkami, kostką itp. Krawężniki, wpusty uliczne, studnie kanalizacyjne, studnie kablowe należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej. Wkreślone geodezyjnie przyłącza mogą nie przedstawiać wszystkich czynnych przyłączy gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przyłączy gazu z szafkami w granicy działki, należy wystąpić o warunki przebudowy przyłącza gazowego.
4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyżowaniu z istniejącą siecią gazową, kompletną dokumentację projektową należy przedstawić do ponownego uzgodnienia.
5. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatującej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazowni Poznań Południe, ul. Głogowska 429, 60-004 Poznań, gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystąpieniu do prac.
6. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z poważaniem

Mateusz Harnowski
Kierownik Biura Inżynierskiego
Pracowni i Inżynierów

Elektronicznie podpisany
przez Mateusz Harnowski
Data: 2024.08.22 09:50:56
+02'00'

Załączniki:

- mapa sytuacyjna

Do wiadomości:

- Gazownia Poznań Południe

Sprawę prowadzi:

Paweł Cieślak, tel: (61) 8 545 343


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 18
33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Żm Groblę 8
61-880 Poznań

Sąd Rejonowy dla Kraiowa - Śródmieście w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 5252480411 REGON 142736519 KRS 0000374001
Kapitał zakładowy: 10 486 917 050 zł

www.psgaz.pl

Paweł Cieślak
Kierownik Biura
Pracowni i Inżynierów

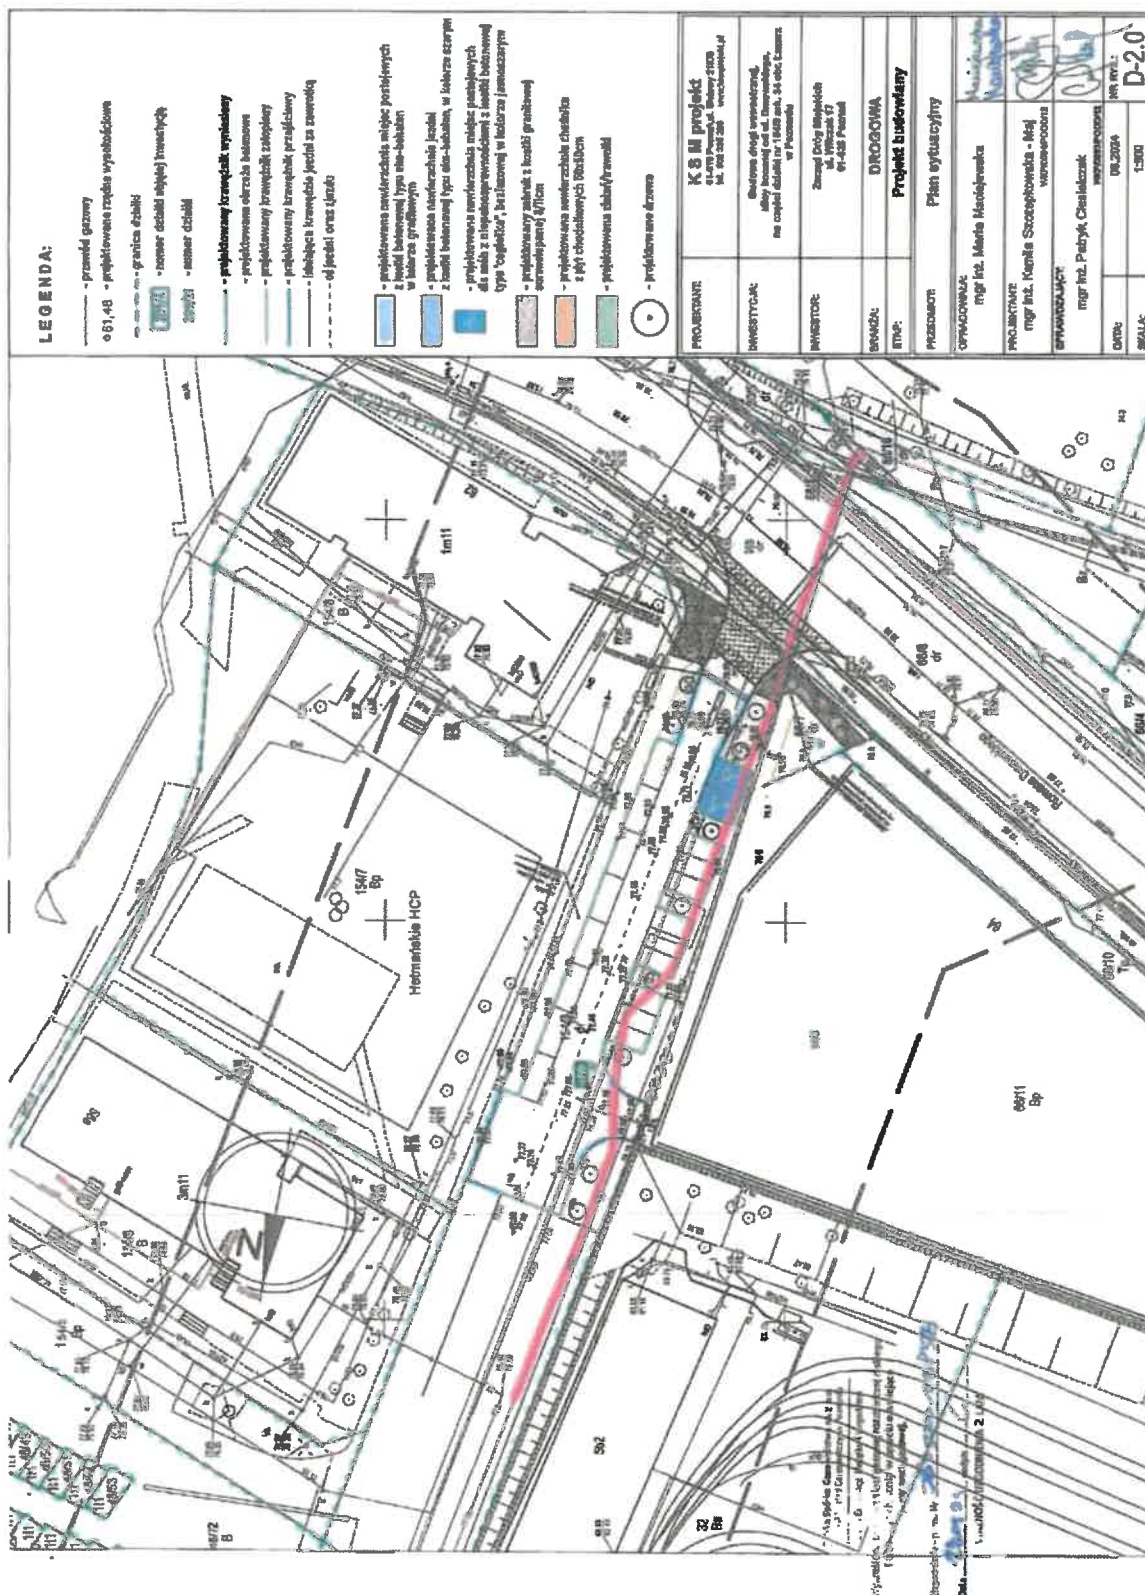



**KSM Projekt
ul. Sielawy 21 K/3
61-619 Poznań**

KE/T/AB-W3/37-et204/2024

Poznań, 16.02.2026

dotyczy: wniosek o uzgodnienie projektu budowy drogi publicznej, ulicy Bocznej od ul. Dmowskiego, na części działki nr 154/9, ark. 34, obr. Łazarz w Poznaniu

Odpowiadając na Państwa pismo nr 6.1013p.MM_2602.092W z dnia 12.02.2026 w sprawie wniosku o skorygowanie omyłki pisarskiej we wcześniejszym uzgodnieniu zaktualizowanego projektu budowy drogi publicznej, ulicy Bocznej od ul. Dmowskiego, na części działki nr 154/9, ark. 34, obr. Łazarz w Poznaniu, informujemy, że nie wnosimy uwag do przedstawionego PZT projektu budowy w/w drogi.

Jednocześnie informujemy, że nie posiadamy danych w zakresie rzeczywistych rzędnych posadowienia istniejącej sieci ciepłej w miejscu prowadzenia inwestycji. W celu ich pozyskania zastrzegamy sobie konieczność wykonania na koszt Inwestora przekopów próbnych oraz sprawdzenia rzędnych geodezyjnych wysokościowych i rzeczywistego przebiegu sieci. W przypadku nie wykonania takich przekopów w fazie projektowej, koszt ewentualnych zmian w fazie robót budowlanych obciążą Inwestora.

Załącznik

1. Plan sytuacyjny z zaznaczonym uzbrojeniem Veolii

Sprawę prowadzi Agnieszka Bator, tel. 723 810 080

K/O:

1. KE/T a/a

Veolia Energia Poznań S.A.

ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań

Kapitał zakładowy: 106 947 724,00 zł, opłacony w całości | NIP: 777-00-00 755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto: 75 1940 1210 0103 0331 0010 0000


tel. 801 57 57 57, (61) 43 76 276, e-mail: bok.poznan@veolia.com, kancelaria.pl-vpoz@veolia.com

www.energiadlapoznan.pl

www.veolia.pl

Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem www.energiadlapoznan.pl lub w siedzibie Veolia Energia Poznań S.A.

Pełnomocnik Zarządu
ds. Rozwoju Systemu Ciepłowniczego
w Poznaniu
Koordynator Zespołu
ds. Rozwoju Sieci Ciepłej
Michał Dziennik
Michał Dziennik

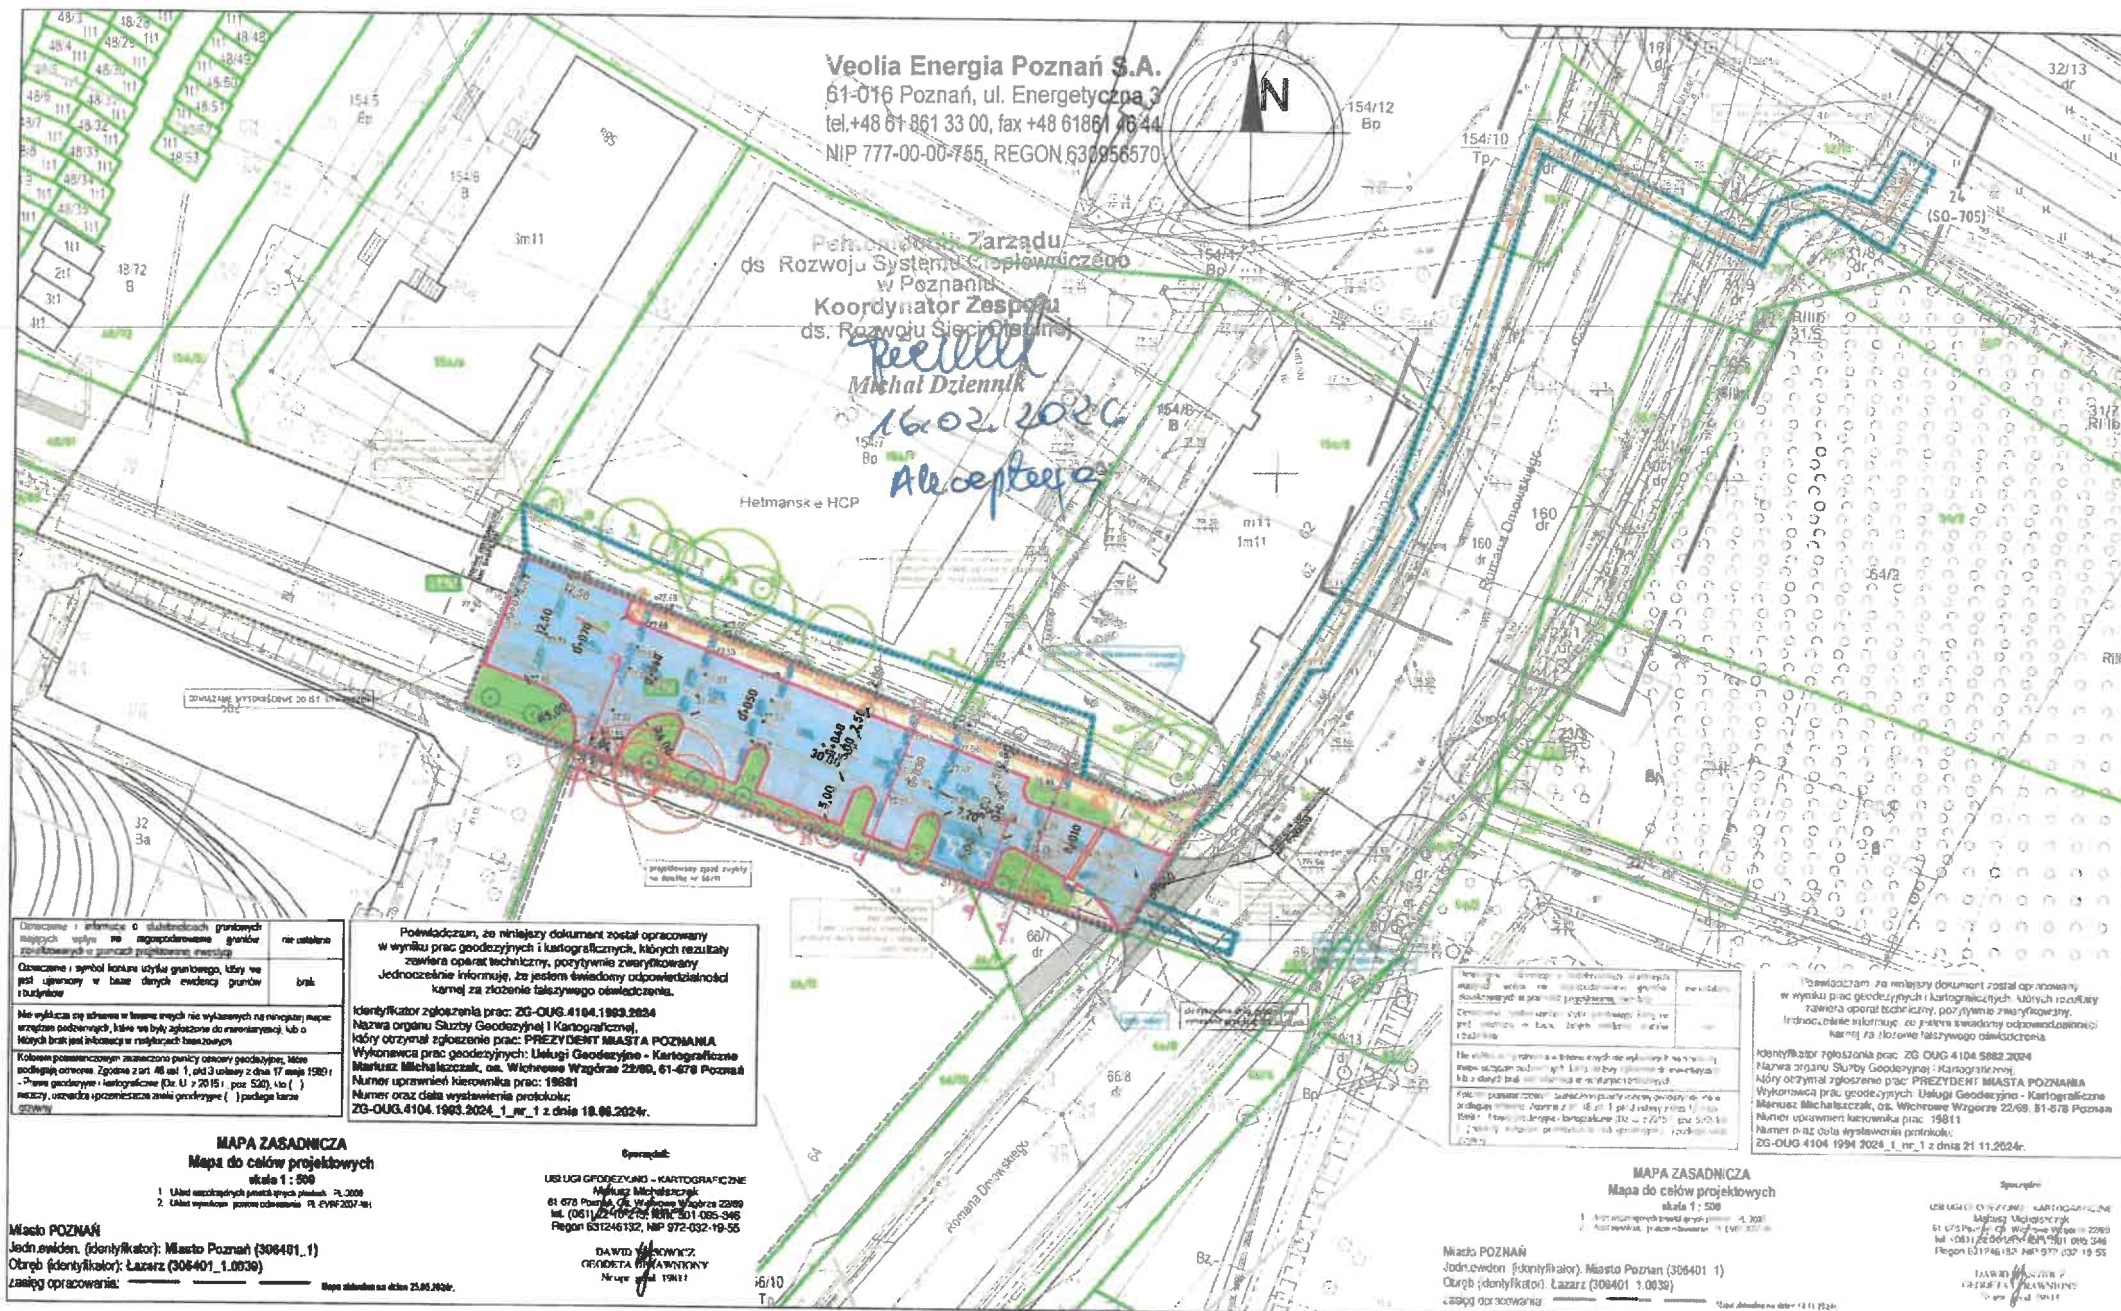

LEGENDA:

- granice działki
 - numer działki
 - numer działki przed podziałem
 - numer działki po podziale - do przejęcia
 - numer działki po podziale - bez przejęcia
 - projektowany krawężnik betonowy wysłony 12 cm
 - projektowany krawężnik zastopiony
 - projektowany krawężnik przejściowy
 - istniejąca krawężnica jezdni za placem do zawracania
 - oś jezdni oraz zjazdu
 - projektowana nawierzchnia miejsc postojowych z kostki typu Domino Eko, w kolorze grafitowym powierzchnia biologicznie czynna 15,5%
 - projektowana nawierzchnia jezdni z kostki typu Domino Eko, w kolorze szarym powierzchnia biologicznie czynna 15,5%
 - projektowana nawierzchnia miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami z kostki betonowej typu "cegółka", bezszwowej, w kolorze jasnoszarym
 - projektowany zabudowę z kostki granitowej surowicupanej 8/11cm
 - projektowana nawierzchnia chodnika z płyt chodnikowych 50x50cm
 - nawierzchnia obiektu decyzją Prezydenta Miasta Poznania nr 1235/2022 z dnia 9.12.2022 r. znak UA-IV.6740.883.2022 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi ul. Dmowskiego w Poznaniu
 - projektowana zieleni/traszki
 - obszar oddziaływania inwestycji dla dróg gminnych (8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni)
 - projektowane drzewa - koni pospolity
- BRANŻA ELEKTRYCZNA**
- PROJ. LATARNIA wys. 6m, wysięgnik 1m/15stopni, oprawa LED 19,5W
 - PROJ. KABEL OŚWIETLENIOVY
 - PROJ. UZIOM PIONOVY
 - PROJ. KABEL ZASILAJĄCY nn
 - PROJ. MUFA KABLOWA nn
 - PROJ. RURA OSŁONOWA
 - DEMONTAŻ
- BRANŻA SANITARNA**
- PROJ. NOWY ODCINEK KD
 - PROJ. WPUST
 - DEMONTAŻ SECI
 - DEMONTAŻ ODW. LINIOWEGO
- Oznaczenia uzbrojenia terenu:**
- t - istn. sieć telekomunikacyjna
 - e - istn. sieć elektroenergetyczna
 - g - istn. sieć gazowa
 - w - istn. sieć wodociągowa
 - k - istn. sieć kanalizacyjna
 - o - drzewo istniejące do zachowania
 - o - drzewo istniejące do wycinki

PROJEKTANT:	K S M projekt 61-619 Poznań, ul. Śleszyńska 21K/3 tel. 502 335 225 www.ksmprojekt.pl
INWESTYCJA:	Budowa drogi publicznej, ulicy bocznej od ul. Dmowskiego, na części działki nr 154/9 ark. 34 obr. Łazarz w Poznaniu
INWESTOR:	Prezydent Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań
BRANŻA:	zbiornicza
ETAP:	PZT
PRZEDMIOT:	Projekt zagospodarowania terenu
PROJEKTANT:	mgr inż. Kamila Szczepkowska - Maj WKP/2024/P000012 w spec. drogowej
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Patryk Ciesielczak WKP/2024/P000012 w spec. drogowej
ELEKTRYCZNA:	mgr inż. Jakub Wróblewski WKP/2024/P000012 w spec. elektrycznej
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Tomasz Hübner WKP/2024/P000012 w spec. elektrycznej
SANITARNA:	mgr inż. Marek Jarych WKP/2024/P000012 w spec. sanitarnych i kanalizacyjnych
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Agnieszka Bosacka WKP/2024/P000012 w spec. sanitarnych i kanalizacyjnych
DATA:	07.2025
SKALA:	1:500
NR RYS:	PZT-2.0

9. Pismo Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu nr ZDM-IPO.482.2.2023.36 z dnia 27.08.2024
– brak konieczności budowy kanału technologicznego



ZDM-IPO.482.2.2023.36

Poznań, zgodnie z datą w podpisie

KSM PROJEKT
ul. SIELAWY 21k 3
61-619 POZNAŃ
ZDM-24-161601



Dotyczy: wniosek warunki techniczne dla oświetlenia i kanału technologicznego dla drogi bocznej przy ul. Dmowskiego

W odpowiedzi na Państwa wniosek nr 6.1013p.KM_2407.01W przesłany drogą elektroniczną w dniu 08.11.2023r., Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, przekazuje w załączeniu wytyczne i warunki do projektowania oświetlenia ulicznego w związku z realizacją w/w inwestycji drogowej.

Ponadto informujemy, że w ocenie Zarządu Dróg Miejskich, z uwagi na fakt, że inwestycja drogowa dotyczy krótkiego odcinka (do 1000 m) nie zachodzi konieczność budowy kanału technologicznego /Dz.U. 2022 poz. 1783 - art. 1 pkt. 12./

Podpisane przez: Karolina
Adamczak-Bondyra
Data: 2024.08.27 11:16:52 CEST

Naczelnik Wydziału
Planowania i Opiniowania

W załączeniu:

1. Warunki szczegółowe zasilania oświetlenia drogi bocznej od ul. Dmowskiego (dz. 154/4 ark. 34 obręb Łazarz) z dnia 16 sierpnia 2024 r. ZDM-UI.4500.1.100.2024 wtp/1-100/2024
2. Wymagania stawiane nowoprojektowanemu oświetleniu dróg oraz przejść dla pieszych w mieście Poznaniu – wytyczne dla projektanta.

Otrzymują:

- adresat
- IPO a/a

Pismo zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Doręczony może być również wydruk pisma podpisanego elektronicznie, uzyskany z systemu teleinformatycznego, zgodnie z art. 39³ Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Sprawę prowadzi
Adamczak - Bondyra Karolina,
tel. - 816477309



Zarząd Dróg Miejskich, ul. Włczak 17, 61-623 Poznań
tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl

10. Warunki szczegółowego zasilania oświetlenia drogi bocznej od ul. Dmowskiego (dz. 154/4 ark. 34 obręb Łazarz) w Poznaniu nr ZDM-UI.4500.1.100.2024 z dnia 16.08.2024 - Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
61-823 Poznań, ul. Wilcza 17
tel. 61 64-77-200, fax 61 820-17-09
(58)

Poznań, dnia 16 sierpnia 2024 r.
ZDM-UI.4500.1.100.2024
wtp/1-100/2024

Warunki szczegółowe zasilania oświetlenia drogi bocznej od ul. Dmowskiego (dz. 154/4 ark. 34 obręb Łazarz) w Poznaniu:

1. Do zasilania powyższego oświetlenia przewidzieć rozdzielnicę oświetlenia drogowego SO 705 Hetmańska – aktualne zabezpieczenie przedlicznikowe 3x25A z mocą umowną 11kW (majątek Zarządu Dróg Miejskich). W przypadku konieczności zwiększenia wielkości zabezpieczeń przedlicznikowych, na etapie projektowania należy zgłosić konieczność wystąpienia o zwiększenie mocy zapotrzebowanej.
2. Podłączenie wykonać jako przedłużenie obwodu oświetleniowego w ul. Hetmańskiej. W celu wykonania przyłączenia należy wystąpić o dopuszczenie do pracy do firmy prowadzącej konserwację majątku ZDM.
3. Do zasilania projektowanego oświetlenia zastosować min. kabel typu YAKY 4 x 50 mm².
4. Zarząd Dróg Miejskich zastrzega sobie konieczność odbioru robót zanikających.
5. W projekcie uwzględnić:
 - a) wycinkę gałęzi wokół latarni i opraw oświetleniowych,
 - b) słupy ustawić tak, aby wnętrza znajdowały się od strony chodnika, lub w sposób zapewniający bezpieczne prowadzenie prac konserwacyjnych,
 - c) słupy należy posadowić tak, aby dolna krawędź wnętrza słupowej znajdowała się nie mniej niż 60 cm nad poziomem terenu zriwelowanego,
 - d) fundament słupa zabezpieczyć powłoką bitumiczną, w przypadku słupów bez fundamentu, część podziemną zabezpieczyć odpowiednią warstwą polimerową,
 - e) całą projektowaną instalację usytuować na działkach stanowiących pas drogowy zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich,
6. Całość prac wykonać zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporażeniowej należy spełnić wymagania normy PN-HD 60364 -1:2010.
7. Typ oświetlenia, typ słupów i opraw ustalić na etapie projektowania w ZDM.
8. Układ sieci obwodowych zaprojektować tak aby ograniczyć do minimum występowanie odcinków promieniowych (stosować połączenia rezerwowe zarówno między poszczególnymi obwodami jak również z istniejącą siecią oświetlenia drogowego).
9. Linie kablowe na mostach, wiaduktach i kładkach należy projektować tak, aby była możliwa ich eksploatacja a także wymiana, instalacje zaprojektować w sposób umożliwiający prowadzenie eksploatacji w sposób bezpieczny - zapewnić dostęp do projektowanych urządzeń,
10. Stosować osprzęt typowy i dostępny w kraju.
11. Stosować tabliczki/złącza kablowo-bezpiecznikowe umożliwiające beznarzędziowy dostęp do bezpiecznika.
12. Sieć oświetlenia drogowego zaprojektować w taki sposób, aby była możliwa jej eksploatacja z podnośnika kosowego.
13. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia konserwatora oświetlenia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed proponowaną datą, oraz dostarczenia do ZDM min. 5 dni przed odbiorem dokumentacji powykonawczej, protokołów badań, zestawienia materiałów zdemontowanych i zabudowanych, dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac (ze szczególnym uwzględnieniem prac zanikowych, w formie elektronicznej) oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną urządzeń uzupełnioną o zestawienie współrzędnych punktów świetlnych w standardzie WGS84.
14. Wykonawca zobowiązany jest przed odbiorem dostarczyć plany układu drogowego z oświetleniem w wersji elektronicznej w formacie dwg poprawione powykonawczo.
15. Wszelkie pomiary kontrolne wymagają dopuszczenia przez upoważnionego pracownika firmy prowadzącej konserwację na majątku ZDM, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 606482651).
16. Projekt oświetlenia wykonać zgodnie z aktualną normą PN-EN 13201 oraz Prawem Budowlanym z uwzględnieniem wytycznych podanych w załączniku.
17. Dokumentację wykonawczą należy uzgodnić w ZDM. Przesyłając dokumentację do uzgodnienia należy przewidzieć jeden egzemplarz dla celów archiwalnych. Wraz z dokumentacją należy dostarczyć kopię dokumentacji w wersji elektronicznej w postaci plików edytowalnych (w tym plany w formacie dwg oraz obliczenia fotometryczne w pliku programu Dialux).
18. Całość prac należy wykonywać zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym.
19. W przypadku likwidacji kolidujących elementów oświetlenia na majątku ZDM, materiały z demontażu dostarczyć na magazyn ZDM.
20. Ważność warunków ustala się na 2 lata od daty ich wystawienia. W przypadku wydania uzgodnienia projektu technicznego opracowanego w oparciu o powyższe warunki zasilania, warunki zasilania zachowują ważność wraz z uzgodnieniem przez 24 m-ce od wydania uzgodnienia.
21. Oświetlenie będzie stanowiło majątek Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Załącznik:

Wymagania stawiane nowoprojektowanemu oświetleniu dróg oraz przepis dla pieszych w mieście Poznaniu – wytyczne dla projektanta

z up. Dyrektora ZDM
Z-ca Naczelnika
Wydziału Utrzymywania
Infrastruktury Drogowej

Elektronicznie podpisany
przez Piotr Jakub Fabiański
Data: 2024.08.16 13:18:44
+02'00'

11. Wymagania stawiane nowoprojektowanemu oświetleniu dróg oraz przejść dla pieszych w mieście Poznaniu – wytyczne dla projektanta

Wymagania stawiane nowoprojektowanemu oświetleniu dróg oraz przejść dla pieszych w mieście Poznaniu – wytyczne dla projektanta

Wymagania ogólne:

1. Projektowane oświetlenie musi spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 13201 oraz Rozporządzenia Komisji WE nr 245/2009
2. **Oprawy oświetleniowe**
- 2.1. projekt należy wykonać w oparciu o oprawy z źródłami światła w technologii LED (ew. inne rozwiązania po wcześniejszym uzgodnieniu)
- 2.2. stopień ochrony komory źródła co najmniej IP65, stopień ochrony komory osprzętu co najmniej IP65
- 2.3. dla opraw oświetlenia parkowego sprawność oprawy (L.O.R.) co najmniej 0,76, dla opraw oświetlenia drogowego sprawność oprawy (L.O.R.) co najmniej 0,85
- 2.4. ograniczenie emisji światła emitowanego w stronę nieboskronu (nie dotyczy iluminacji)
- 2.5. zgodność produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC
- 2.6. oprawa wyposażona w zasilacz programowany pozwalający na pomiar czasu pracy oprawy oraz zużycia energii, wyposażony w interfejs DALI, umożliwiający płynną regulację natężenia oświetlenia w zakresie 10-100% oraz pozwalający na zaprogramowanie godzin redukcji natężenia oświetlenia w pracy autonomicznej (min. 5 stopni redukcji), o parametrach w zakresie regulacji natężenia 40-100%: $\cos \phi \geq 0,93$, współczynnik mocy (PF) $\lambda > 0,90$, THD $< 25\%$;

W zależności od kategorii drogi zaleca się przyjąć jeden z dwóch schematów redukcji poziomu świecenia:

ZDM DIM1			ZDM DIM2		
Lp.	Godziny	poziom świecenia	Lp.	Godziny	poziom świecenia
1	15:00-21:30	100%	1	15:00-20:30	100%
2	21:30-22:30	80%	2	20:30-21:30	80%
3	22:30-04:30	x*	3	21:30-05:00	x*
4	04:30-05:30	80%	4	05:00-06:00	80%
5	05:30-09:00	100%	5	06:00-09:00	100%

x – poziom redukcji wynikający z obliczeń fotometrycznych

w przypadku dróg o dużym natężeniu ruchu zaleca się ustalenie indywidualnie 2 poziomów redukcji w 2 przedziałach

czasowych w zależności od faktycznych godzin zmniejszenia natężenia ruchu

- 2.7. oprawa przystosowana do współpracy ze sterownikiem umożliwiającym obustronną komunikację systemu sterowania z oprawą w standardzie DALI oraz redukcję mocy i strumienia świetlnego (OLC), wyposażona w górną gniazdo Zhaga Book 18 i układ zasilający zgodny ze standardem D4i.
- 2.8. w uzgodnionych przypadkach zasilacz oprawy powinien umożliwiać redukcję strumienia świetlnego również poprzez redukcję napięcia zasilania
- 2.9. oprawa powinna być wyposażona w panel LED o współczynniku utrzymania strumienia świetlnego w czasie 100 000 h min. L95 oraz współczynniku awaryjności w czasie 100 000 h nie przekraczającym 10% (zgodnie z normami IEC).
- 2.10. z każdej oprawy do wnęki słupowej należy wyprowadzić przewody sygnałowe do podłączenia interfejsu DALI zakończone we wnękach złączkami 2-bieg. zgodnymi z wytyczkami Wago Wirsta mini special (gray B-coded 890-252).
- 2.11. oprawa musi być wyposażona w grupę soczewek kształtujących rozsył światła w którym każda dioda na panelu LED powinna posiadać indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu wyeliminowania możliwości zmiany rozsyłu światła w przypadku przepalenia się którejś diody; w takiej sytuacji zmianie może ulec jedynie strumień świetlny emitowany przez oprawę a nie jej rozsył światła (zachowanie równomierności oświetlenia). Panel LED musi być wyposażony w złącze, które w razie awarii powinno umożliwiać jego szybką wymianę
- 2.12. oprawa w I klasie ochrony (w II kl. ochronności w uzasadnionych przypadkach) wyposażona w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe zapewniające ochronę przed wielokrotnymi przepięciami min. 10kV
- 2.13. oprawy powinny zostać przez producenta oznaczone w sposób trwały napisem umieszczonym na obudowie w sposób czytelny w świetle dziennym, w miejscu widocznym z ziemi, o treści „ZDM Poznań”.
- 2.14. wymagany stopień skompensowania mocy biemej instalacji 0 stop $\phi < 0,4$
- 2.15. minimalny okres gwarancji 7 lat na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie większy od deklarowanego.
- 2.16. oprawy powinny posiadać certyfikaty CE, certyfikat Zhaga-D4i (ZD4i) oraz wydany przez niezależne laboratorium akredytowane certyfikat ENEC+
3. **Słupy oświetleniowe**
- 3.1. spełnienie wymagań normy PN-EN 40
- 3.2. w przypadku stosowania słupów aluminiowych minimalna grubość ścianki słupa na wysokości wnęki to 4mm, zastosowane słupy muszą być anodowane, pokryte elastomerem do wysokości wnęki słupowej.
- 3.3. w przypadku stosowania słupów stalowych minimalna grubość ścianki słupa na wysokości wnęki to 3mm
- 3.4. słupy muszą posiadać możliwość mocowania we wnęce słupowej tabliczek bezpiecznikowych.
- 3.5. jako zabezpieczenia opraw stosować we wnękach słupowych bezpieczniki łopikowe o prądzie dostosowanym do mocy oprawy (2A, 4A, 6A)
- 3.6. możliwość dostępu do zabezpieczeń we wnęce bez użycia narzędzi

- 3.7. dokonać numeracji słupów $\frac{XXX}{YYY}$ gdzie: XXX- numer szalki oświetleniowej YYY- kolejny numer słupa w zasięgu

- 3.8. w przypadku projektowania słupów wspólnych z innymi instalacjami (np. sygnalizacja świetlna) każda instalacja musi posiadać własną wnękę rewizyjną. Przez pozostałe wnęki powinna być prowadzona w opisanej rurze osłonowej, zapewniającej separację instalacji.
- 3.9. W przypadku projektowania oświetlenia na słupach wspólnych z sygnalizacją świetlną, należy zastosować dodatkowy rozłącznik (np. w obudowie sterownika sygnalizacji lub dodatkowym złączu) do którego będą miały dostęp służby utrzymaniowe urządzeń bezpieczeństwa ruchu w celu pewnego odłączenia zasilania instalacji w przypadku awarii.

4. Linie kablowe i szafy oświetleniowe

- 4.1. projektowane linie kablowe muszą spełniać wymagania normy SEP N SEP-E-004
- 4.2. kable pod nawierzchniami utwardzonymi i wjazdami prowadzić w rurach osłonowych o odporności na ścisnienie min. 750N
- 4.3. do zasilania stosować kable elektroenergetyczne o żyłach wykonanych z aluminium (w uzasadnionych przypadkach miedziane) w powłoce i izolacji poliwinitowej (YAKY) o ilości żył co najmniej 4 i przekroju poprzecznym (dla aluminium) co najmniej 25mm² (z uwagi na wytrzymałość mechaniczną).
- 4.4. poszczególne obwody oświetleniowe powinny być rozfazowane, w przypadku instalacji 1 fazowej zastosować także kabel 4 żyłowy, którego wszystkie żyły powinny zostać podłączone pod napięcie, umożliwiając w przyszłości dalszą rozbudowę oświetlenia. Instalacja wewnątrz SO powinna być wykonana jak dla zasilania 3-fazowego.
- 4.5. przewidzieć montaż sterowników zastępujących zegary astronomiczne w każdej nowej SO
- 4.6. projektować połączenia rezerwowe z sąsiednimi zasięgami oświetleniowymi
- 4.7. wykonana nowa lub modernizowana rozdzielnica ma spełniać następujące wymagania:
 - szczelność co najmniej IP 44, II klasa ochronności
 - szafa dwudzielna – część I (pomiarowa) otwierana przez każde z zamknięć (pracownik ENEA Operator dysponujący swoim kluczem systemowym oraz serwisant dysponujący swoim kluczem systemowym), część II (zabezpieczenia obwodowa) otwierana tylko przez jedno zamknięcie (serwisant)

Wytyczne dla projektanta

Strona 1/3

20 marca 2024r.



- dysponujący swoim kluczem systemowym). W przypadku montażu układu pomiarowego w złączu pomiarowym Enea Operator część I (pomiarowa) nie jest wymagana.
- przewidzieć w projektowanej bądź modernizowanej SO miejsca dla układów kompensacji mocy biernej
 - szafka oświetleniowa zaprojektowana w miejscu umożliwiającym dojazd i zaparkowanie przy szafce pojazdu serwisowego
 - jako wyposażenie standardowe SO należy przewidzieć gniazdo serwisowe, oświetlenie wnętrza, grzałkę z termostatem (o mocy do 40W) oraz kieszeń na dokumenty w formacie A4 ze schematem SO oraz schematem zasilanej z SO instalacji (zasięgiem) wydrukowanych na papierze odpornym na wilgoć z zastosowaniem techniki druku odpornej na wilgoć i temperatury -20°C do 60°C
- 4.8. jako zabezpieczenia przedlicznikowe stosować zabezpieczenia typu BM (względnie instalacyjne ograniczniki mocy), jako zabezpieczenia obwodów stosować bezpieczniki topikowe D0x lub Bi
- 4.9. zalicznikowo w części obwodowej umieścić rozłącznik odłączający zasilanie wszystkich obwodów i faz (np. typu FR)
- 4.10. wszystkie połączenia śrubowe należy przed zmontowaniem zabezpieczyć przed korozją za pomocą właściwych smarów bezkwasowych
5. Sterownik oświetlenia
- 5.1. Sterownik montowany w każdej szafce oświetleniowej
- 5.2. Parametry sterownika
- złączanie i wyłączanie oświetlenia zgodnie z tabelą wchodów i zachodów słońca
 - wbudowany modem GPRS z możliwością podłączenia anteny zewnętrznej
 - opcjonalnie możliwość podłączenia za pomocą innego łącza (np. światłowód, LAN)
 - możliwość podłączenia komputera serwisowego za pomocą połączenia kablowego (za pomocą łącza USB)
 - wbudowany odbiornik GPS pozwalający na określenie położenia geograficznego sterownika, oraz uwzględnianie tej informacji przy złączaniu i wyłączaniu oświetlenia
 - gniazdo do podłączenia anteny zewnętrznej GPS
 - synchronizacja czasu z zegarem astronomicznym z satelity
 - min. 2 wejścia analogowe pozwalające podłączyć czujniki (np. natężenia światła, opadów deszczu, wiatru, tumanacji)
 - 12 wejść dwustanowych (np. do kontroli stanu czujnika otwarcia SO, stanu przetwornika A-O-R, detekcji stanu złączania stycznika)
 - 2 wejścia do podłączenia czujników służących do zliczania natężenia ruchu
 - 6 wyjść umożliwiających złączanie poszczególnych obwodów w szafce
 - pomiar napięcia i prądu oraz $\cos \phi$ w poszczególnych fazach oraz mocy czynnej i zużycie energii
 - kontrola działania zabezpieczeń obwodowych, np. poprzez pomiar mocy
 - rejestracja zmierzonych wartości napięcia, prądu i $\cos \phi$ dla poszczególnych faz co 1 minutę przez okres min. 30 dni
 - kontrola zaniku fazy
 - zapamiętywanie zmian stanu wejść dwustanowych (stan, data i godzina z minutami zmiany stanu) – minimum 1000 zapisków
 - możliwość definiowania nazwy sterownika, zapamiętywanej w sterowniku, wykorzystywanej do automatycznej identyfikacji sterownika podczas obsługi serwisowej przy połączeniu komputera serwisowego bezpośrednio ze sterownikiem
 - możliwość zdefiniowania różnicy w czasie złączania poszczególnych obwodów w celu ograniczenia wielkości maksymalnego prądu rozruchowego
 - możliwość modyfikacji tabeli złączeń i wyłączeń oświetlenia (pierwsza tabela uzgodniona z ZDM)
 - możliwość wprowadzania offsetów dla złączania i wyłączania oświetlenia
 - możliwość zmiany offsetu przez system sterowania zdalnie w zależności od wartości natężenia oświetlenia na dedykowanych czujnikach światła
 - możliwość zdefiniowania przerw nocnej dla każdego z 6 wyjść osobno
 - możliwość wysyłania wiadomości SMS na zdefiniowane numery telefonów o zdarzeniach typu złączenie oświetlenia, wyłączenie oświetlenia, stany awaryjne (np. zanik pojedynczej lub wszystkich faz, otwarcie SO, spadek mocy pobieranej poniżej zdefiniowanego progu, błąd sygnału złączania stycznika – indywidualnie definiowany zestaw informacji dla każdego numeru)
 - sterownik przystosowany do współpracy z przekładnikami o prądzie wtycznym 1A
- 5.3. Należy zapewnić działanie sterownika w SO przez minimum 2 godziny od momentu zaniku zasilania
- 5.4. Montowany sterownik należy doposażyć w przekładnik prądowy o prądzie pierwotnym dostosowanym do przewidywanego poboru [A] i wtycznym 1A. Jako zabezpieczenie zasilania sterownika zastosować zabezpieczenie S o charakterystyce B i prądzie 6A. Ponadto zamontować dwa wyłączniki krańcowe informujące o otwarciach drzwi rozdzielni. Wyłączniki krańcowe zabezpieczyć bezpiecznikiem S o charakterystyce B i prądzie 6A. Sterownik wyposażony w anteny: GPS i GPRS.
- 5.5. Należy zapewnić współpracę sterownika z systemem nadzoru zainstalowanym w ZDM.
- 5.6. Poszczególne obwody złączane indywidualnie – szczegóły należy uzgodnić z Zamawiającym.
- 5.7. Należy zapewnić minimum kontrolę otwarcia SO, kontrolę uszkodzenia zabezpieczeń (obwodowych po uzgodnieniu w ZDM), kontrolę pracy automat-wyłazone-ręka, kontrolę złączania styczników. Szczegóły podłączenia uzgodnić w ZDM.
6. Podstawowe parametry systemu sterowania (w przypadku instalacji z kompletnym systemem sterowania z elementami wykonawczymi w każdej oprawie):
- Komunikacja elementów systemu z wykorzystaniem otwartego ogólnie znanego standardu przesyłania danych LonWorks zapewniającego wymiennność elementów od różnych producentów
 - Możliwość regulacji mocy oraz strumienia w zakresie 100%-0%
 - Nadzór nad pojedynczą oprawą
 - Sterowanie manualne oraz sterowanie automatyczne
 - Złączanie poszczególnych obwodów w szafce indywidualnie
 - Kontrola uszkodzenia zabezpieczeń w szafce (obwodowych po wcześniejszym uzgodnieniu w ZDM)
 - Sygnalizacja stanów awaryjnych
 - Przesyłanie danych po sieci 230V
 - Rejestracja czasu pracy lampy
 - Zabezpieczenie termiczne
 - Możliwość montażu układu w oprawie
 - Praca w temp. min. do 120°C
 - Informacja o otwarciu szafki oświetleniowej
 - Informacja o otwarciu wnętrza
 - Informacja o otwarciu oprawy
 - Czujnik natężenia ruchu (po uzgodnieniu w ZDM)
 - Czujnik opadów (po uzgodnieniu w ZDM)

W przypadku zastosowania systemów sterowania po sieci zasilającej 230VAC, sygnały sterujące muszą spełniać europejską normę Cenelec.
W przypadku montażu kompletnego systemu sterowania należy umieścić w dokumentacji zapis o konieczności wykonania integracji systemu.

7. Przekazując dokumentację do uzgodnienia, należy dostarczyć dodatkowo w wersji elektronicznej obliczenia fotometryczne zgodnie z wymaganiami szczególnymi, plany projektowanej drogi wraz z oświetleniem (lub tylko projektowanego oświetlenia jeżeli droga nie jest projektowana) w wersji edytowalnej w formacie dwg oraz opłać w postaci edytowalnego pliku w formacie pdf. Materiały w wersji elektronicznej można przekazywać na nośnikach takich jak CD, DVD, pamięć flash, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest również przekazanie drogą elektroniczną.

Wymagania szczególne:

8. Oświetlenie drogowe

- 8.1. W projekcie należy umieścić zgodny z normą dobór klasy oświetleniowej drogi oraz obliczenia fotometryczne dla oświetlenia bez redukcji oraz zredukowanego (godziny nocne). Do uzgodnienia dostarczyć również obliczenia fotometryczne w wersji elektronicznej w postaci pliku odczytywanego przez ogólnodostępny program Dialux Evo. Dane fotometryczne zastosowanych opraw muszą być dostępne na stronie WWW producenta opraw.
- 8.2. W oprawach oświetleniowych stosować źródła światła o temperaturze barwowej $4000 \leq T_b \leq 4500$ (powtarzalność T_b kolejnych opraw $\pm 200K$) o wskaźniku oddawania barw $Ra \geq 70$, lub zgodnie z przekazanymi założeniami opracowania Poznań - Masterplan oświetlenia.

9. Oświetlenie przejść dla pieszych

- 9.1. Dla uzyskania właściwych warunków oświetleniowych na przejściu dla pieszych, oświetlenie należy zaprojektować zgodnie z opracowaniem Ministerstwa Infrastruktury „Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych”
- 9.1.1. Oświetlenie musi oświetlać pieszych od strony nadjeżdżających pojazdów, również w strefie oczekiwania. Stosowanie oświetlenia bezpośrednio nad centralną osią przejścia jest niedozwolone.
- 9.1.2. Oświetlenie przejścia dla pieszych nie może być wyłączane w nocy.
- 9.1.3. Droga przed przejściem oraz za przejściem musi być oświetlona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13201 w odległości min. 100m. Jeśli to konieczne, należy zwiększyć poziom oświetlenia drogowego.
- 9.1.4. W przypadku stosowania w oświetleniu drogowym systemów redukcji strumienia świetlnego, oświetlenie przejścia dla pieszych przy obniżonych parametrach oświetlenia drogi, musi spełniać odpowiednie wymagania oświetleniowe.
- 9.1.5. Oświetlenie przejścia powinno być załączane oddzielnie.
- 9.1.6. W projekcie należy umieścić obliczenia fotometryczne dla oświetlenia przejścia oraz jezdni w obrębie przejścia. W przypadku stosowania systemów redukcji strumienia świetlnego należy przedstawić obliczenia fotometryczne również dla oświetlenia w czasie redukcji. Do uzgodnienia dostarczyć również obliczenia fotometryczne w wersji elektronicznej w postaci pliku odczytywanego przez ogólnodostępny program Dialux Evo. Dane fotometryczne zastosowanych opraw muszą być ogólnodostępne na stronie WWW producenta opraw.
- 9.1.7. Dodatkowo po uzgodnieniu z inwestorem zaleca się w uzasadnionych sytuacjach przewidzieć montaż aktywnego znaku D-6 (przejście dla pieszych) z podświetleniem w momencie wykrycia pieszoego w strefie oczekiwania oraz dodatkowych doziemnych markerów drogowych.
- 9.2. **Oprawy oświetleniowe**
- 9.2.1. Oprawy o asymetrycznym rozsyłce światła dedykowane dla oświetlenia przejść dla pieszych.
- 9.2.2. Możliwość zmiany strumienia świetlnego oprawy również w połączeniu z aktywnymi systemami wykrywania ludzkiej aktywności.
- 9.2.3. Źródła światła o temperaturze barwowej $5700 \leq T_b \leq 6700$ (powtarzalność temperatury barwowej kolejnych opraw $\pm 200K$) o wskaźniku oddawania barw $Ra \geq 70$.
- 9.2.4. W przypadku zasilania oświetlenia przejścia dla pieszych z istniejącego obwodu oświetleniowego zaleca się stosowanie dodatkowych złącz podziałowych. W przypadku jeżeli do wnęki słupowej konieczne byłoby wprowadzenie więcej jak trzech kabli, złącze podziałowe powinno zostać zaprojektowane i wykonane obowiązkowo.

12. Protokół z narady koordynacyjnej dla sprawy NR ZG-opk.4105.2008.2024 z dnia 05.02.2025 – Prezydent Miasta Poznania, Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Poznań, 05-02-2025

Prezydent Miasta Poznania
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,
61-655 Poznań

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.2008.2024
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ dla sprawy NR ZG-OPK.4105.2008.2024

Narada koordynacyjna została przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył/a: Małgorzata Gulczyńska - Kierownik Działu Koordynacji Projektów działający/a z upoważnienia Nr 1794/2022 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: STANLUKS Jakub Wróblewski Tomasz Hibner spółka cywilna
ul. Izaaka Newtona 6D/XI ptr.
60-161 Poznań
Poznań

2. Termin zakończenia narady koordynacyjnej: 05-02-2025

3. Opis przedmiotu narady:

a. przedmiot uzgodnienia: Oświetlenie drogowe w uliczce bocznej od ul. Dmowskiego

b. lokalizacja:

Obszar wyznaczony na mapie przez użytkownika;

Skrzyżowanie Dmowskiego/Hetmańska, droga boczna od ul. Dmowskiego na działce 154/9 oraz odcinek drogi pomiędzy nimi

4. Dane Inwestora:

Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich

ul. Wilczak 17

61-623 Poznań

Poznań

5. Stanowiska uczestników narady (uwagi/zalecenia) dotyczące zgłoszonego wniosku:

MPK Jerzy Pietrowiak 20.01.2025:

Bez uwag

GEOPOZ Paweł Gandecki 28.01.2025:

Bez uwag

GAZ-SYSTEM Janusz Wesołowski 30.01.2025:

Bez uwag

FIBERHOST S.A. Julia Pakula 30.01.2025:

Uzgodniono.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 30.01.2025, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBERHOST S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

AQUANET Karolina Paweła 30.01.2025:

Na skrzyżowaniu z przewodami wodociagowymi i kanalizacyjnymi prace wykonywać ręcznie zachowując minimalną odległość pionową 0,3m.

WSS S.A. Julia Pakula 30.01.2025:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 30.01.2025, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

VEOLIA Michał Dziennik 31.01.2025:

W miejscu skrzyżowania z siecią ciepłą projektowane uzbrojenie prowadzić pod rurociągami c.o. zachowując normatywne odległości.

W miejscach zbliżeń z siecią ciepłą przeizolowaną wykopy należy prowadzić ręcznie. Płaszcz osłonowy Izoplaci rurociągów zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym.

ENEA Sławomir Frąckowiak 31.01.2025:

W miejscu skrzyżowania z kablem energetycznym wykopy należy prowadzić ręcznie.

Kabel w wykopie zabezpieczyć, zachować normatywną odległość.

Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznań, ul. Panny Marii 2, kierując korespondencję na adres rd.poznan@operator.enea.pl załączając protokół z Narady Koordynacyjnej wraz z mapą.

HAWE TELEKOM sp. z o.o. Marcin Kłoczko 31.01.2025:

Bez uwag

NETIA S.A. Krzysztof Osiński 31.01.2025:

1. Prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niż 2m) należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego;

2. Kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami;

3. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

4. Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

5. Netia S.A. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

ORANGE Jacek Madajski 31.01.2025:

Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSS Marek Kubertka 31.01.2025:

Bez uwag

PERN S.A. Konrad Kwiatkowski 31.01.2025:

Bez uwag

PSG Paweł Cieślak 31.01.2025:

Szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych,

- w miejscach zbliżeń/skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),

- w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu - Gazownia Poznań Południe, ul. Głogowska 429, gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystąpieniu do prac.

RCI Artur Siebert 31.01.2025:

Bez uwag

ZDM Karolina Adamczak - Bondyra 05.02.2025:
Uzgodnienie zgodnie z poniższymi uwagami:

uzgodnienie dotyczy tylko uzbrojenia zlokalizowanego w zakresie terenu będącego obecnie w administracji ZDM, projektowane uzbrojenie należy wykonać przed lub najpóźniej w trakcie przebudowy układu drogowego ul. R. Dmowskiego i drogi bocznej od ul. R. Dmowskiego,

w przypadku realizacji projektowanego uzbrojenia przed w/w inwestycją drogową oraz w zakresie nie objętym przebudową wszystkie naruszone nawierzchnie utwardzone w pasie drogowym administrowanym przez ZDM należy odtworzyć zgodnie z warunkami Wydziału Remontów i Utrzymywania Dróg Zarządu Dróg Miejskich, zawartymi w katalogu odtworzenia nawierzchni, znajdującym się na stronie internetowej ZDM pod adresem:

<https://zdm.poznan.pl/pl/katalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie-ulic-miasta-poznania-objetych-administracja-zarzadu-drog-miejskich>

lub

<https://zdm.poznan.pl/pl/zalaw-sprawa-katalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie-ulic-miasta-poznania-objetych-administracja-zarzadu-drog-miejskich>

odtworzeniu podlegają wszystkie elementy pasa drogowego, które ulegną uszkodzeniu podczas prowadzonych prac, odtworzenie wszystkich naruszanych w pasie drogowym nawierzchni utwardzonych należy zlecić specjalistycznej firmie drogowej, a w przypadku gdy objęte są one gwarancją – gwarantowi.

Jednocześnie informujemy, że skrzyżowanie ul. Hetmańskiej – Dmowskiego objęte jest do 11.03.2027r. gwarancją w ramach zadania „Przebudowa skrzyżowania ulicy Hetmańskiej z ulicą Dmowskiego w Poznaniu”, dlatego odtworzenie naruszanych nawierzchni należy zlecić gwarantowi, tj. Firmie usługowo-handlowej „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, Gniezno.

w przypadku wykonywania prac uzbrojeniowych w trakcie realizacji w/w inwestycji drogowej, prace należy przeprowadzić bezwzględnie na warunkach i w uzgodnieniu z Wykonawcą przebudowy układu drogowego/komunikacyjnego,

projektowane uzbrojenie planowane do realizacji w drodze bocznej od ul. R. Dmowskiego, na wysokości dz. nr 154/8, zlokalizowane w odległości mniejszej niż 3,0 m od nasady pni drzew rosnących poza pasem drogowym należy wykonać przeciskiem lub przewiertem, z jednoczesną lokalizacją komór roboczych w odległości min. 3,0 m od nasady pni drzew. Odległość od krzewów wynosi min. 1,5 m od ich obrysu. Konieczna jest minimalizacja liczby komór roboczych w obrębie drzew i krzewów,

projekt techniczny budowy oświetlenia drogowego, zawierający obliczenia fotometryczne, potwierdzające rozstaw słupów oświetleniowych należy uzgodnić oddzielnie w Zarządzie Dróg Miejskich - Wydziale Utrzymywania Infrastruktury Drogowej. W przypadku konieczności zmiany rozstawu słupów oświetleniowych konieczne będzie ponowne uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjnej.

IS (tel. 61 64 77 271)

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Małgorzata Gulczyńska

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2023 r. poz. 1752) - zwanej dalej ustawą Pgik,

PRZEDŁOŻONY NA NARADĘ KOORDYNACYJNĄ PROJEKT ZOSTAŁ ROZPATRZONY

z zachowaniem poniższych uwag oraz informacji zespołu koordynującego

dotyczących obowiązujących warunków do realizacji budowy:

*Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja

przewodów układanych w wykopie musi być dokonana przed ich zakryciem.

*Na mocy ustawy Pgik zobowiązuje się wykonawcę prac inwentaryzacyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujących się na terenie realizowanej inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i

punktów granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywać należy

bez użycia sprzętu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznością zlecenia

przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

*Niezbędne jest również zachowanie zaleceń dotyczących ustalenia lokalizacji istniejącego

uzbrojenia terenu za pomocą próbnych przekopów. Prace ziemne w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z

istniejącym uzbrojeniem bezwzględnie należy wykonywać ręcznie /bez użycia sprzętu mechanicznego/.

Odkryte przewody zabezpieczyć.

*Wszelkie zaistniałe zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagają powtórnego

uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwagi:

- Narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

- Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.


- Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

- Informacje o podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły:

ORANGE POLSKA S.A.

Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne nie nakłada na projektantów/inwestorów konieczności dokonywania dodatkowych uzgodnień zarządzającymi sieciami uzbrojenia terenu w zakresie przeprowadzanych przez Prezydenta/wykonującego funkcję Starosty/narad koordynacyjnych.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

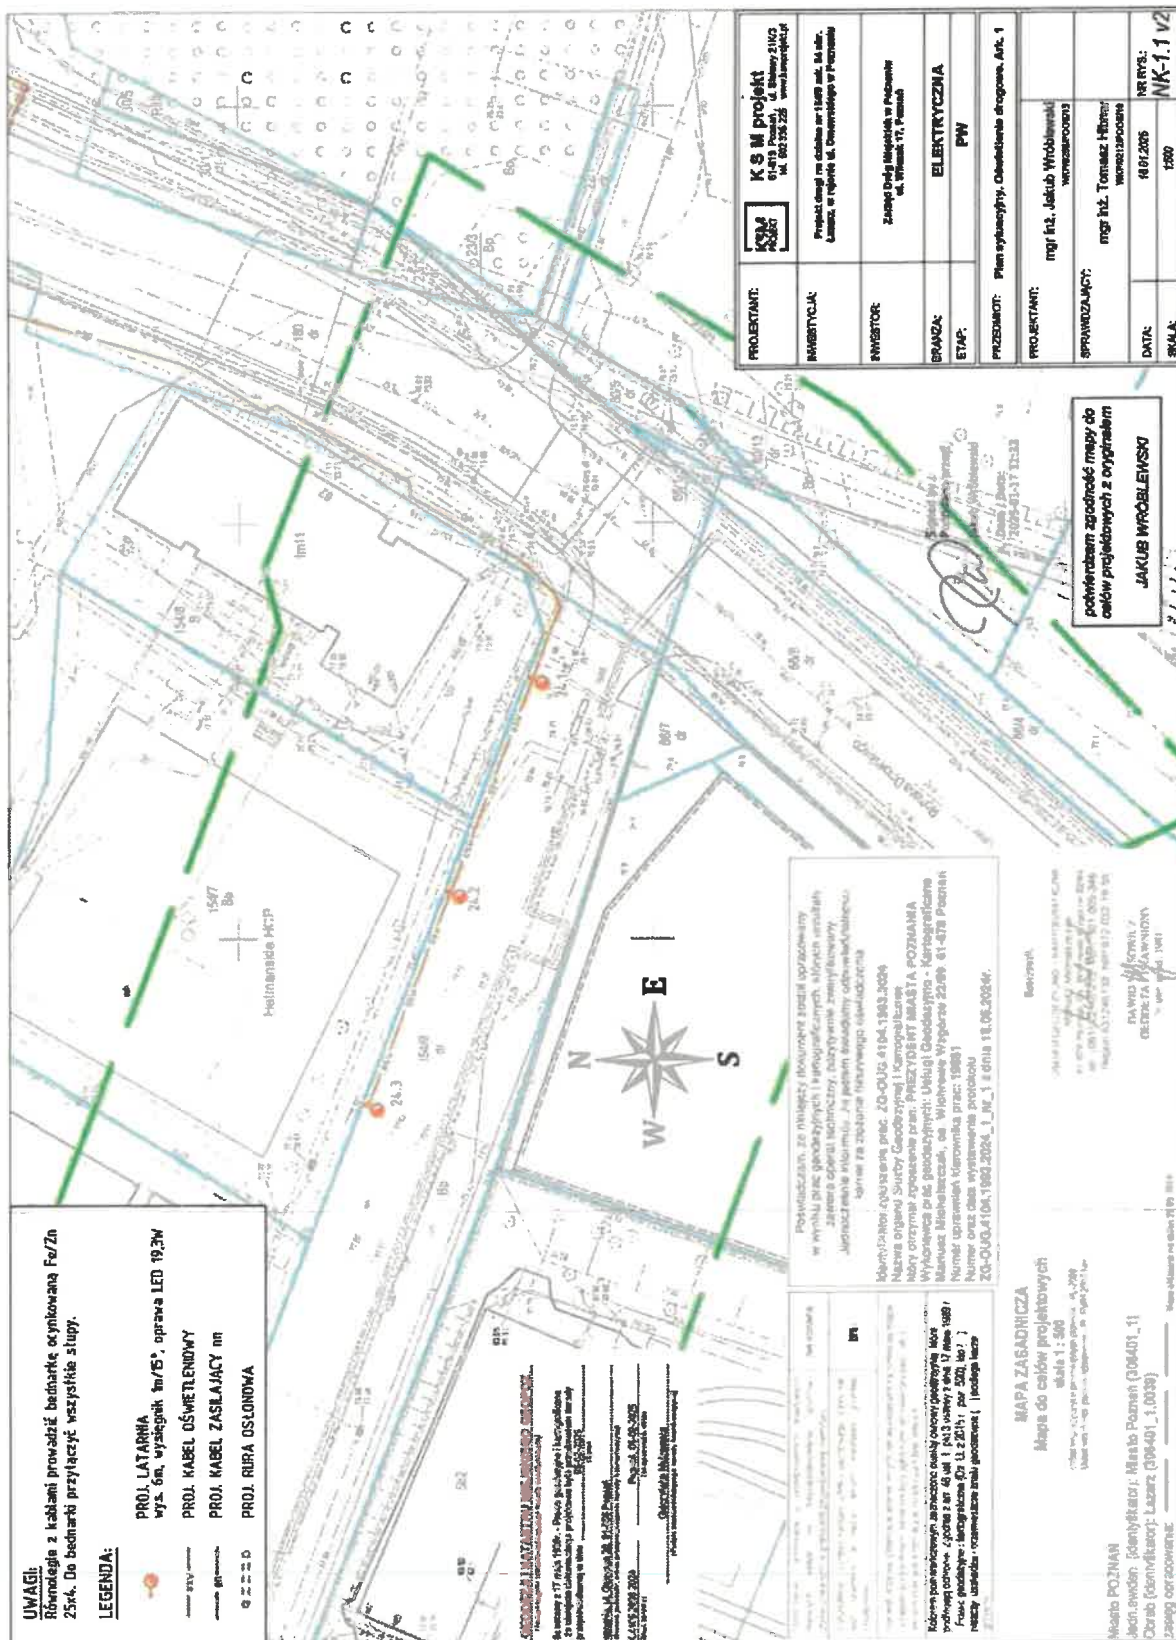

UNIVERSITY OF MICHIGAN

14. Określenie klasy technicznej drogi nr ZDM-IPO.482.2.2023.76 z dnia 23.01.2025 – Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu



ZDM-IPO.482.2.2023.76

Poznań, zgodnie z datą w podpisie

KSM PROJEKT
ul. SIELAWY 21k 3
61-819 POZNAŃ

ZDM-25-11538



Dotyczy: budowy drogi publicznej, ulicy bocznej od ul. Dmowskiego, na części działki nr 154/9 ark. 34 obr. Łazarz w Poznaniu.

W odpowiedzi na Państwa pismo o sygnaturze 6.1013p.MM_2412.035W dotyczące określenia klasy technicznej projektowanej drogi publicznej bocznej od ul. Dmowskiego Zarząd Dróg Miejskich informuje, że z uwagi na charakter przedmiotowej drogi bocznej, która będzie służyć przede wszystkim mieszkańcom okolicznych nieruchomości, przy jej projektowaniu należy przyjąć klasę drogi dojazdowej.

Po zakończeniu inwestycji drogowej i oddaniu jej do użytkowania, w drodze uchwały Rady Miasta zostanie ona zaliczona do kategorii dróg gminnych.

Podpisane przez: Karolina
Adamczak-Bondyra
Data: 2025.01.23 13:18:21 CET
Naczelnik Wydziału Planowania i Opiniowania

Otrzymują:


1. Adresat
2. IPO aa

Pismo zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Doręczony może być również wydruk pisma podpisanego elektronicznie, uzyskany z systemu teleinformatycznego, zgodnie z art. 39³ Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Sprawę prowadzi:
Adamczak - Bondyra Karolina,
tel. - 61 64 77 309



Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl

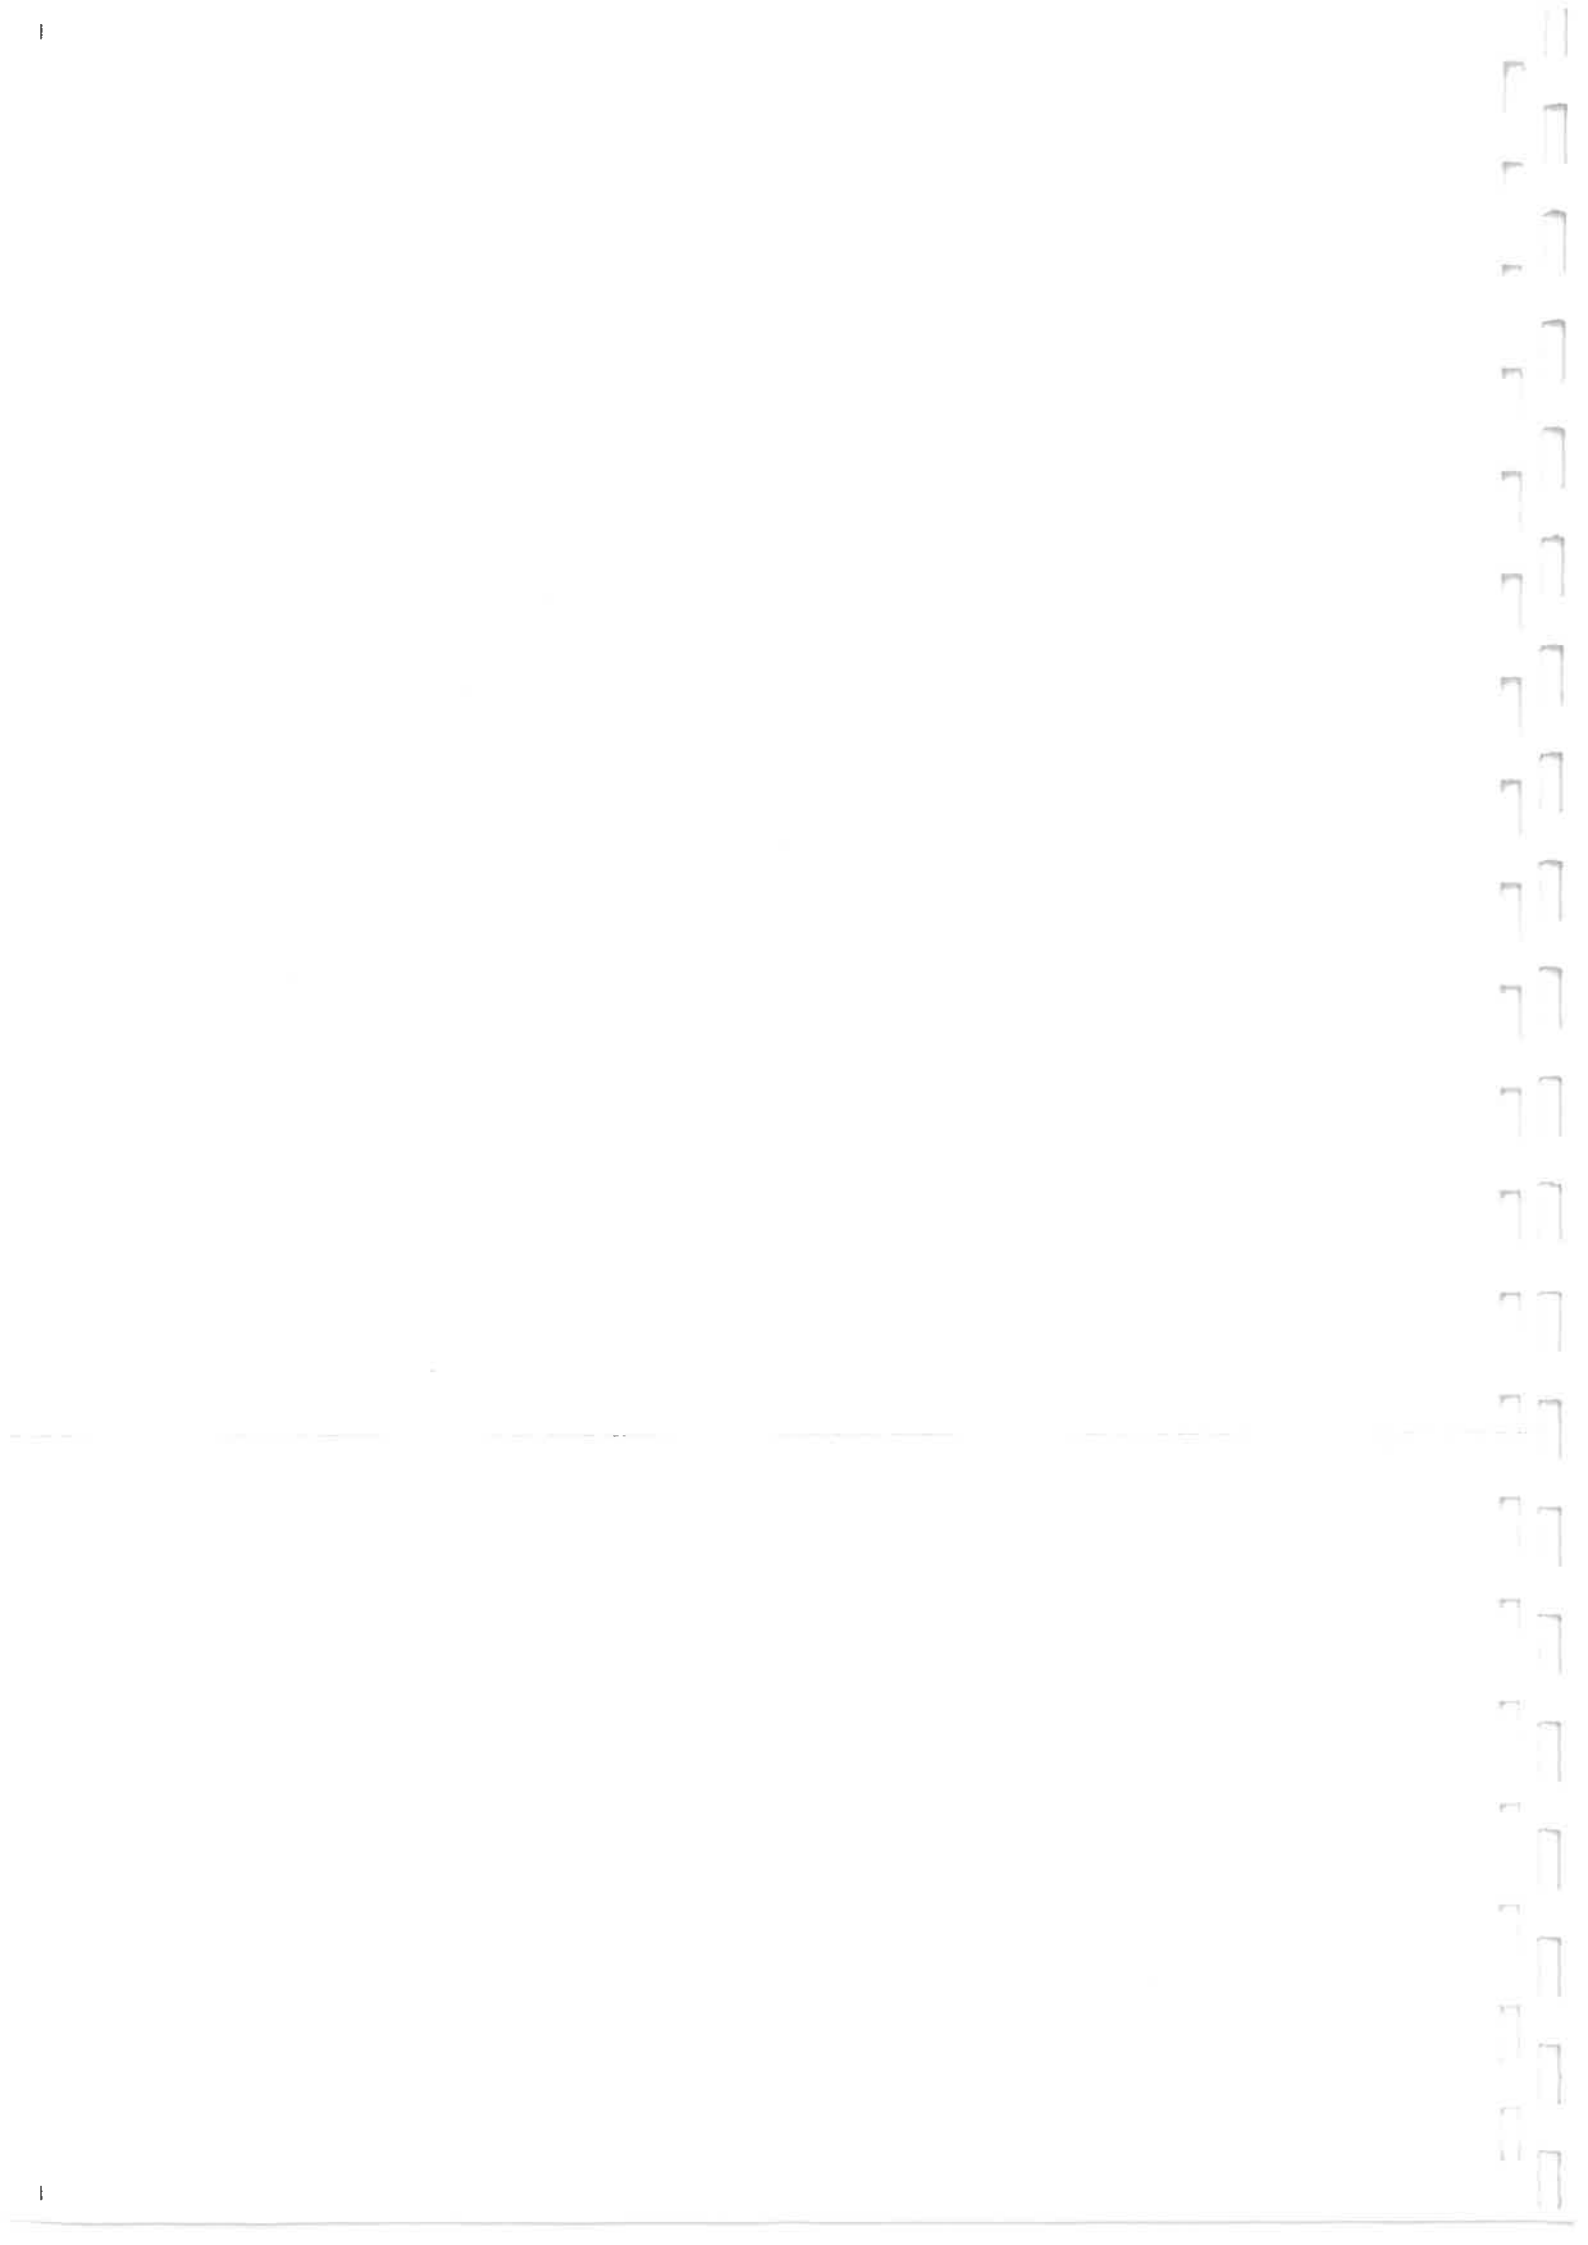

DW/WO/88282/2025
WO/80-2-KD/158/2025

Poznań, 19.08.2025

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań

Dotyczy: warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej dla planowanej inwestycji - budowa drogi publicznej, ulicy bocznej od ul. Dmowskiego na części działki nr geod. 154/9, ark. 34, obręb Łazarz w Poznaniu.

W odpowiedzi na wniosek w powyższej sprawie oraz przedłożone pismo Inwestora, ZDM-IPO.482.2.2023.96 z dnia 07.08.2025r. w ww. sprawie, działając w imieniu Aquanet S.A., na podstawie umowy o świadczeniu usług, Aquanet Retencja Sp. z o.o. wydaje warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej.

Informujemy, że zgodnie z :

- Planem Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Poznania do roku 2030, Uchwała nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LXXXVIII/1670/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2023 r.,
- Standardami Retencji dla Miasta Poznania przyjętymi Zarządzeniem Prezydenta nr 312/2024/P z dnia 20 marca 2024 r.,
- Opinią nr WO/80-2-KD/209/2024 z dnia 22.08.2024 r.

za priorytet przyjęto zasadę maksymalnego zatrzymania i zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania.

Zgodnie z ww. Standardami Retencji dla Miasta Poznania najbardziej pożądanym sposobem zagospodarowania wód opadowych powinien zostać oparty na rozwiązaniach z udziałem błękitno-zielonej infrastruktury (BZI).

- Dla obiektów retencyjnych błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) należy przewidzieć ich objętość odpowiadającą sumie wysokości opadu co najmniej 30 mm, który spada na 1m² powierzchni określonych w karcie bilansowej stanowiącej Załącznik Nr 3.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ZDM-UI.4500.785.2024.5

Poznań, zgodnie z datą w podpisie

**KSM PROJEKT
SIELAWY 21k 3
61-619 POZNAŃ****ZDM-25-140562****Dotyczy: uzgodnienie projektu oświetlenia ul. Dmowskiego**

W nawiązaniu do przekazanych materiałów dotyczących projektu oświetlenia drogi bocznej od ul. Dmowskiego, przekazujemy uwagi.

Do uzgodnienia należy dostarczyć komplet materiałów również w wersji elektronicznej, zgodnie z zapisami w wydanych warunkach zasilania p. 17. W przekazanych materiałach brak opracowania w edytowalnym pliku pdf oraz planu zagospodarowania obejmującego pełen zakres inwestycji w pliku dwg.

Na planie zapisano, że kable od demontowanego oświetlenia i szlabanów należy unieczynnić. Wg opisu p. 3. kable pod projektowaną drogą należy zdemonstować. Konieczne poprawienie/uzupełnienie opisu na planie.

W p. 4.2. zapisano, że należy zastosować słupy „spełniające wymagania nośności dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu”. Należy wyjaśnić co stoi na przeszkodzie, żeby na etapie projektu wykonawczego, dla konkretnej lokalizacji, w projekcie określić jaka to jest strefa wiatrowa i kategoria terenu.

W p. 4.2. zapisano „część podziemną słupów zabezpieczyć elastomerem do wysokości 30cm nad poziomem gruntu”. Dalej w p. 4.3 zapisano „słupy należy ustawić tak, aby wnęki znajdowały się od strony jezdni a dolna ich krawędź znajdowała się nie mniej niż 60cm nad poziomem terenu zniwelowanego. Zgodnie z zapisem w punkcie 3.3. wytycznych dla projektanta wymaga się, aby słupy były pokryte elastomerem do wysokości wnęki słupowej.

W p. 4.2. jako jeden z parametrów równoważności dla oprawy podano „strumień świetlny oprawy min. 2227lm. Należy uzasadnić jakie znaczenie ma ten parametr. Jednocześnie należy uzasadnić dlaczego jako parametru równoważności nie wskazano uzyskania parametrów oświetlenia drogi nie gorszych od uzyskanych przy zastosowaniu opraw jak w projekcie. Z punktu widzenia zarządcy jak również użytkownika drogi sytuacja, kiedy oprawa o strumieniu świetlnym np. 2220lm (czyli nie spełniająca podanego warunku) pozwoli uzyskać parametry oświetlenia nie gorsze od prezentowanych w projekcie, jest jak najbardziej akceptowalna.

Należy również zweryfikować w projekcie organizacji ruchu, czy możliwe będzie parkowanie na jezdni w sytuacji kiedy wzdłuż jezdni, poza jej obrębem wyznaczono miejsca parkingowe.

W p. 4.3. zapisano „podczas stawiania słupów, należy zachować skrajnię min. 0,5m od jezdni, jeśli to będzie możliwe”. W celu potwierdzenia prawidłowości zapisu, prosimy o wskazanie przepisów, które dopuszczają dobrowolność w zachowaniu skrajni drogowej.

Dyrektor

Podpisane przez: Krzysztof Olejniczak
Data: 2025.07.28 13:44:18 CEST

Pismo zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Doręczony może być również wydruk pisma podpisanego elektronicznie, uzyskany z systemu teleinformatycznego, zgodnie z art. 39³ Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Pismo zredagował:

Fabiański Piotr, stanowisko z-ca naczelnika wydziału
tel. 616477209

ZDM-IPO.482.2.2023.67

Poznań, zgodnie z datą w podpisie

KSM PROJEKT
ul. SIELAWY 21k 3
61-619 POZNAŃ
ZDM-25-00002



Dotyczy: drogi bocznej od ul. Dmowskiego - Operat Dendrologiczny i Projekt Gospodarki Drzewostanem oraz Projekt Ochrony Zieleni

Odpowiadając na Państwa pismo o sygnaturze 6.1013p.MM_2411.028W z dnia 22.11.2024 roku dotyczącego prośby o zaopiniowanie projektu zieleni na drodze bocznej usytuowanej na dz. nr 154/9, ark. 34, obręb Łazarz włączonej od ul. Dmowskiego, stanowiącej docelową obsługę działki nr 66/3 i wymaganej do realizacji przez Inwestora zgodnie z umową partycypacyjną o sygnaturze IRI 471.05.2023, Zarząd Dróg Miejskich informuje, że pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt operatu dendrologicznego i ochrony zieleni z uwagami:

- należy ponownie, dokładnie zweryfikować lokalizacje drzew wskazanych do usunięcia. Zgodnie z mapą z Systemu Informacji Przestrzennej GEOPOZ ogrodzenie (wzdłuż którego rosną samosiewy i drzewa) nie przebiega równo z granicą działki nr 154/9, ark. 34, obr. 39. Należy sprawdzić, czy część zinwentaryzowanej zieleni nie znajduje się jednak na działce nr 66/11. W zależności od wyników ww. weryfikacji prosimy skorygować nr działki podany w tabeli inwentaryzacyjnej;
- mapa inwentaryzacyjna stanowiąca załącznik do operatu dendrologicznego nie jest aktualna w zakresie planu nasadzeń, z uwagi na brak uzgodnienia projektu zagospodarowania zielenią (negatywna opinia ZDM na zmniejszenie liczby nasadzeń drzew na rzecz wykonania skrzynek rozsączających).

Ponadto przypominamy, że wszelkie koszty związane z wycinką zieleni kolidującej z budową drogi, uzyskaniem administracyjnych zezwoleń na jej usunięcie i realizacją zobowiązań wynikających z przyszłych decyzji ponosi Inwestor. W tym celu jest zobowiązany do podpisania umowy użyczenia, w celu procedowania wycinki drzew /krzewów. Formularz wniosku dot. wycinki zieleni z oświadczeniem jest dostępny do pobrania na stronie internetowej ZDM w Zakładce załatw sprawę <https://zdm.poznan.pl/pl/wycinka-drzew>. Wniosek i oświadczenie, po uzgodnieniu projektu budowlanego, składa Inwestor (nie projektant). Wniosek podpisuje osoba /osoby, które zgodnie z KRS są uprawnione do zaciągania zobowiązań finansowych. Nasadzenia drzew w pasie drogowym nie mogą stanowić rekompensaty w zamian za usuwaną zielenią, jako rozliczenie zobowiązań inwestora zewnętrznego. Nasadzenia zastępcze należy zlokalizować na terenie Inwestora.

Naczelnik Wydziału Planowania i Opiniowania
 Podpisane przez: Karolina
 Adamczak-Bondyra
 Data: 2025.01.01 12:40:53 CET

Załącznik:

- Operat Dendrologiczny i Projekt Gospodarki Drzewostanem oraz Projekt Ochrony Zieleni;

Otrzymują:

1. Adresat
2. PZ dw
3. IPO aa

Sprawę prowadzi
Adamczak - Bondyra Karolina,
tel. - 61 6477309



OPERAT DENDROLOGICZNY

PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

TEMAT:

Budowa drogi publicznej, ulicy bocznej od ul. Dmowskiego, na części działki nr 154/9 ark. 34 obr. Łazarz w Poznaniu.

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ	DATA I PODPIS
Opracowała	mgr inż. Maria Maciejewska	-	Maciejewska
Projektant	mgr inż. Kamila Szczepkowska-Maj	WKP/0094/POOD/12 w specjalności drogowej	SS
Sprawdzający	mgr inż. Patrik Ciesielczak	WKP/0293/POOD/12 w specjalności drogowej	Ciesielczak

Poznań, listopad 2024 r.

KSM PROJEKT

61-619 Poznań, ul. Światły 21K/3
www.ksmprojekt.pl tel. 502 335 225

1. PODSTWA OPRACOWANIA – MATERIAŁY WYJŚCIOWE

- Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1336),
- Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielęgnacji zieleni przyulicznej Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, Poznań 2019,
- „Dendrologia”, W. Seneta, J. Dolatowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.

2. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Inwentaryzacji dendrologicznej dokonano na podstawie wizji terenowej przeprowadzonej w maju 2023r. Zinwentaryzowano pojedyncze drzewa, grupy drzew i krzewów z określeniem ich gatunków, zmierzono obwody pni drzew na wysokości 130 cm, średnicę pni u nasady, określono średnicę koron drzew oraz powierzchnię krzewów. Dokonano również oceny stanu zdrowotnego roślin. Inwentaryzację przeprowadzono w obrębie planowanej inwestycji oraz w jej najbliższym otoczeniu.

Na analizowanym fragmencie występują drzewa i krzewy rodzimych gatunków (głównie klony jesionolistne i robinia biała).

Nie stwierdzono występowania gatunków podlegających ochronie gatunkowej.

Nie stwierdzono występowania drzew dziuplastych oraz z ptasimi gniazdami.

Wszystkie zinwentaryzowane w obrębie inwestycji i w najbliższym jej sąsiedztwie drzewa i krzewy zostały przedstawione w tabeli nr 1. Numer rośliny w tabeli odpowiada numerowi na mapie przedstawiającej lokalizację zinwentaryzowanych roślin. W tabeli zaznaczono również konieczność usunięcia drzew i krzewów w związku z inwestycją: + oznacza konieczność usunięcia, - oznacza brak konieczności usunięcia. Na rysunku rośliny przeznaczone do usunięcia zaznaczono kolorem czerwonym, natomiast nie wymagające usunięcia – kolorem zielonym.

Nie przewiduje się przesadzania drzew i krzewów.

Tabela 1. Rośliny zinventaryzowane na terenie planowanej inwestycji oraz w jej pobliżu.

NR	POMIAR OBWODU PNIA na wys. 5cm	POMIAR OBWODU PNIA na wys. 130cm	NAZWA GATUNKOWA I RODZAJOWA	NAZWA GATUNKOWA I RODZAJOWA łacińska	ŚREDNICA KORONY [m]	KOLIZJA Z INWESTYCJĄ + TAK / - NIE	Drzewa i krzewy do usunięcia/zachowania/ zabezpieczenia	Nr działek, na których rosną drzewa	STAN ZDROWOTNY
	LUB POWIERZCHNIA [m²] w przypadku krzewów								
1	34	24	Topola osika	(Populus tremula)	1,80	-	zachować	154/8 ark. 34 obr. Łazarz	DOBRY
2	12,00		Ligustr pospolity	(Ligustrum vulgare)	-	-	zachować	154/7 ark. 34 obr. Łazarz	DOBRY cięty żywopłot
3	153	108	Klon jesionolistny	(Acer negundo)	8,00	-	zachować, zabezpieczyć	154/7 ark. 34 obr. Łazarz	DOBRY
4	95	76	Klon jesionolistny	(Acer negundo)	9,00	-	zachować, zabezpieczyć	154/7 ark. 34 obr. Łazarz	DOBRY
5	8,00		Ligustr pospolity	(Ligustrum vulgare)	-	-	zachować	154/7 ark. 34 obr. Łazarz	DOBRY
6	270	P1 100 P2 110 P3 106	Klon jesionolistny	(Acer negundo)	11,00	-	zachować, zabezpieczyć	154/7 ark. 34 obr. Łazarz	DOBRY
7	80	60	Klon pospolity	(Acer platanoides)	6,00	-	zachować	154/7 ark. 34 obr. Łazarz	DOBRY
8	64	50	Klon pospolity	(Acer platanoides)	5,00	-	zachować	154/7 ark. 34 obr. Łazarz	DOBRY
9	105	80	Klon pospolity	(Acer platanoides)	8,00	-	zachować	154/7 ark. 34 obr. Łazarz	DOBRY
10	3		Leszczyna pospolita	Corylus avellana	-	-	zachować	154/7 ark. 34 obr. Łazarz	DOBRY
11	P1 40	P1 43	Sumak octowiec	Rhus typhina	3,50	-	zachować	154/7 ark. 34 obr. Łazarz	DOBRY
	P2 34	P2 27							
	P3 35	P3 39							
	P4 31	P4 29							

12	45,00	Ligustr pospolity	Ligustrum vulgare	-	-	zachować	154/8 ark. 34 obr. Łazarz	DOBRY cięty żywopłot
13	280 210	Klon jesionolistny	Acer negundo	12,00	-	zachować, zabezpieczyć	154/8 ark. 34 obr. Łazarz	DOBRY
17	4 2	Klon jesionolistny	Acer negundo	0,3	+	usunąć	154/9 ark. 34 obr. Łazarz	DOBRY
18	5 3	Klon jesionolistny	Acer negundo	0,3	+	usunąć	154/9 ark. 34 obr. Łazarz	DOBRY
19	3 2	Klon jesionolistny	Acer negundo	0,3	+	usunąć	154/9 ark. 34 obr. Łazarz	DOBRY
20	4 2	Klon jesionolistny	Acer negundo	0,3	+	usunąć	154/9 ark. 34 obr. Łazarz	DOBRY
21	4 3	Klon jesionolistny	Acer negundo	0,3	+	usunąć	154/9 ark. 34 obr. Łazarz	DOBRY

22	14	10	Klon jesionolistny	Acer negundo	1,2	+	usunąć	154/9 ark. 34 obr. Łazarz	DOBRY
23	8	5	Klon jesionolistny	Acer negundo	3	+	usunąć	154/9 ark. 34 obr. Łazarz	DOBRY
24	9	7	Klon jesionolistny	Acer negundo	3	+	usunąć	154/9 ark. 34 obr. Łazarz	DOBRY
25	8	6	Klon jesionolistny	Acer negundo	2	+	usunąć	154/9 ark. 34 obr. Łazarz	DOBRY
26	8	6	Klon jesionolistny	Acer negundo	3	+	usunąć	154/9 ark. 34 obr. Łazarz	DOBRY
27	5	-	Klon jesionolistny	Acer negundo	1,5	+	usunąć	154/9 ark. 34 obr. Łazarz	DOBRY

28	130	-	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	+			usunąć	154/9 ark. 34 obr. Łazarz	- - pień główny ścięty wyrastające gałęzie o średnicy 15- 32cm
29	140	-	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12	+			usunąć	154/9 ark. 34 obr. Łazarz	- - pień główny ścięty wyrastające gałęzie o średnicy 29- 45cm
30	73	-	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	4	+			usunąć	154/9 ark. 34 obr. Łazarz	- - pień główny ścięty wyrastające gałęzie o średnicy 29- 45cm
31	130	-	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	6	+			usunąć	154/9 ark. 34 obr. Łazarz	- - pień główny ścięty wyrastające gałęzie o średnicy 20- 43cm
32	80	-	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	9	+			usunąć	154/9 ark. 34 obr. Łazarz	- - pień główny ścięty wyrastające gałęzie o średnicy 30- 40cm
33	94	-	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	5	+			usunąć	154/9 ark. 34 obr. Łazarz	- - pień główny ścięty

										wyrastające gałęzie o średnicy 15- 20cm
34	120	-	Klon jesionolistny	Acer negundo	7	+	usunąć	154/9 ark. 34 obr. Łazarz	DOBRY	

3. DRZEWA I KRZEWY KOLIDUJĄCE Z INWESTYCJĄ

W tabeli nr 2 zestawiono rośliny przeznaczone do usunięcia.

Tabela 2. Drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia w związku z planowaną inwestycją.

NR	POMIAR OBWODU PNIA na wys. 5cm	POMIAR OBWODU PNIA na wys. 130cm	NAZWA GATUNKOWA I RODZAJOWA	NAZWA GATUNKOWA I RODZAJOWA łacińska	KONIECZNOŚĆ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE + TAK / / - NIE
	LUB POWIERZCHNIA [m²] w przypadku krzewów				
17	4	2	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	-
18	5	3	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	-
19	3	2	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	-
20	4	2	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	-
21	4	3	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	-
22	14	10	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	-
23	8	5	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	-
24	9	7	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	-
25	8	6	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	-
26	8	6	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	-
27	5	-	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	-
28	130	-	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	+
29	140	-	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	+
30	73	-	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	+
31	130	-	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	+
32	80	-	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	+
33	94	-	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	+
34	120	-	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	+

W tabeli 3 przedstawiono rośliny przeznaczone do usunięcia w związku z planowaną inwestycją, na których usunięcie wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

Tabela 3. Rośliny przeznaczone do usunięcia w związku z planowaną inwestycją, na których usunięcie wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

NR	POMIAR OBWODU PNIA na wys. 5cm	POMIAR OBWODU PNIA na wys. 130cm	NAZWA GATUNKOWA I RODZAJOWA	NAZWA GATUNKOWA I RODZAJOWA łacińska
28	130	-	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>
29	140	-	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>
30	73	-	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>
31	130	-	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>
32	80	-	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>
33	94	-	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>
34	120	-	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>
28	130	-	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>

W tabeli 4 przedstawiono zestawienie gatunków i średnic (oraz obwodów) pni drzew poszczególnych gatunków oraz powierzchni krzewów przeznaczonych do usunięcia w związku z planowaną inwestycją. Do wycinki przewidziano 8 szt. drzew.

Tabela 4. Zestawienie gatunków i średnic pni drzew poszczególnych gatunków przeznaczonych do usunięcia w związku z planowaną inwestycją.

Zwizsk z planowan inwestycja.							
Lp	Nazwa polska/ nazwa łacińska	Liczba drzew (szt.)					Razem
		Średnica pnia drzewa (cm)					
		22-28	29-35	36-41	42-44	45	
		Obwód pnia drzewa (cm)					
		70-89	90-109	110-129	130-139	140	
1.	Klon jesionolistny /Acer negundo	1	-	1	1	-	3
2.	Robinia biała/ Robinia pseudoacacia	1	1	-	2	1	5
RAZEM:		2	1	1	3	1	8

4. PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM


Roboty związane z usunięciem drzew obejmują:

- wyznaczenie w terenie drzew przeznaczonych do usunięcia (zgodnie z decyzją o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów),
- wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki, z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa w obrębie chodników, sąsiedztwie jezdni, trakcji elektrycznej napowietrznej oraz sieci podziemnych (po konsultacji z inspektorami branży sanitarnej i instalacyjnej),
- na czas prowadzenia robót teren musi być odpowiednio wydzielony, wygradzony oraz oznakowany,
- w trakcie wycinki należy ze szczególną uwagą zadbać o nienaruszenie drzew i krzewów nieprzewidzianych do usunięcia,
- każdorazowo wycinka drzew musi być wykonana wraz z frezowaniem karpiny do poziomu poniżej 20 cm od poziomu gruntu (w miejscach poza obrębem nawierzchni); w miejscach planowanych nawierzchni karpiny będą mechanicznie wykopane);
- określenie przydatności uzyskanego z wycinki drewna (brakarz),
- segregacja drewna pod względem przydatności i dalszego przeznaczenia,
- wywiezienie pni i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zgodnie z przydatnością. Pnie o średnicy powyżej 7 cm należy pociąć na odcinki długości 1,5 - 2 m i dostarczyć do Magazynu ZDM ul. Energetyczna 4, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie: 61 652 98 44 wew. 108. Pozostały materiał pochodzący z wycinki należy zutylizować we własnym zakresie zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami. Zabrania się spalania materiału roślinnego.
- zasypanie dołów po wykarczowanych drzewach i krzewach,
- uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.

Poznań, listopad 2024 r.

Opracowała:
mgr inż. Maria Maciejewska
mgr inż. Elżbieta Rokossowska

- PROJ. KURIA JSLEDIUM
- DEMONTAZ

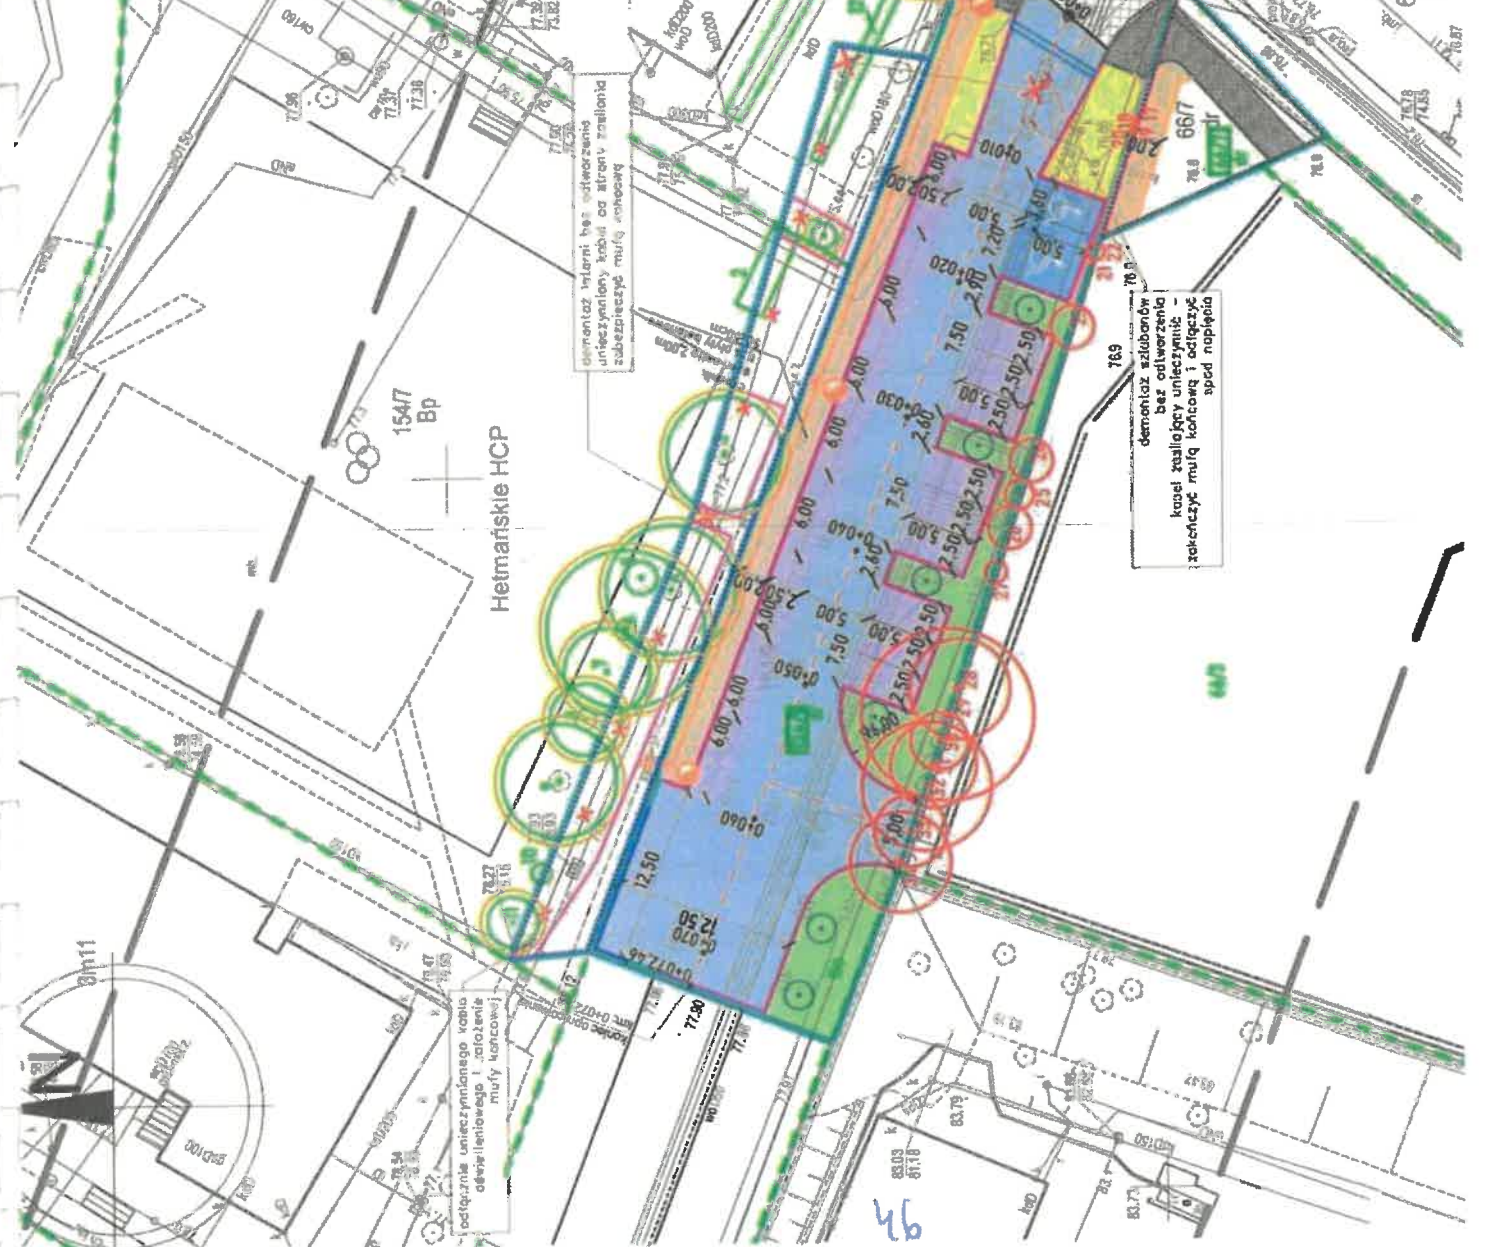

PROJEKTANT:	
INWESTYCJA:	
INWESTOR:	
BRANZA:	
ETAP:	
PRZEDMIOT:	
OPRACOWAŁA:	mgr inż.

PROJEKT OCHRONY ZIELENI

W ramach planowanego przedsięwzięcia należy przeznaczyć do usunięcia rośliny ewidentnie kolidujące z inwestycją. Drzewa znajdujące się na placu budowy lub w obszarze jej oddziaływania, niekolidujące z prowadzonymi pracami, należy odpowiednio zabezpieczyć. Wszelkie naruszenia zieleni podczas prowadzonych prac muszą być odtworzone na koszt i staraniem Wykonawcy.

Podczas wykonywania robót budowlanych, niektóre drzewa – rosnące w pobliżu inwestycji – będą narażone na mechaniczne uszkodzenia dlatego należy je odpowiednio ochronić. Prace ziemne nie mogą powodować uszkodzenia systemów korzeniowych drzew. Podczas wykonywania robót budowlanych należy zastosować określone zasady zabezpieczające drzewa:

- zakaz wykonywania wykopów otwartych mechanicznie w obrysie koron drzew (rys. 1.). Prace w obrębie korzeni wykonywać sposobem ręcznym, bez usuwania korzeni szkieletowych (aby zachować statykę drzew) - przy wszystkich drzewach
- odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed wysuszeniem (lato) lub przemarznięciem (zima) osłaniać matami ze słomy, tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu prac podczas upałów – maksymalnie skrócić okres narażenia korzeni na przesuszenie,
- konieczne jest zadbanie o to, aby w strefie ochronnej drzew (tj. obszarze o średnicy rzutu korony drzewa powiększonym o 1 m) nie były składowane materiały budowlane ani ziemia z wykopów, gdyż uniemożliwia to wymianę gazową między powietrzem i glebą oraz doprowadza do nadmiernego zagęszczenia gleby, co w konsekwencji może doprowadzić do zamierania i gnicia korzeni. Ponadto wody opadowe mogą wypłukiwać z materiałów budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roślinności (rys. 3.). Zabronione jest również wylewanie jakichkolwiek resztek lub popłuczyn w obrębie systemów korzeniowych roślin.
- zakaz zmiany poziomu gruntu do odległości rzutu korony + 1 m (rys. 2)
- zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym w strefie ochronnej drzew, aby nie doprowadzić do nadmiernego zagęszczenia gleby (rys. 4.),
- zabronione jest przycinanie korzeni szkieletowych stanowiących o statyce drzew; ze względu na możliwość zachwiania statyki drzew konieczne jest też ograniczenie przycinania jakichkolwiek korzeni – zminimalizowanie grubości podbudów,
 - dopuszcza się cięcie drobnych korzeni drzew tylko przy użyciu

specjalistycznego sprzętu ogrodniczego, przez firmy ogrodnicze; w przypadku cennych drzew pod nadzorem inspektora nadzoru terenów zieleni,

- w przypadku odkrycia systemów korzeniowych drzew wymagane jest natychmiastowe przeciwdziałanie zasychaniu korzeni poprzez ich okrycie podłożem, matami oraz utrzymanie wysokiej wilgotności podłoża poprzez bieżące podlewanie,
- zabezpieczenie drzew (rys. 5 i 6):
 - ogrodzenia - przy drzewach dojrzałych teren ogrodzony obejmuje powierzchnię równą rzutowi koron, przy drzewach wąskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o średnicy równej 2-krotnej średnicy koron drzew. Ogrodzenia wokół drzew należy zastosować przy wszystkich drzewach na terenie oddziaływania inwestycji, których obrys korony nie nachodzi na teren prac budowlanych. Na przęsłach ogrodzenia zabezpieczającego zieleni należy umieścić tabliczki z poniższą informacją (w rozstawie max. co 6 m):
„Strefa ochronna drzew.
Nie wchodzić!
Nie przesuwac ogrodzenia!
Nie składować materiałów!”
- zastosowanie technologii oszczędnych w strefach ochrony drzew, umożliwiających współistnienie drzew w otoczeniu nawierzchni utwardzonych:
 - w przypadku odkrycia korzeni – punktowe zmniejszenie grubości podbudowy,
 - nacinanie obrzeża w miejscu przebiegu korzeni.

Nie zezwala się na wykonywanie prac na terenie budowy przez innych wykonawców, bez zezwolenia Zarządcy drogi oraz bez znajomości zasad prowadzenia prac w obrębie drzewostanu mogącego skutkować naruszeniem zieleni, zachwianiem statyki drzew przez uszkodzenie systemów korzeniowych. Jakiegokolwiek działania związane z dopuszczeniem na budowę innych wykonawców nie związanych z inwestycją, wymaga uzgodnienia z zarządcą terenu i z INTZ oraz zaznajomieniem w pełni z dokumentacją ochrony zieleni.

W przypadku powstania uszkodzeń systemu korzeni szkieletowych drzew, uszkodzeń mechanicznych na pniu i w koronie drzew, uszkodzeń w systemach korzeniowych krzewów i ich części naziemnych generalny wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia pielęgnacji rehabilitacyjnej od momentu stwierdzenia uszkodzeń przez okres min. 3 lat (przedłużenie tego okresu będzie uzależnione od kondycji zieleni). W przypadku uszkodzeń lub zniszczeń drzewostanu Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia pielęgnacji rehabilitacyjnej drzewostanu w obszarze prowadzenia inwestycji niezależnie od sankcji finansowych wynikających z nałożenia kary administracyjnej wynikającej z ustawy o ochronie przyrody.

Według zaleceń przyjmuje się, że dawka wody dla jednego drzewa wynosi 10 litrów na każdy 1 cm średnicy pnia drzewa, mierzonej na wysokości 130 cm, licząc od poziomu gruntu (3 razy w miesiącu, poranną lub wieczorną porą w celu zmniejszenia ewapotranspiracji). Strumień wody podczas podlewania należy dostosować tak, aby woda nie wymywała ziemi z terenów zieleni. Podlewanie winno być wykonywane etapowo, tak by woda mogła maksymalnie wsiąknąć w podłoże. Pielęgnacja rehabilitacyjna po zakończeniu robót będzie realizowana w przypadku pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewostanu - widoczne przedwczesne zasychanie liści w koronach drzew (wówczas podlewanie przez okres jednego sezonu wegetacyjnego). W przypadku zniszczenia i/lub uszkodzenia drzew lub krzewów Wykonawca będzie zmuszony dokonać wymiany drzew na koszt własny, w parametrach tożsamy z istniejącymi oraz ponieść koszty związane z nałożeniem sankcji karnych wynikających z nałożenia kary przez właściwy organ administracyjny.




Poznań, listopad 2024 r.



Opracowała:
mgr inż. Maria Maciejewska
mgr inż. Elżbieta Rokossowska

**DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA
Z INWENTARYZACJI ISTNIEJĄCEJ ZIELENI
W RAMACH ZADANIA:**

**„Budowa drogi publicznej, ulicy bocznej od
ul. Dmowskiego, na części działki nr 154/9
ark. 34 obr. Łazarz w Poznaniu”**




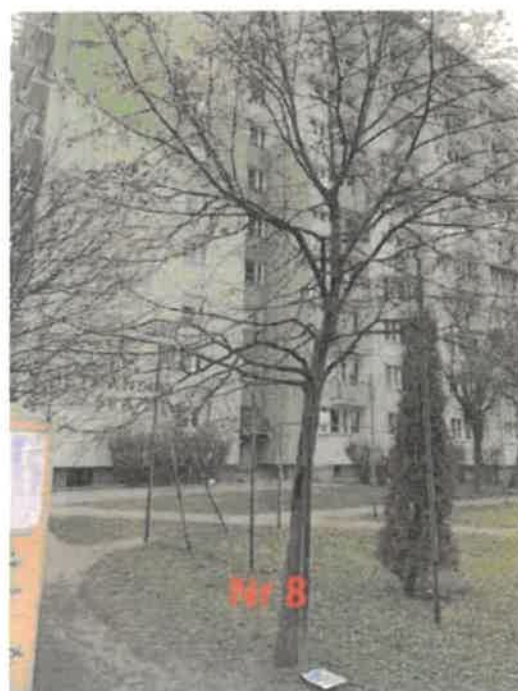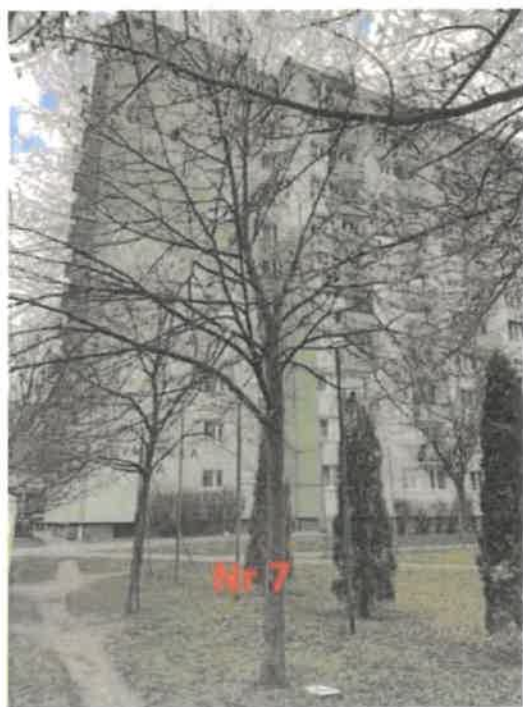
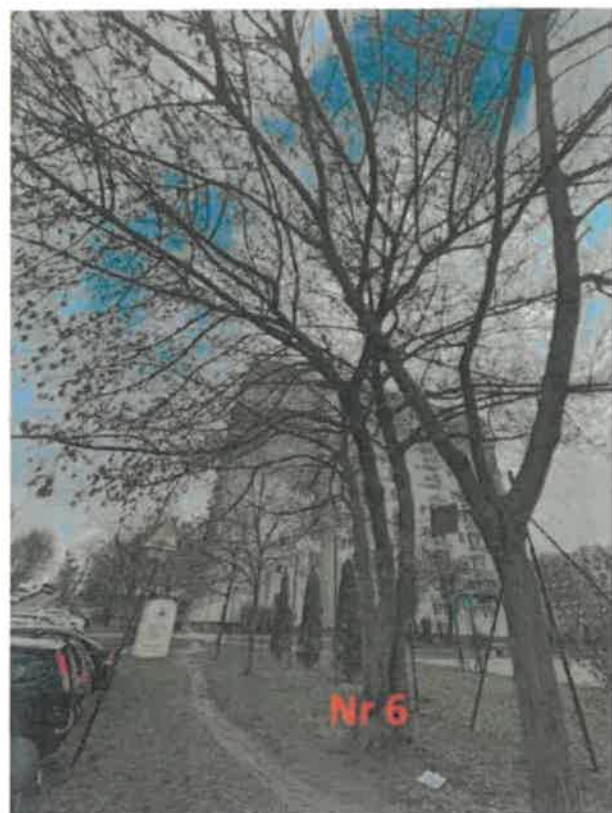


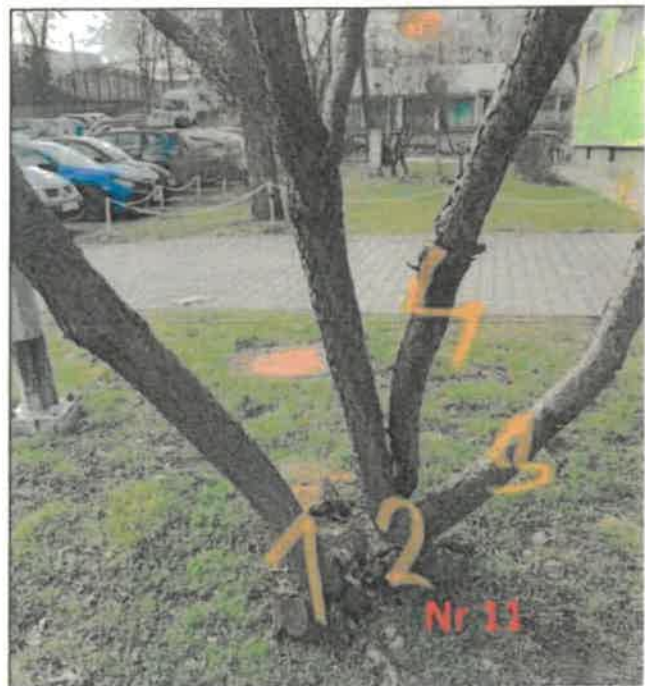
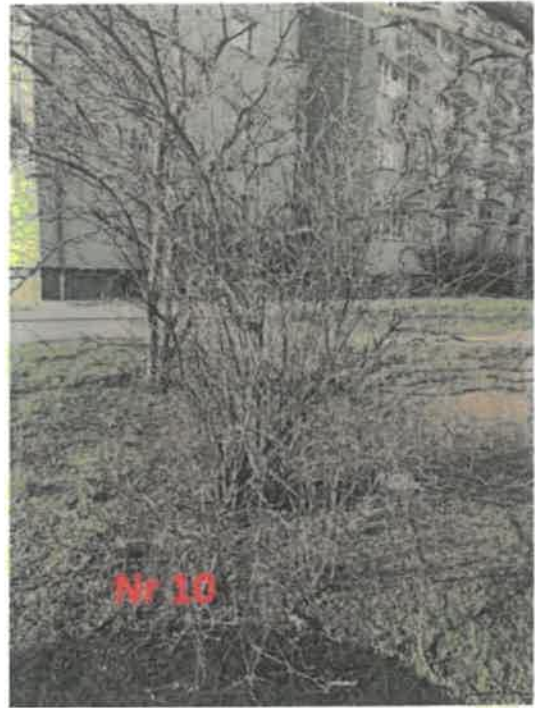







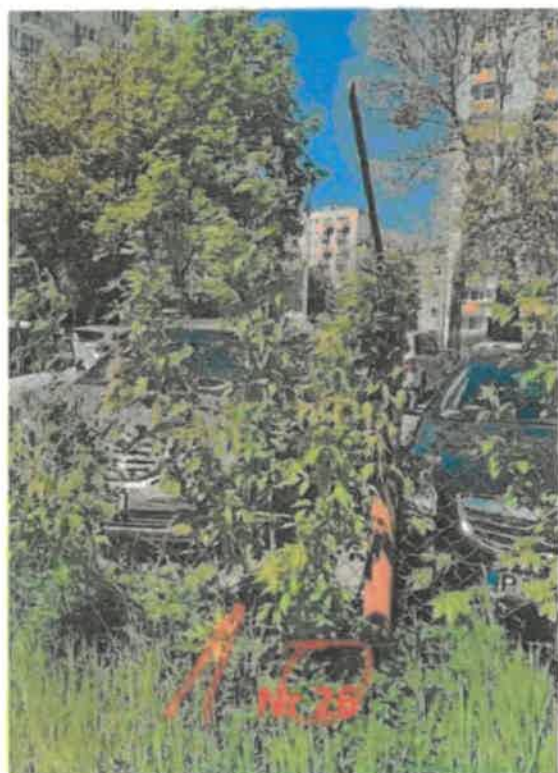

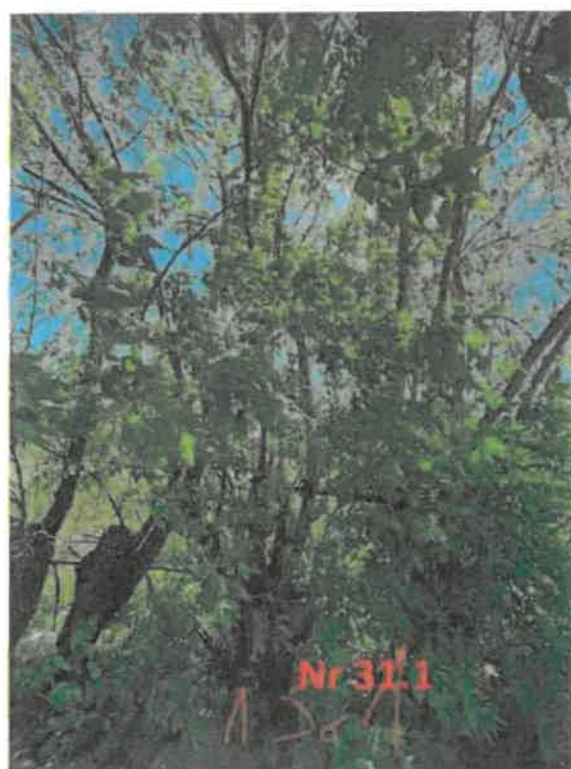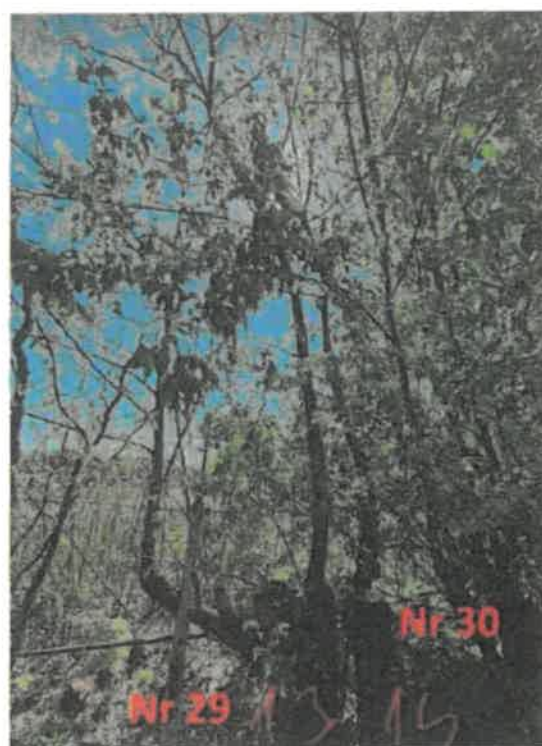

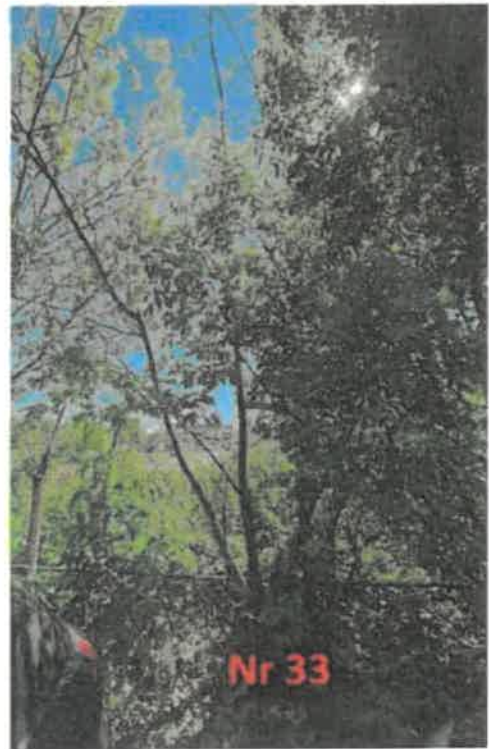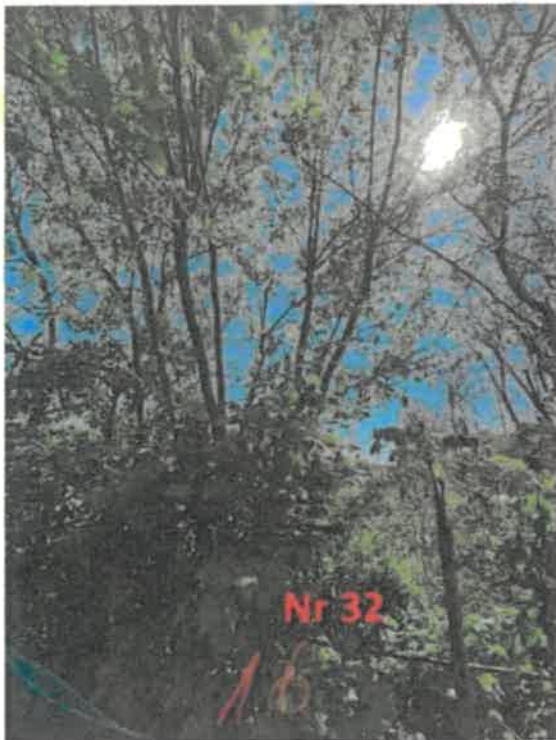

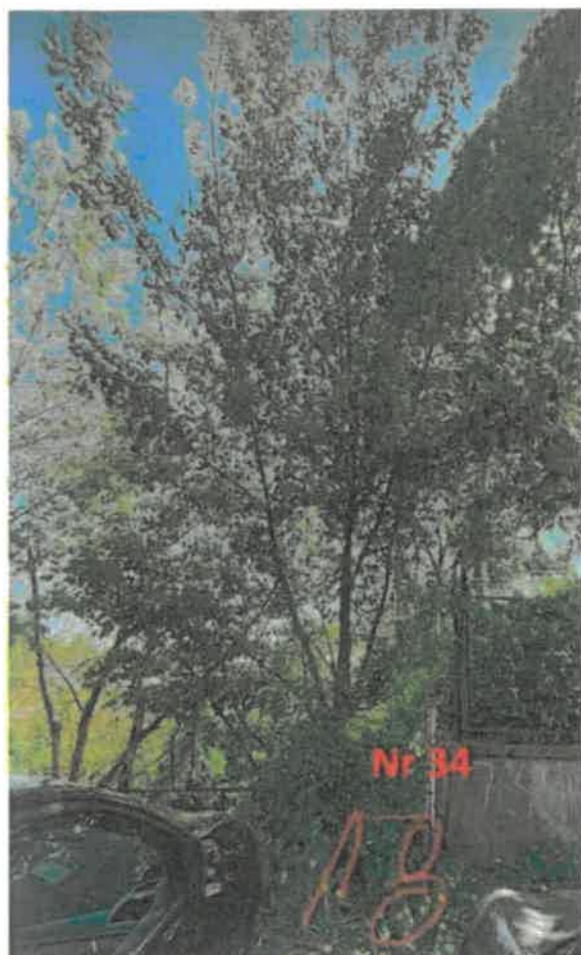

ZDM-RO.4012.32.2024.2

Poznań, zgodnie z datą w podpisie

KSM PROJEKT
ul. SIELAWY 21k 3
61-619 POZNAŃ**ZDM-24-193202****ZATWIERDZENIE PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU**
NR RO.4012.32.2024.2

droga wewnętrzna w administracji ZDM : boczna od Dmowskiego (dz. nr 154/9)

Działając w oparciu o Ustawę Prawo o Ruchu Drogowym art. 10 pkt 7, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, po rozpatrzeniu projektu stałej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych, przedmiotową organizację ruchu w zakresie pasa drogowego zatwierdza bez uwag.

Termin ważności zatwierdzenia określa się do 31.10.2025 r.

Zgodnie z § 12 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 14 kwietnia 2017r poz.784) jednostka wprowadzająca organizację ruchu, zawiadamia organ zarządzający ruchem i drogą o planowanym rozpoczęciu prac, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Podpisane przez: Grzegorz Tomasz
Pluta
Data: 2024.10.22 12:52:09 CEST

Pismo zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Doręczony może być również wydruk pisma podpisanego elektronicznie, uzyskany z systemu teleinformatycznego, zgodnie z art. 39³ Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Sprawę prowadzi :

Lipiński Marcin, stanowisko ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu
tel. 616477304

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Wilczak 17, 61- 623 Poznań reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na ww. adres albo drogą elektroniczną na adres e-mail: zdm@zdm.poznan.pl lub na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępny w [BIP Zarządu Dróg Miejskich](#).

Inspektor Ochrony Danych

Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa o ochronie danych osobowych monitoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przez e-mail: iod2_mio@um.poznan.pl lub na adres Administratora.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO). Przekazanie przez Panią/Pana danych w szerszym zakresie niż jest to wymagane przepisami prawa w zakresie obsługiwanej sprawy, (np. numer telefonu) jest dobrowolne i zostanie uznane przez Administratora jako Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, tj.: jednostkom organizacyjnym UMP, dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, kancelariom prawnym, oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa (w razie konieczności).

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo do:

- a) dostępu do swoich danych osobowych;
- b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
- c) żądania usunięcia danych:
 - gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 - gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 - Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody (dotyczy danych podanych dobrowolnie, które nie są wymagane przepisami prawa) informujemy, iż może ona zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, a ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie wnioskowanej sprawy.



Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl

6.1013p.44-2411.018P

URZĄD MIASTA POZNANIA
BIURO MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU

POZnań*

Znak sprawy: MIR-I.7221.1.455.2024
Poznań, 19-11-2024 r.



Nr rej.: 14112404005
KSM PROJEKT
UL.SIELAWY 21K/3
61-619 POZNAŃ

Działając na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

w związku z przekazaniem w dniu 02.10.2024 r. przez projektanta wnioskiem dotyczącym stałej organizacji ruchu, na podstawie projektu sporządzonego przez Panią Kamilę Szczepkowską - Maj, po zasięgnięciu opinii Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu (opinia nr) oraz po wprowadzeniu następujących zmian/uwag:

1. Wszelkie elementy oznakowania pionowego i poziomego powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
2. Przy montażu znaków pionowych należy bezwzględnie zachować skrajnię pionową i poziomą.
3. Znaki pionowe oraz urządzenia brd muszą posiadać normę, atest oraz III generację folii odbłaskowej.

ZATWIERDZAM STAŁĄ ORGANIZACJĘ RUCHU

nazwa i adres obiektu: ulica Dmowskiego w Poznaniu

w związku z: wprowadzeniem stałej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej – bocznej od ul. Dmowskiego.

Zgodnie z § 8 ust. 7 w./wym. rozporządzenia określam termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona stała organizacja ruchu: do dnia 31 grudnia 2026 r.

Zatwierdzenie dotyczy jedynie dróg publicznych administrowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

425 /44
data wpływu: 22.11.2024

UZASADNIENIE

Projekt organizacji ruchu złożony do zatwierdzenia zawiera wszystkie elementy zawarte w § 5.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym rozporządzeniem.

Ponadto rozpatrywany projekt organizacji ruchu zawiera rozwiązania zgodne z załącznikiem 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania.

Szczegółowe rozwiązania wynikają z konieczności wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej – bocznej od ul. Dmowskiego.

POUCZENIE

1. Zgodnie z § 12 ust. 1 w.wym. rozporządzenia jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o planowanym rozpoczęciu prac podając datę, czas i miejsce ich wykonywania, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, składając pismo osobiście lub przesyłając je na poniższe adresy:
 - 1) Urząd Miasta Poznania, Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,
 - 2) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,
 - 3) Komenda Miejska Policji w Poznaniu, ul. Szylinga 2, 60-787 Poznań.
2. W przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie traci ważność zatwierdzona organizacja ruchu o czym organ zarządzający ruchem informuje zarząd drogi.
3. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi podstawy do zajęcia pasa drogowego.
W celu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym.
4. Na czas wprowadzenia stałej organizacji ruchu, należy opracować oraz zatwierdzić projekt czasowej organizacji ruchu.
5. Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonaniem nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2003 r. nr 177, poz 1729) organ zarządzający ruchem przeprowadza kontrolę oznakowania na podstawie dokonanego zgłoszenia.
Do czasu stwierdzenia poprawności wprowadzenia stałej organizacji ruchu w ramach prowadzonej kontroli, odpowiedzialność za wprowadzoną organizację ruchu ponosi wykonawca prac.

Do wiadomości:

1. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Informacja medialna: TAK ☐ NIE ☐

Sprawę prowadzi: Karolina Rokosz - Maksymek

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem:
<https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/>

ZDM-IPO.482.2.2023.43

Poznań, zgodnie z datą w podpisie

KSM PROJEKT
ul. SIELAWY 21k 3
61-619 POZNAŃ

ZDM-24-186576



Dotyczy: boczna od Dmowskiego - projekt podziału działki nr 154/9

Odpowiadając na Państwa maila z dnia 03.10.2024r. Zarząd Dróg Miejskich informuje, że akceptuje przedstawioną koncepcję podziału działki nr 154/9, ark. 34, obręb Łazarz w celu wydzielenia terenu przeznaczonego na budowę drogi bocznej od ul. Dmowskiego.

Podpisane przez: Radosław Ciesielski
Data: 2024.10.21 15:56:14 CEST

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji

Załącznik:

- plan sytuacyjny;

Otrzymują:

1. UZ dw;
2. IPO aa

Pismo zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Doręczony może być również wydruk pisma podpisanego elektronicznie, uzyskany z systemu teleinformatycznego, zgodnie z art. 39³ Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Sprawę prowadzi

Adamczak - Bondyra Karolina,
tel. - 616477309

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ZDM-IPO.482.2.2023.100

Poznań, zgodnie z datą w podpisie

KSM PROJEKT KAMILA SZCZEPKOWSKA-MAJ
biuro@ksmprojekt.pl
ZDM-25-174182

Dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi publicznej, ulicy bocznej od ul. Dmowskiego, na części działki nr 154/9 ark. 34 obr. Łazarz w Poznaniu”

W odpowiedzi na przekazany wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z dokumentacją projektową, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu przedstawia następującą opinię:

1. Przedstawiona dokumentacja projektowa umożliwia wystąpienie z wnioskiem wydanie decyzji ZRID. Rozwiązania drogowe są zgodne z uzgodnieniem ZDM (pismo ZDM-IPO.482.2.2023.97 z dnia 14.08.2025 r.).
2. ZDM uzgodnił projekt budowlany w zakresie rozwiązań drogowych, z zastrzeżeniem, że projekt oświetlenia oraz projekt zieleni wymagają odrębnych uzgodnień w ramach procedur prowadzonych przez ZDM.
 - a) Projekt oświetlenia ulicznego został zaopiniowany pismem ZDM-UI.4500.554.2025.2 z dnia 11.09.2025 r. z uwagą dotyczącą przedstawienia dokumentacji zgodnie z warunkami tj. w wersji elektronicznej (obliczenia fotometryczne w Dialux EVO) oraz w wersji papierowej.
 - b) Projekt zieleni pozostaje do odrębnego uzgodnienia i należy go przedłożyć przed wystąpieniem o zajęcie pasa drogowego.
3. Zgodnie z pismem ZDM nr ZDM-IPO.482.2.2023.36 z dnia 27.08.2024 r., dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane wykonanie kanału technologicznego, co zostało prawidłowo uwzględnione w dokumentacji projektowej.
4. Realizacja inwestycji następuje na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych i odbywa się w całości na koszt inwestora prywatnego, zgodnie z zawartą umową partycypacyjną (sygn. IRI 471.05.2023).

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji
Podpisane przez: Radosław Ciesielski
Data: 2025.09.15 17:37:30 CEST

Otrzymują:

1. Adresat
2. PZ dw
3. UI-E dw
4. UZ dw
5. IPO aa

Pismo zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Doręczony może być również wydruk pisma podpisanego elektronicznie, uzyskany z systemu teleinformatycznego, zgodnie z art. 39³ Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Sprawę prowadzi:
Adamczak - Bondyra Karolina,
tel. - 61 64 77 309

ZDM-UI.4500.554.2025.2

Poznań, zgodnie z datą w podpisie

KSM PROJEKT
ul. SIELAWY 21k 3
61-619 POZNAŃ

ZDM-25-172352



Dotyczy: Boczna od ul. Dmowskiego - uzgodnienie projektu oświetlenia

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu nie ma uwag do przedstawionej dokumentacji. W celu uzyskania pozytywnej opinii należy zgodnie z warunkami przedstawić projekt w wersji elektronicznej i papierowej.

Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania
Podpisane przez: Ireneusz Woźny
Data: 2025.09.11 07:52:49 CEST

1. UI a/a

Pismo zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Doręczony może być również wydruk pisma podpisanego elektronicznie, uzyskany z systemu teleinformatycznego, zgodnie z art. 39³ Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Pismo zredagował:
Boguszyński Bartosz, stanowisko ds. oświetlenia
tel. 61 64 77 227

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Wilczak 17, 61- 623 Poznań reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na ww. adres albo drogą elektroniczną na adres e-mail: zdm@zdm.poznan.pl lub na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępny w [BIP Zarządu Dróg Miejskich](#).

Inspektor Ochrony Danych

Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa o ochronie danych osobowych monitoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przez e-mail: iod8_mjo@um.poznan.pl lub na adres Administratora.

W jakim celu i na jakim podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO). Przekazanie przez Panią/Pana danych w szerszym zakresie niż jest to wymagane przepisami prawa w zakresie obsługiwanej sprawy, (np. numer telefonu) jest dobrowolne i zostanie uznane przez Administratora jako Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, tj.: jednostkom organizacyjnym UMP, dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, kancelariom prawnym, oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa (w razie konieczności).

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo do:

- a) dostępu do swoich danych osobowych;
- b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
- c) żądania usunięcia danych:
 - gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 - gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 - Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody (dotyczy danych podanych dobrowolnie, które nie są wymagane przepisami prawa) informujemy, iż może ona zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, a ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie wnioskowanej sprawy.



ZDM-RO.4012.32.2024.4

Poznań, zgodnie z datą w podpisie

KSM PROJEKT
KAMILA SZCZEPKOWSKA-MAJ
biuro@ksmprojekt.pl
ZDM-25-171315



ZATWIERDZENIE PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
NR RO.4012.32.2024.4

droga wewnętrzna w administracji ZDM : boczna od Dmowskiego (dz. nr 154/9)

Działając w oparciu o Ustawę Prawo o Ruchu Drogowym art. 10 pkt 7, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, po rozpatrzeniu projektu stałej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych, przedmiotową organizację ruchu w zakresie pasa drogowego zatwierdza bez uwag.

Termin ważności zatwierdzenia określa się do 31.12.2026 r.

Zgodnie z § 12 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 14 kwietnia 2017r poz.784) J ednostka wprowadzająca organizację ruchu, zawiadamia organ zarządzający ruchem i drogą o planowanym rozpoczęciu prac, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Podpisane przez: Grzegorz Tomasz
Pluta
Data: 2025.09.10 12:13:31 CEST

Pismo zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Doręczony może być również wydruk pisma podpisanego elektronicznie, uzyskany z systemu teleinformatycznego, zgodnie z art. 39³ Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Pismo zredagowała:
Korbas Mariola \ stanowisko ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Wilczak 17, 61- 623 Poznań reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na ww. adres albo drogą elektroniczną na adres e-mail: zdm@zdm.poznan.pl lub na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępny w [BIP Zarządu Dróg Miejskich](#).

Inspektor Ochrony Danych

Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa o ochronie danych osobowych monitoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przez e-mail: iod8_mip@um.poznan.pl lub na adres Administratora.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO). Przekazanie przez Panią/Pana danych w szerszym zakresie niż jest to wymagane przepisami prawa w zakresie obsługiwanej sprawy, (np. numer telefonu) jest dobrowolne i zostanie uznane przez Administratora jako Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, tj.: jednostkom organizacyjnym UMP, dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, kancelariom prawnym, oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa (w razie konieczności).

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo do:

- a) dostępu do swoich danych osobowych;
- b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
- c) żądania usunięcia danych:
 - gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 - gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 - Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody (dotyczy danych podanych dobrowolnie, które nie są wymagane przepisami prawa) informujemy, iż może ona zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, a ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie wnioskowanej sprawy.



Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl

Poznań, 16.01.2026 roku
Znak sprawy: MIR-I.7223.1.77.2024



Nr rejestru: 16012609383

KAMILA SZCZEPKOWSKA-MAJ


Działając na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, w odpowiedzi na wniosek z dnia 08.01.2026 r., w sprawie wydania opinii geometrii dla zadania związanego z budową drogi publicznej – bocznej od ul. Dmowskiego, na podstawie dokumentacji technicznej sporządzonej przez Panią Kamilę Szczepkowską - Maj, Miejski Inżynier Ruchu opiniuje pozytywnie z uwagami:

- wszystkie rozwiązania geometryczne dotyczące odwodnienia i oświetlenia należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz zgodnie ze Standardami Rowerowymi i Standardami Dostępności Miasta Poznania.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: KUBIAK JUSTYNA, numer telefonu 61 878 4581

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem:
<https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/>



Data: 2026.01.12 21:03:18 CET



Prezydent Miasta Poznania
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,
61-655 Poznań

oznaczenie kancelaryjne wniosku: **ZG-OPK.4105.1837.2025**
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.1837.2025

Narada koordynacyjna została przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył/a: Małgorzata Gulczyńska - Kierownik Działu Koordynacji Projektów działający/a z upoważnienia Nr 1794/2022 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: KAMILA SZCZEPKOWSKA-MAJ
ul. SIELAWY 21K/3
61-619 POZNAŃ
POZNAŃ

2. Termin zakończenia narady koordynacyjnej: 27-11-2025

3. Opis przedmiotu narady:

- a. przedmiot uzgodnienia:** przykanalik do sieci kd wraz z wpustem
- b. lokalizacja:**
Obszar wyznaczony na mapie przez użytkownika;
boczna od Dmowskiego Poznań

4. Dane inwestora:
KAMILA SZCZEPKOWSKA-MAJ
ul. SIELAWY 21K/3
61-619 POZNAŃ
POZNAŃ

5. Stanowiska uczestników narady (uwagi/zalecenia) dotyczące zgłoszonego wniosku:

MPK Jerzy Pietrowiak 14.11.2025:
Bez uwag

PSG Paweł Cieślak 18.11.2025:
Bez uwag

AQUANET Karolina Paweła 24.11.2025:
Projekt uzgodnić branżowo w Aquanet Retencja Sp. z o.o., ul. Lutycka 95, Poznań.

GEOPOZ Paweł Gandecki 25.11.2025:
Bez uwag

VEOLIA Michał Dziennik 25.11.2025:
W miejscach zbliżeń z siecią ciepłą preizolowaną wykopy należy prowadzić ręcznie. Płaszcz osłonowy izoplacji rurociągów zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym.
W miejscu skrzyżowania z siecią ciepłą projektowane uzbrojenie prowadzić pod rurociągami c.o. zachowując normatywne odległości.

GAZ-SYSTEM Sylwia Łopatka 25.11.2025:
Bez uwag

ZDM Karolina Adamczak - Bondyra 27.11.2025:

Uzgodnienie zgodnie z poniższymi uwagami:

- uzgodnienie dotyczy tylko uzbrojenia zlokalizowanego w zakresie terenu będącego obecnie w administracji ZDM,
 - projektowane uzbrojenie należy wykonać przed lub najpóźniej w trakcie przebudowy układu drogowego ul. Dmowskiego,
 - w przypadku realizacji projektowanego uzbrojenia przed w/w inwestycją drogową oraz w zakresie nie objętym przebudową wszystkie naruszone nawierzchnie utwardzone w pasie drogowym administrowanym przez ZDM należy odtworzyć zgodnie z warunkami Wydziału Remontów i Utrzymania Dróg Zarządu Dróg Miejskich, zawartymi w katalogu odtworzenia nawierzchni, znajdującym się na stronie internetowej ZDM pod adresem:
<https://zdm.poznan.pl/pl/katalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie-ulic-miasta-poznania-objetych-administracja-zarzadu-drog-miejskich>
lub
<https://zdm.poznan.pl/pl/zalaw-sprawy-katalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie-ulic-miasta-poznania-objetych-administracja-zarzadu-drog-miejskich>
 - odtworzeniu podlegają wszystkie elementy pasa drogowego, które ulegną uszkodzeniu podczas prowadzonych prac,
 - odtworzenie wszystkich naruszanych w pasie drogowym nawierzchni utwardzonych należy zlecić specjalistycznej firmie drogowej, a w przypadku gdy objęte są one gwarancją – gwarantowi,
 - w przypadku wykonywania prac uzbrojeniowych w trakcie realizacji w/w inwestycji drogowej, prace należy przeprowadzić bezwzględnie na warunkach i w uzgodnieniu z Wykonawcą przebudowy układu drogowego/komunikacyjnego.
- IS (tel. 61 64 77 271)

WSS Sp. z o.o. Julia Pakuła 27.11.2025:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 27.11.2025, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

ENEA Sławomir Frąckowiak 27.11.2025:

Bez uwag

FIBERHOST S.A. Julia Pakuła 27.11.2025:

Uzgodniono.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 03.11.2025, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBERHOST S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

HAWA TELEKOM sp. z o.o. Marcin Kłoczko 27.11.2025:

Bez uwag

NETIA S.A. Krzysztof Osiecki 27.11.2025:

1. Prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niż 2m) należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu;
2. Kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami;
3. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
4. Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;
5. Netia S.A. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

ORANGE Jacek Madajski 27.11.2025:

Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSS Marek Kuberka 27.11.2025:

Bez uwag

PERN S.A. Konrad Kwiatkowski 27.11.2025:

Bez uwag

RCI Sebastian Olejniczak 27.11.2025:

Bez uwag

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Małgorzata Gulczyńska

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2024 r. poz. 1151) - zwanej dalej ustawą Pgik,

PRZEDŁOŻONY NA NARADĘ KOORDYNACYJNĄ PROJEKT ZOSTAŁ ROZPATRZONY

z zachowaniem poniższych uwag oraz informacji zespołu koordynującego

dotyczących obowiązujących warunków do realizacji budowy:

*Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja

przewodów układanych w wykopie musi być dokonana przed ich zakryciem.

*Na mocy ustawy Pgik zobowiązuje się wykonawcę prac inwentaryzacyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujących się na terenie realizowanej inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i

punktów granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywać należy

bez użycia sprzętu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznością złecenia

przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

*Niezbędne jest również zachowanie zaleceń dotyczących ustalenia lokalizacji istniejącego

uzbrojenia terenu za pomocą próbných przekopów. Prace ziemne w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z

istniejącym uzbrojeniem bezwzględnie należy wykonywać ręcznie /bez użycia sprzętu mechanicznego/.

Odkryte przewody zabezpieczyć.

*Wszelkie zaistniałe zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagają powtórnego

uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwagi:

- Narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

- Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.


- Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

- Informacja o podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły:

ORANGE POLSKA S.A.

Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne nie nakłada na projektantów/inwestorów konieczności dokonywania dodatkowych uzgodnień zarządzającymi sieciami uzbrojenia terenu w zakresie przeprowadzanych przez Prezydenta/wykonującego funkcję Starosty/narad koordynacyjnych.



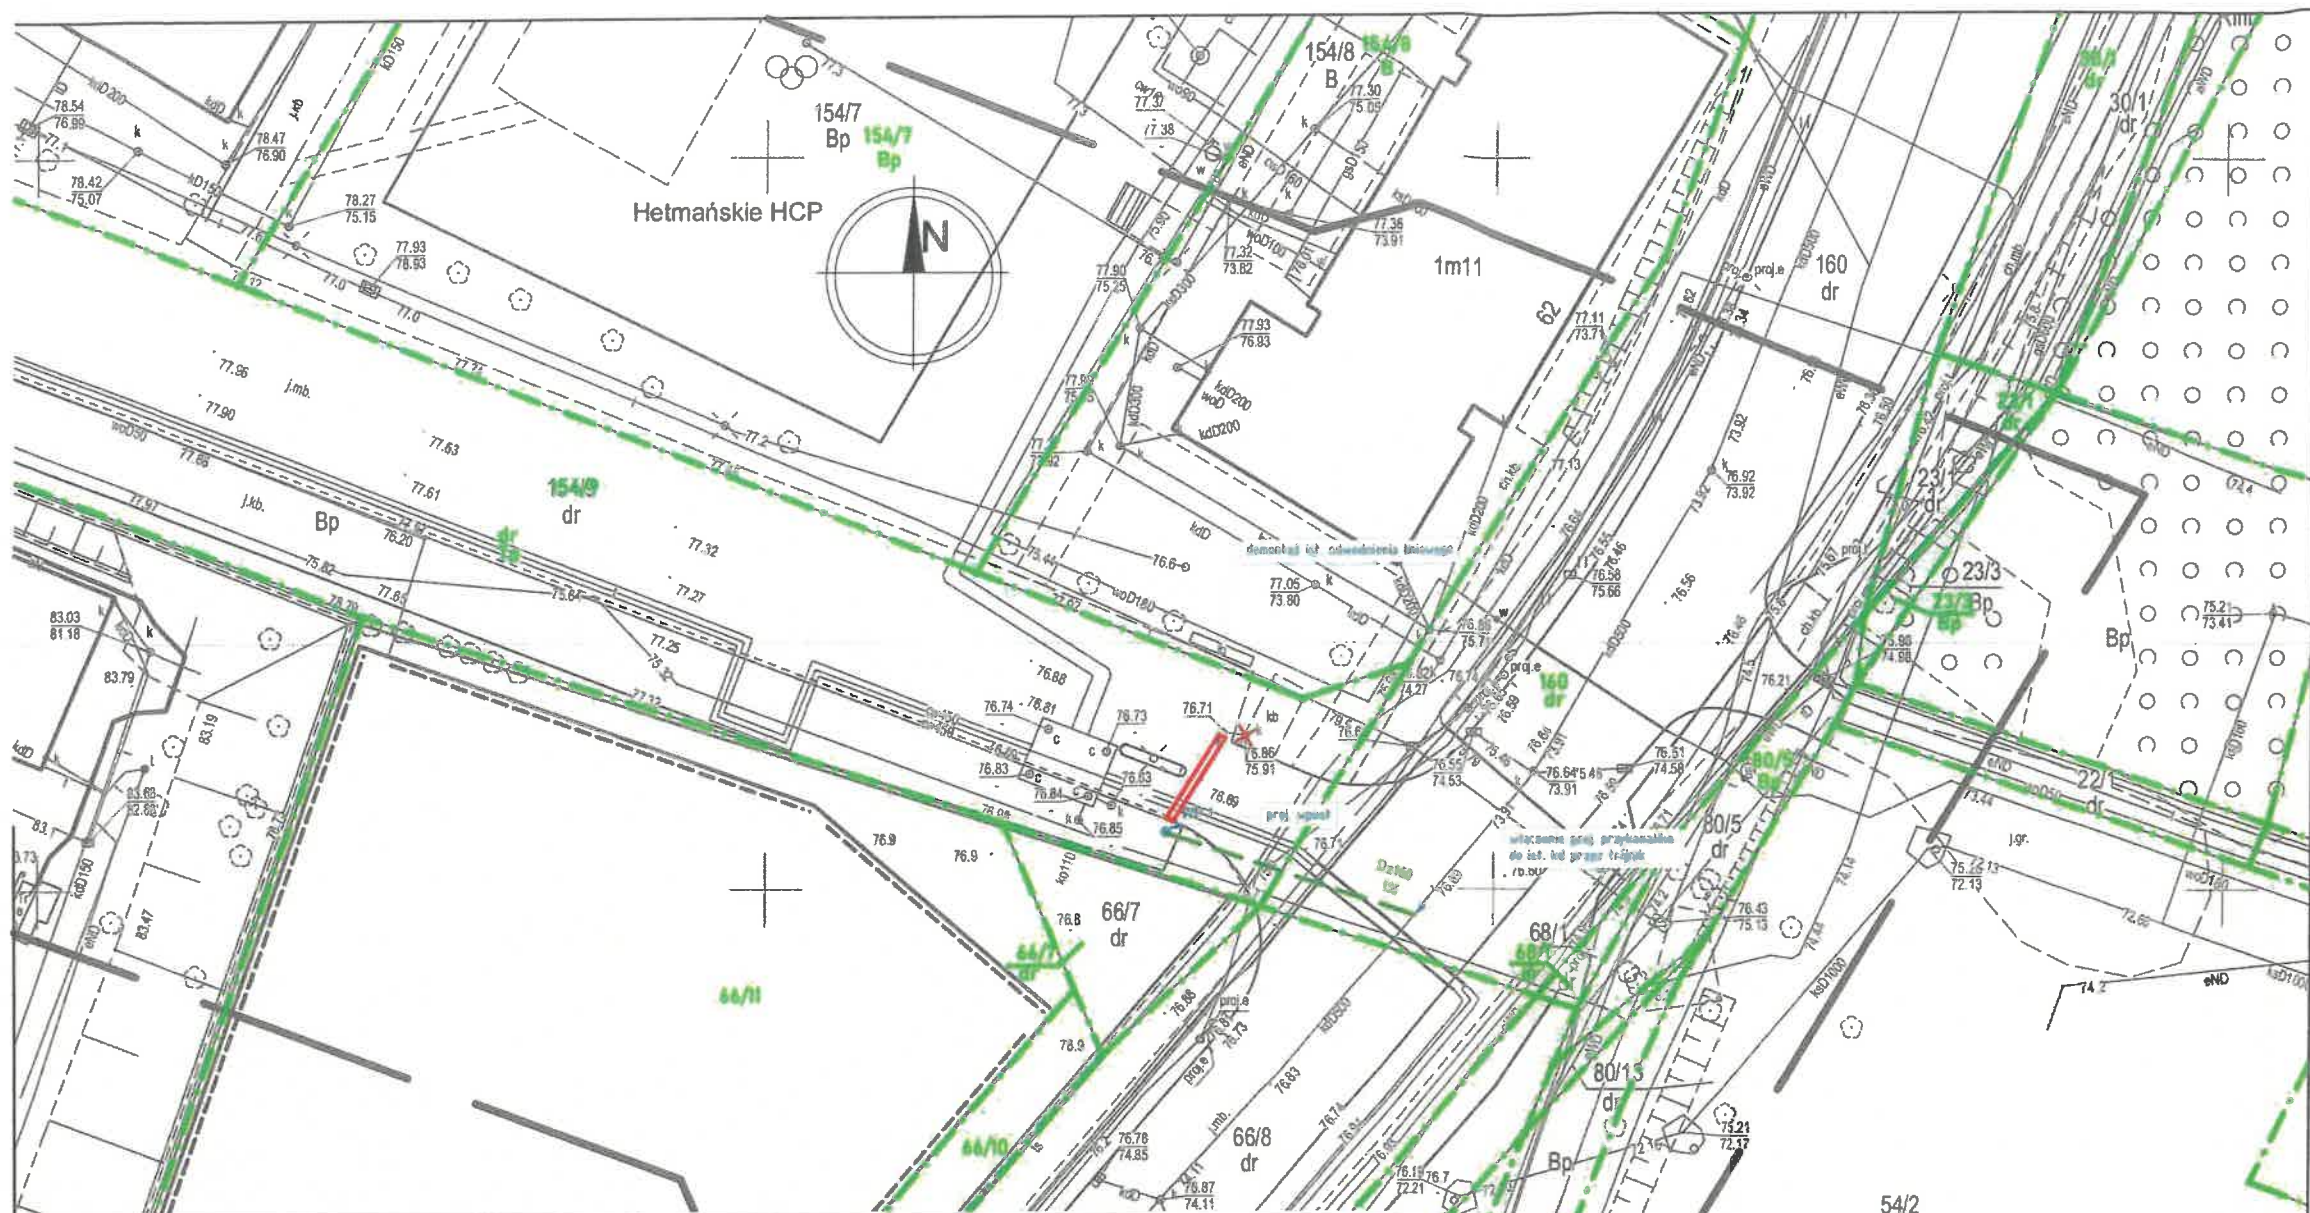

Oznaczenie i informacja o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	nie ustalono
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujętym w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	brak
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instalacjach branżowych.	
Kolorem pomarańczowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.	

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny, pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac: ZG-OUG.4104.1993.2024
Nazwa organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac: **PREZYDENT MIASTA POZNANIA**
Wykonawca prac geodezyjnych: **Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Mariusz Michałszczak, os. Wichrowe Wzgórze 22/69, 61-678 Poznań**
Numer uprawnień kierownika prac: 19881
Numer oraz data wystawienia protokołu: ZG-OUG.4104.1993.2024_1_nr_1 z dnia 18.06.2024r.

LEGENDA:

- granice działki
- 160 - numer działki

BRANŻA SANITARNA

- PROJ. NOWY ODCINEK KD
- PROJ. WPUST
- DEMONTAŻ SIECI
- DEMONTAŻ ODW. LINIOWEGO

MAPA ZASADNICZA
Mapa do celów projektowych
skala 1 : 500

- Układ współrzędnych prostokątnych płaskich - PL-2000
- Układ wysokości posom ochiesienia - PL-EVRF2007-NH

Miasto POZNAŃ
Jedn.ewiden. (identyfikator): Miasto Poznań (306401_1)
Obręb (identyfikator): Łazarz (306401_1.0039)
zasięg opracowania:

Mapa aktualna na dzień 25.03.2024r.

Sporządził:
USŁUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE
Mariusz Michałszczak
61-678 Poznań, Os. Wichrowe Wzgórze 22/69
tel. (061) 224 02 19, KRP 601-095-346
Regon 631246132, NIP 972-032-19-55

DAWID SOWICZ
GEODETA EKAWNIONY
Nr upr. geod. 19811

ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ
(Nazwa organu przeprowadzającego naradę koordynacyjną)

Zgodnie z art. 28c ustawy z 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne poświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 27.11.2025 (Data)

w MODGK w Poznaniu, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

ZG-OPK.4106.1837.2025 Poznań, 27.11.2025
(Znak sprawy) (Miejscowość, data)

Gulczyńska Małgorzata
(Podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej)

Sporządzono na kopii mapy do celów projektowych.
Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Marek Jarych
WKP/0143/PWOS/17

PROJEKTANT:	K S M projekt 61-619 Poznań, ul. Siesławy 21K/3 tel. 502 335 225 www.ksmprojekt.pl		
INWESTYCJA:	Budowa drogi publicznej, ulicy bocznej od ul. Dmowskiego, na części działki nr 154/9 ark. 34 obr. Łazarz w Poznaniu		
INWESTOR:	Prezydent Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań		
BRANŻA:	SANITARNA		
ETAP:	narada koordynacyjna		
PRZEDMIOT:	PLAN SYTUACYJNY		
SANITARNA: PROJEKTANT: mgr inż. Marek Jarych WKP/0143/PWOS/17			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Agnieszka Bosacka 7131-7132/137/PW/2002			
DATA:	08.11.2025		NR RYS.:
SKALA:	1:500		S-1

Poznań, 25.02.2026 roku

Znak sprawy: MIR-I.7221.1.455.2024



Nr rejestru: 25022603310

KSM Projekt
Ul. SIELAWY 21K/3
61-619 POZNAŃ

Działając na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, w nawiązaniu do przekazanego wniosku w dniu 16.02.2026 r., dotyczącego projektu stałej organizacji ruchu (zatwierdzenie nr MIR-I.7221.1.455.2024 z dnia 19.11.2024 r.), Miejski Inżynier Ruchu informuje, iż przedmiotowe zatwierdzenie dotyczy inwestycji pn.: „Budowa drogi publicznej, ulicy bocznej od ulicy Dmowskiego w Poznaniu”. Jednocześnie informuję, że pozostała część ww. zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu pozostaje bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Michał Gieszka
Zastępca Dyrektora
BIURA MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU

Do wiadomości:

1. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Sprawę prowadzi: Krokowski Łukasz

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem:
<https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna>

Numer pisma: DW/WO/22889/2026
Numer sprawy: WO/811-KD/9/2026

Poznań, 03.03.2026 r.

KSM Projekt
ul. Sielawy 21k/3,
61-619 Poznań

Dotyczy: Uzgodnienie dokumentacji technicznej, przykanalika kanalizacji deszczowej dla inwestycji zlokalizowanej przy ulicy bocznej od ul. Dmowskiego w Poznaniu.

Inwestor:

Prezydent Miasta Poznania
Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Wnioskodawca:

Kamila Szczepkowska-Maj
KSM Projekt
ul. Sielawy 21k/3, 61-619 Poznań

W nawiązaniu do zlecenia uzgodnienia / opiniowania dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Budowa drogi publicznej, na części działki nr 154/9 ark. 34 obr. 0039-Łazarz, ulicy bocznej od ul. Dmowskiego w Poznaniu” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Aquanet S.A. a Aquanet Retencja Sp. z o.o. w zakresie uzgadniania i opiniowania dokumentacji projektowych informujemy, że pozytywnie **uzgadniamy / opiniujemy** projekt zagospodarowania terenu pod numerem **WO/811-KD/9/2026** z następującymi uwagami:

1. Uzgodnieniu podlega:
 - a) Włączenie projektowanego przykanalika w projektowaną studnię DN1000 na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN300 (FID: 252801) z rur betonowych, WIPRO rok budowy 1982 w ul. Romana Dmowskiego. Włączenie poprzez nabudowanie studni z cegły klinkierowej i zastosowanie kompletnego przejścia szczelnego odpowiedniej średnicy. Włączenie w punkcie o rzędnej 76,70/74,22/73,97 m n.p.m.. Włączenie na działce ewid. nr 160, ark. 34, obr. 0039-Łazarz.
 - b) Budowa wpustu drogowego (Wp1) wraz z przykanalikami. Wpusty osadzone na studzienice osadnikowej DN500 z wyprofilowanym dnem (nie wklejanym) w liczbie 1 sztuki – wg zestawienia wpustów. Wpust zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 154/9, ark. 34, obr. 0039-Łazarz, ulica boczna od ul. Dmowskiego w Poznaniu.
 - c) Uzgodnieniu podlegają przykanaliki kanalizacji deszczowej wykonane z rur PVC-U, DN200 (fi200x5,9mm), SN8, SDR34, rury lite. Przykanaliki o długości ok. L1= 17,49 m.
2. Zaopiniowaniu podlega:
 - a) Karta bilansu powierzchni terenu, zagospodarowania wód opadowych i roztopowych nieruchomości podłączonej do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej-zlewnie przeciążone. P0= 1270 m², P1= 0 m², P2= 0 m², P3= 170 m², P4= 810 m², suma P1-4= 980 m².
 - b) Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone w pasie drogowym na sąsiednie tereny zielone - zieleń obniżona, wspomagające zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na miejscu.
 - c) Uzasadniona technicznie konieczność odprowadzenia wód opadowych i roztopowych poprzez projektowany przykanaliki kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Zakres inwestycji oraz przyjęte wytyczne projektowe (np. układ zabudowy, zakres i rodzaj inwestycji, spadek terenu ulicy bocznej w kierunku ul.



AQUANET RETENCJA

Romana Dmowskiego) uniemożliwiają zastosowanie rozwiązań błękitno zielonej infrastruktury, mogących w całości przejąć powstające wody opadowe i roztopowe.

3. Projekt opracowano na podstawie Warunków Technicznych nr DW/WO/86504/2024, WO/80-2-KD/209/2024 z dnia 22.08.2024r.(AQR).
4. Na etapie wykonawczym, przed przystąpieniem do prac budowlanych, do wniosku „zgłoszenia zamiaru realizacji sieci” lub ”zgłoszenia zamiaru realizacji przyłącza” przesyłanych do Aquanet Retencja Sp. z o.o. należy dołączyć decyzję / zezwolenie na wycinkę drzew wskazanych na Naradzie Koordynacyjnej jako „przeznaczonych do wycięcia” – jeżeli zostały wskazane.

Uzgodnienie, opiniowanie dokumentacji dotyczy:

- Zgodności dokumentacji z wydaną opinią lub warunkami technicznymi,
- Zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Aquanet Retencja Sp. z o.o. zawartymi w opracowaniu pt. „Projektowanie, wykonawstwo zagospodarowania wód opadowych i roztopowych za pomocą błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) oraz sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej” wraz z załącznikami do ww. opracowania.

Informujemy, że:

- W sprawie realizacji i odbioru sieci, przyłącza kanalizacji deszczowej oraz urządzeń ograniczających odpływ wód opadowych i roztopowych należy skontaktować się z Gestorem kanalizacji deszczowej tj. Aquanet Retencja Sp. z o.o.
- Uzgodnienie jest ważne 3 lata od daty wydania,
- Uzgodnienie jest ważne tylko i wyłącznie z planem zagospodarowania terenu / planem sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1,
- Niniejsze pismo, uzgodnienie / zaopiniowanie projektu wydane przez Aquanet Retencja Sp. z o.o. w imieniu Aquanet S.A. nie wymaga podpisu ani stempla.

Załączniki:

1. Plan zagospodarowania terenu z powierzchniami jednorodnymi – rysunek nr PZT-2.0 z datą opracowania 07.2025r.
2. Karta bilansowa.
3. Zestawienie wpustów.
4. Obowiązek informacyjny RODO.

Pismo zatwierdził:

Dominik Kalemba

Specjalista ds. uzgadniania dokumentacji technicznej
Dział Planowania Inwestycji, Opiniowania i Uzgodnień

Sprawę prowadzi:

Dominik Kalemba


Specjalista ds. uzgadniania dokumentacji technicznej

Dział Planowania Inwestycji, Opiniowania i Uzgodnień

tel. kom. 723 210 376

e-mail: dominik.kalemba@aquanet-retencja.pl



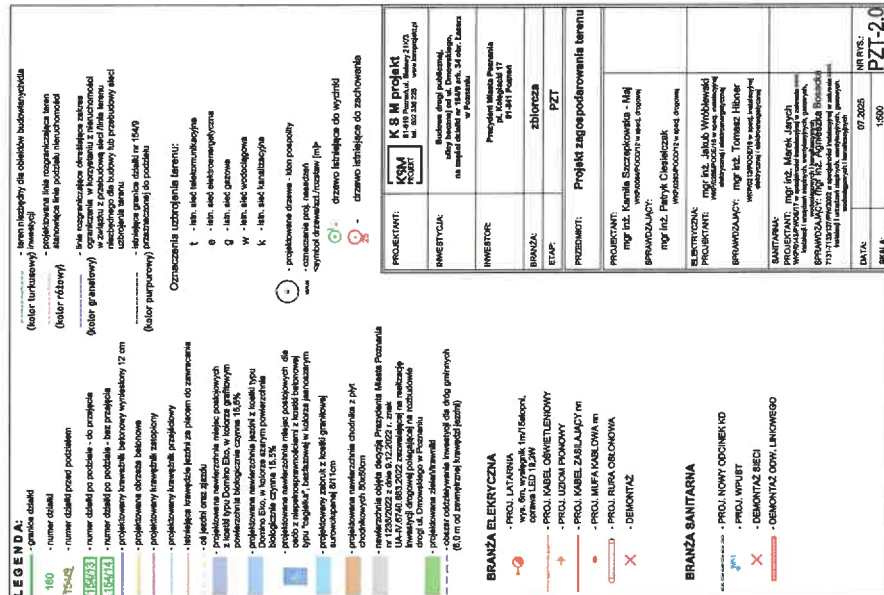

**Bilans zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości
podłączanej do miejskiego systemu kanalizacyjnego – zlewnie nieprzeciążone**

Dane nieruchomości:

1. Miejscowość:	2. Dzielnica:	3. Ulica:	4. Numer adresowy:
P O Z N A Ń	Górczyn	Ulica boczna od ulicy Dmowskiego	-

5. Numer działki ewidencyjnej objętej inwestycją:	6. Arkusz mapy:	7. Numer obrębu:	8. Nazwa obrębu:
154/9	34	0039	Łazarz

9. Uwagi, inne informacje:

UWAGA: Dane w polach należy uzupełniać pismem drukowanym.

Zgodnie z przyjętymi Standardami Retencji dla Miasta Poznania (Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 321/2024/P z dnia 20.03.2024r.) oraz obowiązującym Planem Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Poznania (Uchwała nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019r.), za priorytet przyjęto zasadę maksymalnego zatrzymania i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania. W związku z powyższym należy przewidzieć w ramach inwestycji obiekty błękitno-zielnej infrastruktury (dalej: „BZI”) o objętości odpowiadającej sumie wysokości opadu co najmniej **30 mm tzn. 30dm³ na 1m² powierzchni dachów, powierzchni uszczelnionej/przepuszczalnej.**

Podana wartość jest wartością minimalną wymaganą do zagospodarowania w ramach BZI. Projektant/Inwestor ma możliwość przyjęcia większych wartości w oparciu o ocenę ryzyka możliwości wystąpienia szkód w wyniku przepełnienia obiektów BZI.

Do obszarów rozwiązań spełniających zadania BZI można zaliczyć m.in.:

- zielone dachy
- powierzchniowe rozwiązania retencyjne
- podziemne rozwiązania retencyjne

Wszelkie informacje techniczne dla rozwiązań z zakresu BZI dostępne są w katalogach I-IV na stronie internetowej: <https://www.aquanet-retencja.pl/mala-retencja/>

W przypadku udowodnionego braku możliwości zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w ramach BZI zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych powinno odbywać się w ramach zbiorników szczelnych. W przypadku zastosowania zbiorników szczelnych, które są obarczone największym ryzykiem niekontrolowanych wylań wody deszczowej, należy przewidzieć wymiary (objętość czynna) uwzględniające współczynnik zwiększający o wartości równej: 2,0.

BILANS OBJĘTOŚCI WODY OPADOWEJ

1. Obliczenie wymaganej objętości obiektów retencyjnych

Powierzchnia analizowanego pola inwestycyjnego / działki zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu	P0=	Ok. 1270m ²
Powierzchnie dachów (bez dachu/stropu nad halą garażową)	P1=	-
Powierzchnie dachów/stropów nad halą garażową zlokalizowaną poza obrysem budynków	P2=	-
Powierzchnie uszczelnione nie zlokalizowane w ramach powierzchni P2 (CHODNIK Z PŁYT CHODNIKOWYCH)	P3=	Ok.170m ²
Powierzchnie przepuszczalne ¹ z wyłączeniem terenów biologicznie czynnych nie zlokalizowane w ramach powierzchni P2 (JEZDNI I MIEJSCA POSTOJOWE Z EKO-KOSTKI)	P4=	Ok. 810m ²
Suma powierzchni	$\Sigma P = P1 + P2 + P3 + P4 =$	Ok. 980m ²
Proj. zieleni (trawniki)	-	Ok. 230 m ²
Wymagana objętość obiektów retencyjnych (V):	$V = \Sigma P \times 0,03 =$	Ok. 29,4m³

¹Poprzez powierzchnie przepuszczalne należy rozumieć nawierzchnie wodoprzepuszczalne posadowione na gruncie rodzimym np. płyty ażurowe, kostki betonowe typu: „eko-kostki”, ekologiczne nawierzchnie wodoprzepuszczalne

2. Zestawienie projektowanych objętości obiektów retencyjnych

Zielone dachy	A = powierzchnie dachów zielonych x 0,02=	-
Powierzchniowe rozwiązania retencyjne		
Ogród deszczowy	B=	-
Niecka retencyjna	C=	-

Mulda retencyjna	D=	-
Pasaż roślinny	E=	-
Staw sedymentacyjny	F=	-
Zbiornik retencyjny hydrofitowy	G=	-
Rów retencyjny	H=	-
Wypustka uliczna	J=	-
Zbiornik retencyjny otwarty	K=	-
Podziemne rozwiązania retencyjne		
Studnia chłonna	L=	-
Skrzynki rozsączające	M=	-
Podziemne rozwiązania detencyjne		
Zbiornik szczelny ²	N=	-
z uwzględnieniem współczynnika zwiększającego o wartości: 2,0 (warunek konieczny)	P=2,0 x N=	-
Suma projektowanej objętości obiektów retencyjnych (V _r):	V _r = A+B+C+D+E+F+G +H+I+J+K+L+M+N	0,0m ³

²Stosowanie zbiorników szczelnych dopuszczalne jest gdy Projektant udowodni brak możliwości zagospodarowania wód opadowych i roztopowych przy pomocy obiektów BZII.

3. Podsumowanie bilansu

Projektowana objętość obiektów retencyjnych powinna być nie mniejsza niż wymagana objętość obiektów retencyjnych $V_r \geq V$. Jeżeli dla danej inwestycji wydano Warunki Techniczne wydane przez Aquanet Retencja, ich zapisy są nadrzędne w kwestii wymogów i zaleceń.

$$V_r = 0,0 \text{ m}^3 \geq V = 29,4 \text{ m}^3$$

WAR. NIEPEŁNIONY – ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI (PISMO NR DW/WO/88282/2025;
WO/80-2-KD/158/2025 Z DNIA 19.08.2025) ZAPROJEKTOWANO WPIĘCIE WPUSTU DO ISTN. KANALIZACJI DESZCZOWEJ



Za realizację przyjętych rozwiązań dotyczących zagospodarowania wód odpowiada Inwestor. Każda zmiana zagospodarowania terenu skutkująca zmianą objętości obiektów retencyjnych jest traktowana przez Aquanet Retencja jako zmiana istotna i wymaga akceptacji Aquanet Retencja.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczam, że podane w karcie bilansowej powierzchnie i pozostałe dane użyte do obliczeń są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym i projektowanym (dane przyjęte do obliczenia wymaganej objętości obiektów retencyjnych ustalone zostały na podstawie wizji lokalnej i pomiarów nieruchomości oraz wynikają z rozwiązań przyjętych do opracowania dokumentacji projektowej).

Oświadczam także, że znane są mi przepisy oraz normy techniczne relewantne z perspektywy zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, w tym w szczególności: przepis art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1478 ze zm.) oraz §28 i §29 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. poz. 690 z późn. zm. – tekst jednolity w załączniku do obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r., poz. 1065) – w myśl których został przygotowany projekt techniczny przedstawiony do uzgodnienia przez Aquanet Retencja Sp. z o.o.

Dodatkowo, zobowiązuje się przygotować dokumentację projektową w sposób zgodny z założeniami wynikającymi z Bilansu zagospodarowania wody opadowej na terenie nieruchomości, t.j. przewidzieć zgodną z przedmiotowym bilansem objętość obiektów retencyjnych.

Oświadczam także, że ewentualne zmiany dokumentacji projektowej w ww. zakresie zobowiązuję się konsultować z Aquanet Retencja sp. z o.o.

Signed by /
Podpisano przez:

Kamila
Szczepkowska-Maj

Date / Data: 2026-
03-02 14:21

.....
(data i czytelny podpis)

Zestawienie wpustów i przykanalików

LP.	Oznaczenie wpustu	Oznaczenie odbiornika (studni lub w przęsło)	Średnica studni osadnikowej [DN]	Współrzędne środka studni osadnikowej		Średnica przykanalika [DN]	Długość przykanalika [m]	Spadek przykanalika [%]	Rzędna dołu przykanalika w studni / w przęsło [m n.p.m.]	Rzędna dna przykanalika w studni osadnikowej [m n.p.m.]	Rzędna dna studni osadnikowej [m n.p.m.]	Rzędna góry wpustu (w jezdni) [m n.p.m.]	Rodzaj wpustu KR, K-J, JE*)
				[X]	[Y]								
1.	Wp1	proj. studnia DN1000	500	6424944,46	5806598,22	200	17,49	1	74,22	74,39	73,29	76,64	JE

Oznaczenia:

KR - wpust krawężnikowy

K-J - wpust krawężnikowo-jezdniowy

JE - wpust jezdniowy

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem danych osobowych jest AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@aquanet.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w zależności od składanego wniosku/zlecenia w celu: wydania opinii, warunków przyłączenia, zaopiniowania projektu drogowego, uzgodnienia projektu technicznego, aktualizacji projektu technicznego oraz wydania duplikatu: opinii, warunków technicznych / warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, pisma uzgadniającego dokumentację projektową.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie w związku z wykonywaniem usług, o których mowa w pkt. 2 powyżej. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz do realizacji wymagań prawnych Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okres trwania obowiązków prawnych.

W przypadku braku zawarcia umowy z Aquanet S.A. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez 2 lata od złożenia wniosku, a gdy doszło do zawarcia umowy, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu wykonania usług, o których mowa w pkt 2 powyżej, tj. maksymalnie 7 lat od momentu wymagalności roszczenia, liczone zgodnie z Kodeksem cywilnym oraz do czasu zakończenia postępowań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe związane z rozliczeniem umowy będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres wymagalności roszczeń podatkowych związanych z realizacją wymagań prawnych nakładanych na Administratora, tj. maksymalnie 6 lat, liczony zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości oraz przepisami Ordynacji Podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu realizacji kontroli wewnętrznej i będą przetwarzane przez okres 5 lat na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Aquanet oraz przez okres przedawnienia roszczeń dla danego przedmiotu kontroli.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia skutecznej komunikacji z Administratorem ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest utrzymanie relacji z kontrahentami przy pomocy prowadzonej przez Administratora bazy adresowej przez 6 lat od ostatniej korespondencji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy przez Administratora. Taki transfer może jednak prowadzić m.in. Microsoft jako dostawca usługi Microsoft 365 w ramach korzystania z globalnych usług chmurowych. Microsoft realizuje transfer poza EOG stosując mechanizmy zabezpieczeń oparte o standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO, jak również stosując, zgodnie z art. 45 RODO, mechanizm przekazywania, na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla podmiotów wymienionych w wykazie ram ochrony danych (EU-US Data Privacy Framework), czyli zasad ramowych ochrony danych pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi wdrożone decyzją Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 i wydane przez Departament Handlu USA (EU-U.S. DPF).

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl.

W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rozpatrzenia niniejszego wniosku/zlecenia w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego wniosku a ma na celu przyspieszenie jego rozpoznania i ułatwienie kontaktu z Panią/Panem.

ZDM-IPO.482.2.2023.116

Poznań, zgodnie z datą w podpisie

KSM PROJEKT
ul. SIELAWY 21k 3
61-619 POZNAŃ

Dotyczy: Projekt drogi publicznej – ulicy bocznej od ul. Dmowskiego, dz. 154/9, obręb Łazarz w Poznaniu – uzgodnienie projektu zieleni

W odpowiedzi na pismo nr 6.1013p.MM_2602.096W Zarząd Dróg Miejskich informuje, że przedłożony projekt zieleni w ramach ww. zadania uzgadnia pozytywnie, w zakresie objętym opracowaniem.

Uzgodnienie obejmuje projektowane nasadzenia drzew, założenie trawników oraz przyjęte rozwiązania technologiczne i pielęgnacyjne zgodnie z dokumentacją.

Zastrzega się, że realizacja zieleni powinna zostać przeprowadzona zgodnie z dokumentacją projektową oraz pod nadzorem przedstawiciela ZDM, a wszelkie zmiany lokalizacji nasadzeń wymagają ponownego uzgodnienia.

p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich

Podpisane przez: Jan Paweł Gosiewski
Data: 2026.03.02 06:06:35 CET

Załącznik:


1. Projekt drogi publicznej – ulicy bocznej od ul. Dmowskiego, dz. 154/9, obręb Łazarz w Poznaniu – projektu zieleni;

Otrzymują:

1. Adresat
2. PZ dw
3. IPO aa

Pismo zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Doręczony może być również wydruk pisma podpisanego elektronicznie, uzyskany z systemu teleinformatycznego, zgodnie z art. 39³ Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Sprawę prowadzi
Karolina Adamczak Bondyra
tel. 61 64 77 309

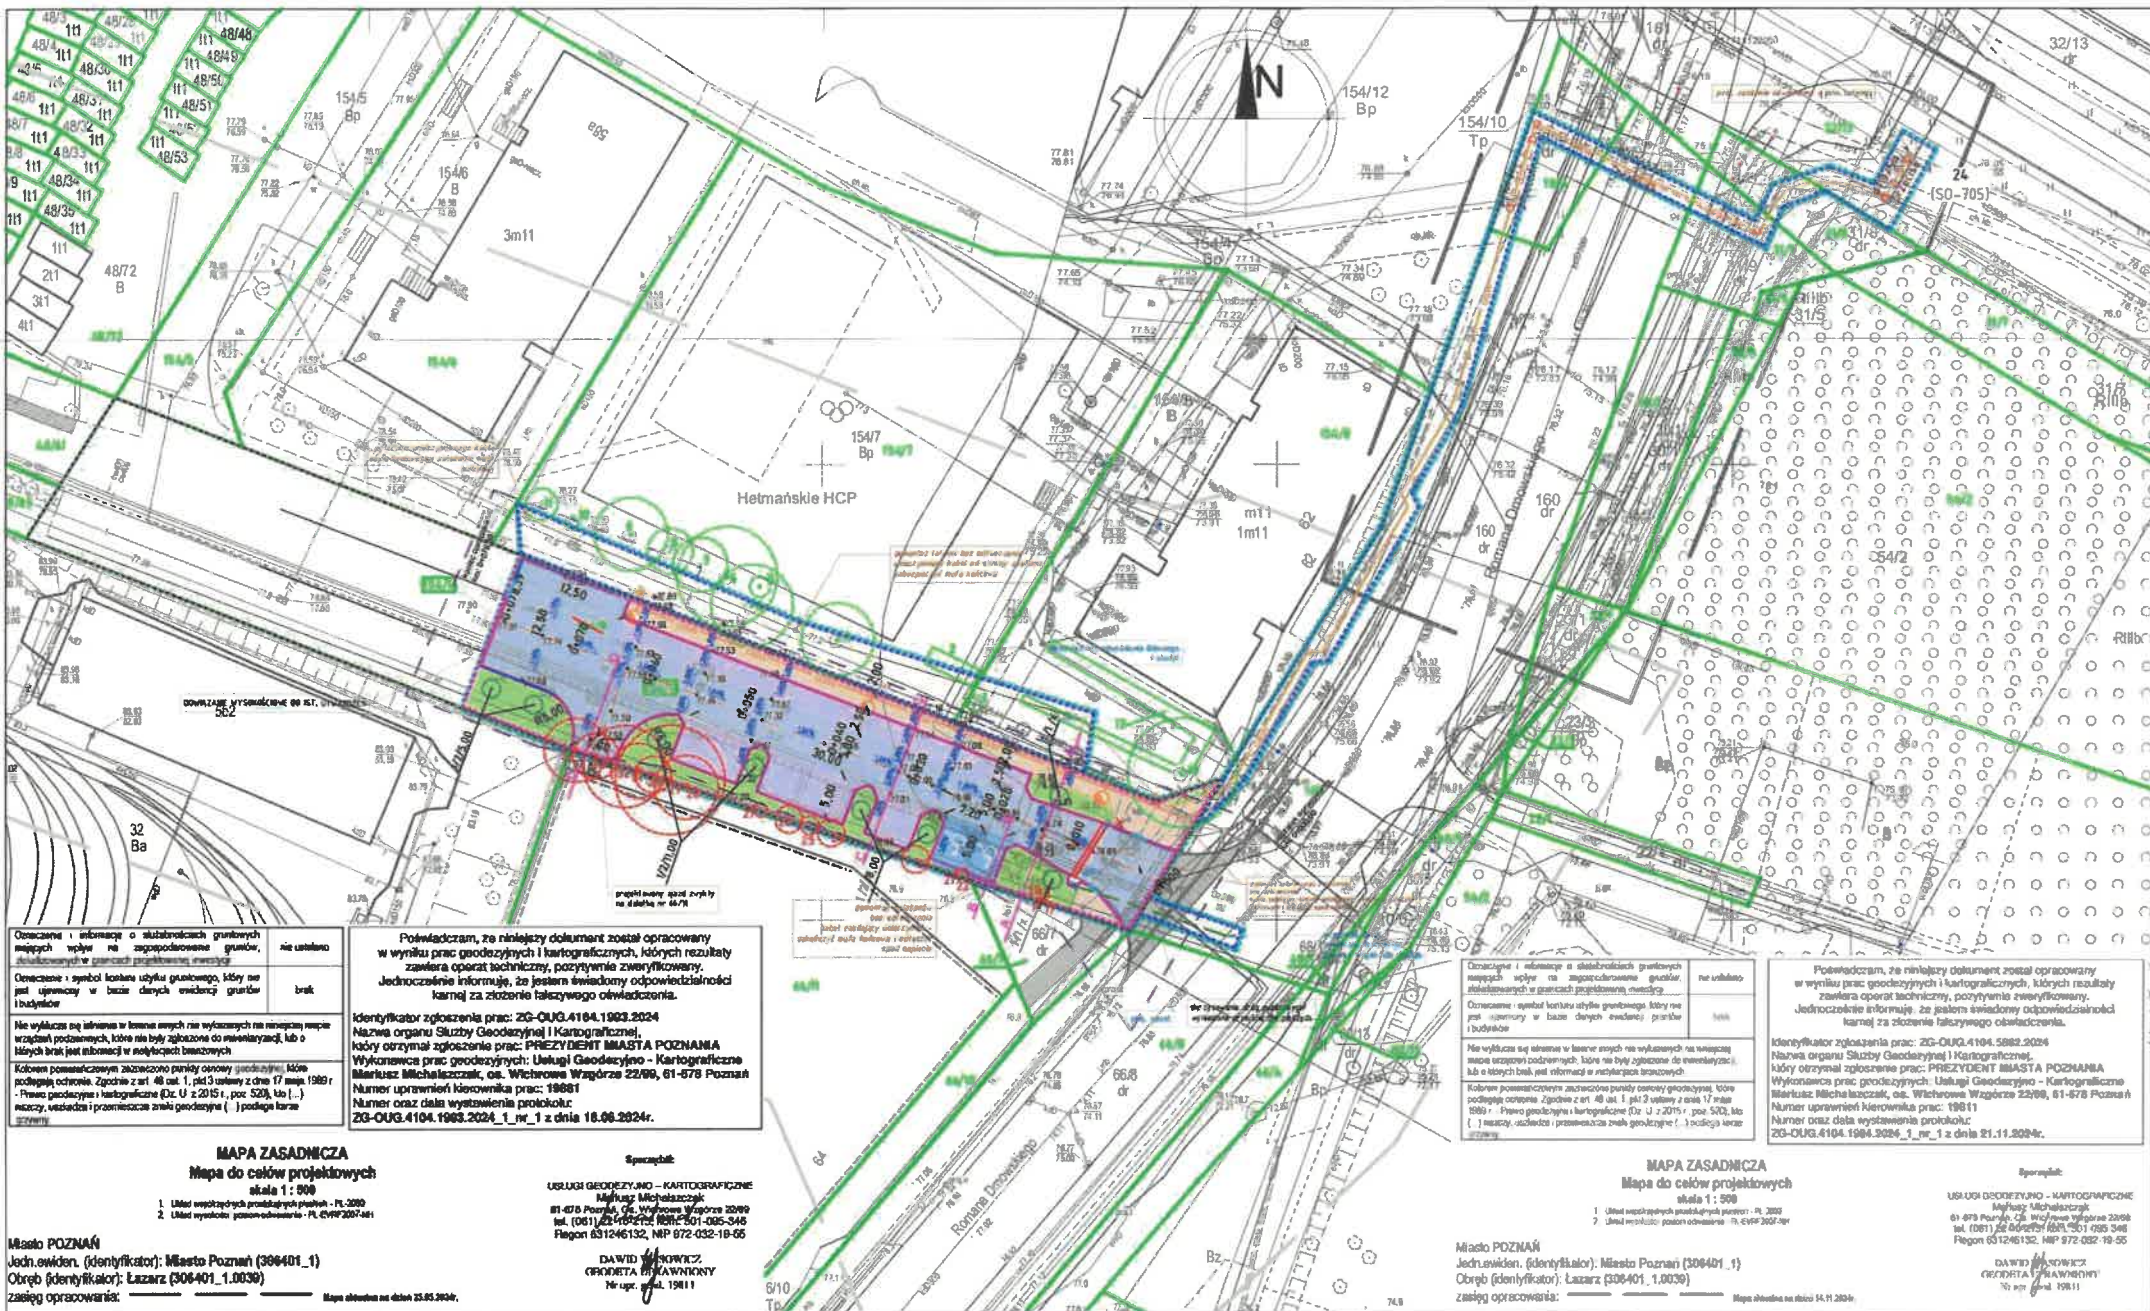

LEGENDA:

- granice działki
- numer działki
- numer działki przed podziałem
- numer działki po podziale - do przejęcia
- numer działki po podziale - bez przejęcia
- projektowany krawężnik betonowy wysłonięty 12 cm
- projektowane obrzeża betonowe
- projektowany krawężnik zatopiony
- projektowany krawężnik przejściowy
- istniejąca krawężnice jezdni za płacem do zawracania
- oś jezdni oraz zjazdu
- projektowana nawierzchnia miejsc postojowych z kostki typu Domino Eko, w kolorze grafitowym powierzchnia biologicznie czynna 15,5%
- projektowana nawierzchnia jezdni z kostki typu Domino Eko, w kolorze szarym powierzchnia biologicznie czynna 15,5%
- projektowana nawierzchnia miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami z kostki betonowej typu "cogelika", bezszwowej w kolorze jasnoszarym
- projektowany zabruk z kostki granitowej surowolupanej 8/11 cm
- projektowana nawierzchnia chodnika z płyt chodnikowych 50x50cm
- nawierzchnia obiektu decyzją Prezydenta Miasta Poznania nr 1235/2022 z dnia 9.12.2022 r. znak UJA-IV.6740.883.2022 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi ul. Dmowskiego w Poznaniu
- projektowana zieleń/trawniki
- obszar oddziaływania inwestycji dla dróg gminnych (6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni)

- teren niezbędny dla obiektów budowlanych/dla inwestycji (kolor turkusowy)
- projektowana linia rozgraniczająca teren stanowiąca linię podziału nieruchomości (kolor różowy)
- linie rozgraniczające określające zakres ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w związku z przebudową sieci /linia terenu niezbędnego dla budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu (kolor granatowy)
- istniejące granice działki nr 154/9 przeznaczonych do podziału (kolor purpurowy)

Oznaczenia uzbrojenia terenu:

- t - istn. sieć telekomunikacyjna
- e - istn. sieć elektroenergetyczna
- g - istn. sieć gazowa
- w - istn. sieć wodociągowa
- k - istn. sieć kanalizacyjna
- projektowane drzewa - klon pospolity
- oznaczenie proj. nasadzeń <symbol drzewa/szt./rozstaw [m]>
- drzewo istniejące do zachowania
- drzewo istniejące do wycinki

BRANŻA ELEKTRYCZNA

- PROJ. LATARNIA wys. 6m, wysięgnik 1m/15stopni, oprawa LED 19,3W
- PROJ. KABEL OŚWIETLENIOWY
- PROJ. UZIOM PIONOWY
- PROJ. KABEL ZASILAJĄCY nn
- PROJ. MUFA KABLOWA nn
- PROJ. RURA OSŁONOWA
- DEMONTAŻ

BRANŻA SANITARNA

- PROJ. NOWY ODCINEK KD
- PROJ. WPUST
- DEMONTAŻ SIECI
- DEMONTAŻ ODW. LINIOWEGO

PROJEKTANT:	KSM projekt
INWESTYCJA:	Budowa drogi publicznej, ulicy bocznej od ul. Dmowskiego, na części działki nr 154/9 art. 34 obr. Łazarski w Poznaniu
INWESTOR:	Prezydent Miasta Poznania pł. Kolegiński 17 61-841 Poznań
BRANŻA:	zieleni - nasadzenia
ETAP:	PW
PRZEDMIOT:	Plan sytuacyjny
PROJEKTANT:	Elżbieta Rokossowska
DATA:	07.2025
SKALA:	1:500
NR RYS.:	Z-1.1

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblą 8, 61-860 Poznań
tel. (61) 8545-100

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl

KSM PROJEKT
Kamila Szczepkowska-Maj
Sielawy 21K m. 3
61-619 Poznań

W/ znak: 6.1013p.MM_2602.099W
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.113932.24

z dnia 25-02-2026
z dnia 25-02-2026

Lokalizacja przedsięwzięcia:

Województwo: **wielkopolskie** Gmina: **Poznań** Miejscowość: **Poznań ul. Dmowskiego dz.154/9, 66/7**

dotyczy: **budowy ulicy**

Szanowni Państwo,

nawiązując do otrzymanego pisma w sprawie jw. informujemy, że wydane uzgodnienie nr PSGPO.ZMSM.763.5000.113932.24 z dnia 22.08.2024 jest ważne. Uzgodnieniu podlega PZT bez względu na jego nazewnictwo. Nie ma podstaw do zmiany treści uzgodnienia w sytuacji gdy nie uległo zmianie planowane zagospodarowanie terenu.

Z poważaniem

Mateusz
Haremski
Kierownik Sekcji
Ewidencji Majątku i
Uzgodnień
2026.02.25 14:04:29
+01'00'

Sprawę prowadzi:
Paweł Cieślik, tel: (61) 8 545 343

