

Poznań, 2024-06-07

Numer pisma: DW/IBM/1332/58934/2024

Numery spraw: IBM/812/59/2024

**"DROMOST" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Trójpole 3B
61-693 Poznań**

**Dotyczy: Zaopiniowanie rozbudowy ulicy Józefa Kraszewskiego w Poznaniu na odcinku
od ul. Zwierzynieckiej do ul. Bukowskiej**

W odpowiedzi na pismo w ww. sprawie, po zapoznaniu się z materiałami przesłanymi do AQUANET S.A. w wersji elektronicznej dnia 24.04.2024r. przekazujemy następujące informacje:

II. Uwagi ogólne:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić AQUANET S.A. - Dział Sieci Wodociągowej, ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu, Dział Sieci Kanalizacyjnej ul. Gdyńska 1, Koźiegłowy, z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem lub adres mailowy: klient@aquanet.pl.
2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego prowadzić pod stałym nadzorem pracowników AQUANET S.A. przy użyciu sprzętu lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia przewodów oraz ich uzbrojenia.
3. Odbiór nawierzchni dokonać przy współudziale pracowników AQUANET S.A. (adresy kontaktowe patrz pkt 1.).
4. W trakcie prowadzenia prac włączy studni kanalizacyjnych i skrzynki od zasuwn odcinających wraz z obudowami do zasuwn, zlokalizowanych na infrastrukturze wodociągowej należy wyregulować do rzędnej projektowanej nawierzchni.
5. Krawężniki należy lokalizować tak, aby nie było kolizji z włączami studni kanalizacyjnych, hydrantami oraz ze skrzynkami ulicznymi od zasuwn na sieciach i przyłączach wodociągowych tj. należy umożliwić swobodny dostęp do drążków/teleskopów umożliwiających regulację infrastrukturą wodociągową oraz do studni kanalizacyjnych.
6. Odtworzyć oznakowanie infrastruktury jeśli takowe istniało w momencie podjęcia prac budowlanych.
7. Miejsca parkingowe należy projektować tak, żeby nie kolidowały z zasuwnami na sieciach i przyłączach wodociągowych.
8. W wyniku prowadzonych robót drogowych przykrycie uzbrojenia nie może być mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla sieci wodociągowej 1,5 m, dla sieci kanalizacyjnej 0,8 m i nie może być zwiększone >30cm). Przy braku możliwości spełnienia tych warunków należy w AQUANET S.A. przedstawić do zaopiniowania niweletę drogi z zaznaczonym istniejącym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejącym uzbrojeniem.
9. W czasie trwania inwestycji wykonawca musi zapewnić dostęp-dojazd do studni kanalizacyjnych, infrastruktury wodociągowej, które znajdują się w rejonie objętym budową. Niedopuszczalne jest w trakcie trwania budowy wrzucanie do systemu kanalizacyjnego jakichkolwiek materiałów budowlanych.

Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

Dział Obsługi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

10. Przed odbiorem końcowym drogi wykonawca zgłosi do Działu Sieci Kanalizacyjnej Aquanet gotowość do przeprowadzenia wizji lokalnej studni kanalizacyjnych i sprawdzenia ich pod kątem zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia materiałów budowlanych lub innych zanieczyszczeń (np. masy asfaltowej, materiałów sypkich itp) wykonawca dokona czyszczenia na koszt własny przedmiotowej sieci (zaleca się wykonanie czyszczenia na zlecenie odpłatne przez służby techniczne w/w działu).

11. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wymogów eksploatacyjnych należy zachować pasy ochronne pozbawione zabudowy stałej i tymczasowej i zadrzewienia, o szerokości, liczonej od osi przewodu w każdą stronę zgodnie z załączonymi tabelami:

Magistrale, sieci oraz przyłącza wodociągowe	
Średnica [mm]	Strefa [m]
DN<150	1,5
DN≥150<300	3,0
DN≥300	5,0

Sieć kanalizacyjna grawitacyjna i ciśnieniowa wraz z przyłączami	
Średnica [mm]	Strefa [m]
DN<200	1,5
DN≥200≤1400	2,5
DN>1400	4,0

12. Niniejsza opinia nie jest akceptacją trasy projektowanego uzbrojenia. Uzgodnienie takie należy uzyskać na Naradzie Koordynacyjnej w GEOPOZ ul. Gronowa 20, Poznań.

Jednocześnie informujemy, że opinia Aquanet S.A. nie wymaga podpisu ani stempla.

Pismo zatwierdziła:

Małgorzata Pietras

*Starszy Specjalista ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
AQUANET S.A.*

Załącznik:

1. Plan (z legendą) z potwierdzonym przez Dział GIS Aquanet S.A. uzbrojeniem.


Sprawę prowadziła:

Joanna Patron

Specjalista ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowej AQUANET S.A.

tel. 885 992 830; e-mail: joanna.patron@aquanet.pl

przebudowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. Bukowskiej

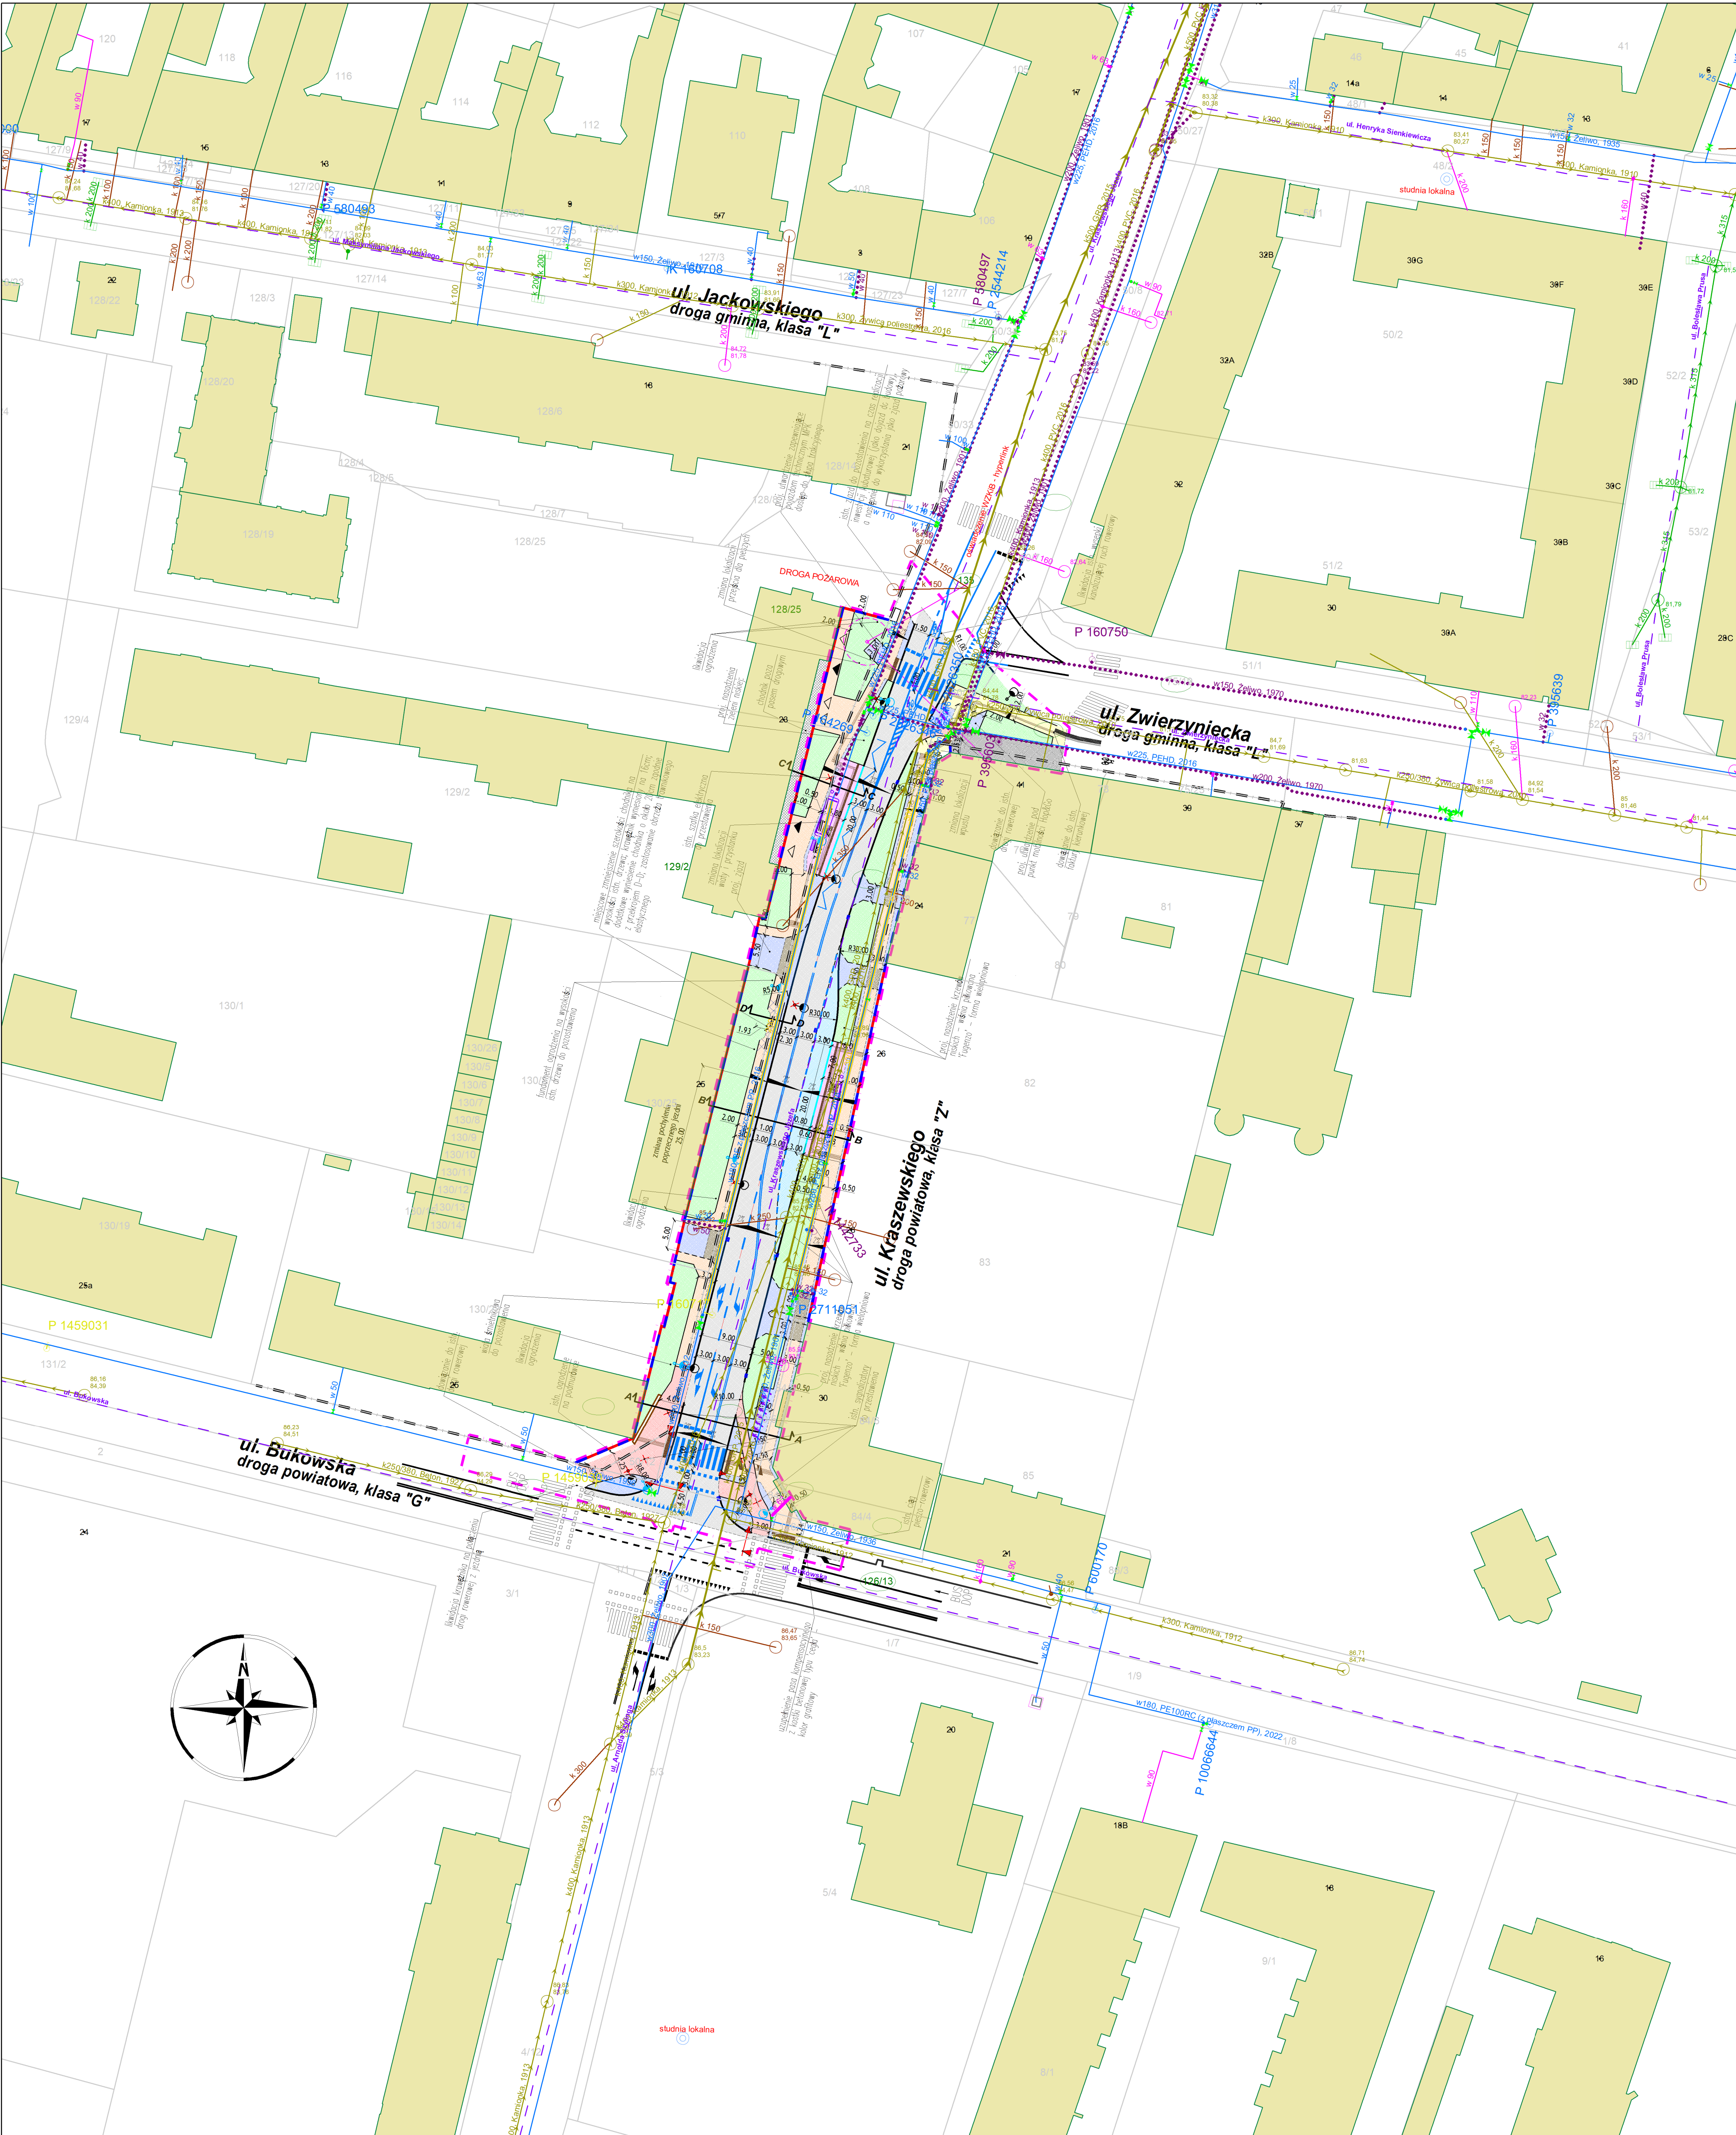

OBJAŚNIENIA:

	GRANICA TERENU NIEZBĘDNEGO DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
	LINIA ROZGRANICZAJĄCA – PROJEKTOWANY PAS DROGOWY
	IST. NUMERY I GRANICE DZIAŁEK
	PROJ. KRAWĘŻNIK KAMIENNY WYNIESIONY NA 12 CM
	PROJ. KRAWĘŻNIK KAMIENNY WYNIESIONY NA 2 CM
	PROJ. KRAWĘŻNIK PERONOWY WYNIESIONY NA 18 CM
	PROJ. OBRZEŻE KAMIENNE
	PROJ. OPORNIK KAMIENNY ZATOPIONY
	PROJ. OBRZEŻE TRAWNIKOWE ELASTYCZNE
	PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI BITUMICZNA KR4
	PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH 50x50cm WG KATALOGU CHODNIKÓW – OBSZAR VI
	PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z PŁYT GRANITOWYCH 'GABARYT' 120x80cm UŁADANYCH NA PIASKU
	PROJ. NAWIERZCHNIA DROGI ROWEROWEJ/DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW – BITUMICZNA
	PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z PŁYT GRANITOWYCH 60x100cm
	PROJ. NAWIERZCHNIA PERONÓW PRZYSTANKOWYCH Z PŁYT GRANITOWYCH 10x30cm
	PROJ. NAWIERZCHNIA PASÓW KOMPENSACYJNYCH/ZJAZDÓW Z KOSTKI KAMIENNEJ 9/11cm
	PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW W CIĘGU CHODNIKA Z KOSTKI KAMIENNEJ 9/11cm – GŁÓWNA POWIERZCHNIA CIĘTA I POMIENIOWANA
	PROJ. NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ – BETONOWA
	PROJ. OBSZARY ZIELENI NISKIEJ
	ISTN. NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW/DRÓG ROWEROWYCH
	PROJ. KRATKA WPUSTOWA ULICZNA / KRAWĘŻNIKOWO–ULICZNA
	PROJ. LOKALIZACJA LATARNI OŚWIETLENIOWYCH
	PROJ. FAKTURY INFORMACYJNE DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
	ISTN. LATARNIE ULICZNE DO PRZEBUDOWY
	PROJ. STOJAKI ROWEROWE typu STO-02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ W KOLORZE RAL7043 WG KATALOGU MEBLI MIEJSKICH POZNANIA – ROZSTAW 1,0m
	PROJ. KOSZE NA ŚMIECI O POJEMNOŚCI 80L ZE STALI NIERDZEWNEJ MAŁOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL7043 Z ZIELONYM PASKIEM W KOLORZE RAL6018
	PROJ. ŁAWKI typu LAW-07-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ W KOLORZE RAL7043 WG KATALOGU MEBLI MIEJSKICH POZNANIA
	ISTN. DRZEWA DO ZACHOWANIA
	ISTN. DRZEWA DO WYCINKI/PRZESADZENIA
	PROJ. DRZEWA
	ISTN. OZNAKOWANIE POZIOME
	PROJ. OZNAKOWANIE POZIOME
	PROJ. LOKALIZACJA SYGNALIZATORÓW ŚWIETLNYCH