



DROMOST sp. z o.o.
ul. Trójpole 3b
61-693 Poznań

KE/T/EKH-J1/17-et303/2024

Poznań, 28.02.2024

dotyczy: uzgodnienia rozwiązań projektowych oraz określenia warunków technicznych rozbudowy ulicy Józefa Kraszewskiego w Poznaniu na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. Bukowskiej

Odpowiadając na Państwa pismo w sprawie wydania warunków technicznych dla rozbudowy ulicy Józefa Kraszewskiego w Poznaniu na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. Bukowskiej informujemy, że na przedmiotowym obszarze znajdują się:

- a.) preizolowanej sieci cieplnej 2 x DN50, w obrębie dz. nr: 131/2, 135, 50/5, arkusz 14, obręb 21 (Jeżyce)

W/w infrastruktura przedstawiona na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych warunków jest naszą własnością i znajduje się w ewidencji środków trwałych Veolia Energia Poznań S.A. oraz jest czynna i użytkowana.

Wyrażamy zgodę na realizację inwestycji, zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. W związku z planowaną przebudową wydajemy warunki techniczne jej zabezpieczenia.

Warunki techniczne

1. W pasie roboczym sieci ciepłowniczych niedopuszczalna jest lokalizacja elementów małej architektury oraz trwałych nasadzeń (szczególnie drzew i krzewów). Nie należy dokonywać nasadzeń drzew w odległości bliższej od sieci ciepłowniczej niż ostateczny zasięg korony drzewa do obowiązującego pasa roboczego.

veolia energia poznań s.a.

ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań

Kapitał zakładowy: 105 947 725,00 zł, wypłacony w całości | NIP: 777-00-00-755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto: 75 1940 1210 0103 0331 0010 0000

tel. 801 57 57 57, (61) 43 76 276, e-mail: bok.poznan@veolia.com, kancelaria.pl-vpoz@veolia.com

www.energiadlapoznania.pl, www.veolia.pl

Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem www.energiadlapoznania.pl lub w siedzibie Veolia Energia Poznań S.A.

„DROMOST” Sp. z o.o.
WPŁYNĘŁO

dnia 06.03.24

2. Na terenie parkingów nad sieciami ciepłowniczymi należy projektować drogi wyłącznie o nawierzchni rozbieralnej. W przypadku projektowania dróg dojazdowych, w tym również dla sprzętu budowlanego należy przeprowadzić obliczenia konstrukcji sieci ciepłej preizolowanej sprawdzające ich wytrzymałość na obciążenia.
3. Nie należy lokalizować wjazdu oraz drogi dojazdowej do budynku lub miejsc parkingowych nad komorą ciepłowniczą, studzienką lub zaworami sieci ciepłowniczej.
4. Minimalne przykrycie stropu sieci ciepłej nie może ulec obniżeniu (min. przykrycie wynosi 0,6m). Z uwagi na to, że rzeczywiste rzędne istniejącej sieci ciepłej w miejscu prowadzenia Inwestycji nie są znane w celu ich pozyskania zastrzegamy sobie konieczność wykonania (na koszt Inwestora) przekopów próbnych i sprawdzenia rzędnych geodezyjnych wysokościowych i rzeczywistego przebiegu sieci. W przypadku nie wykonania takich przekopów w fazie projektowej, koszt ewentualnych zmian w fazie robót budowlanych obciążą Inwestora.
5. Jednocześnie informujemy, że nie posiadamy danych w zakresie rzeczywistych rzędnych posadowienia istniejącej sieci ciepłej w miejscu prowadzenia inwestycji. W celu ich pozyskania zastrzegamy sobie konieczność wykonania na koszt Inwestora przekopów próbnych oraz sprawdzenia rzędnych geodezyjnych wysokościowych i rzeczywistego przebiegu sieci. W przypadku nie wykonania takich przekopów w fazie projektowej, koszt ewentualnych zmian w fazie robót budowlanych obciążą Inwestora.
6. W miejscach zbliżeń z siecią ciepłą prace należy prowadzić ręcznie.
7. Na całej długości rurociągu ciepłowniczego należy zapewnić dostęp (do sieci, komór, studzienek) dla służb eksploatacyjnych Veolia.
8. W razie konieczności sieć ciepłą zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym; szczegóły dotyczące rozwiązania technicznego zabezpieczenia sieci ciepłej należy uzgodnić w Veolia Energia Poznań S.A.
9. Koszt zabezpieczenia sieci ciepłej na etapie budowy oraz koszt ewentualnych napraw uszkodzeń sieci podczas prowadzenia budowy ponosi Inwestor.
10. O rozpoczęciu prac w rejonie infrastruktury ciepłowniczej należy powiadomić Departament Dystrybucji i Usług, Wydział Sieci Ciepłowniczej (kontakt przez Biuro Obsługi Klientów - tel.: 801 57 57 57).

Sprawę prowadzi Ewa Korcz-Haremska, tel.: 727 690 477

Specjalista
ds. technologii i innowacji
Ewa Korcz-Haremska
Ewa Korcz-Haremska


Załączniki:

1. Mapa z zaznaczoną infrastrukturą ciepłowniczą

K/O: KE/T a/a



Załącznik nr 1

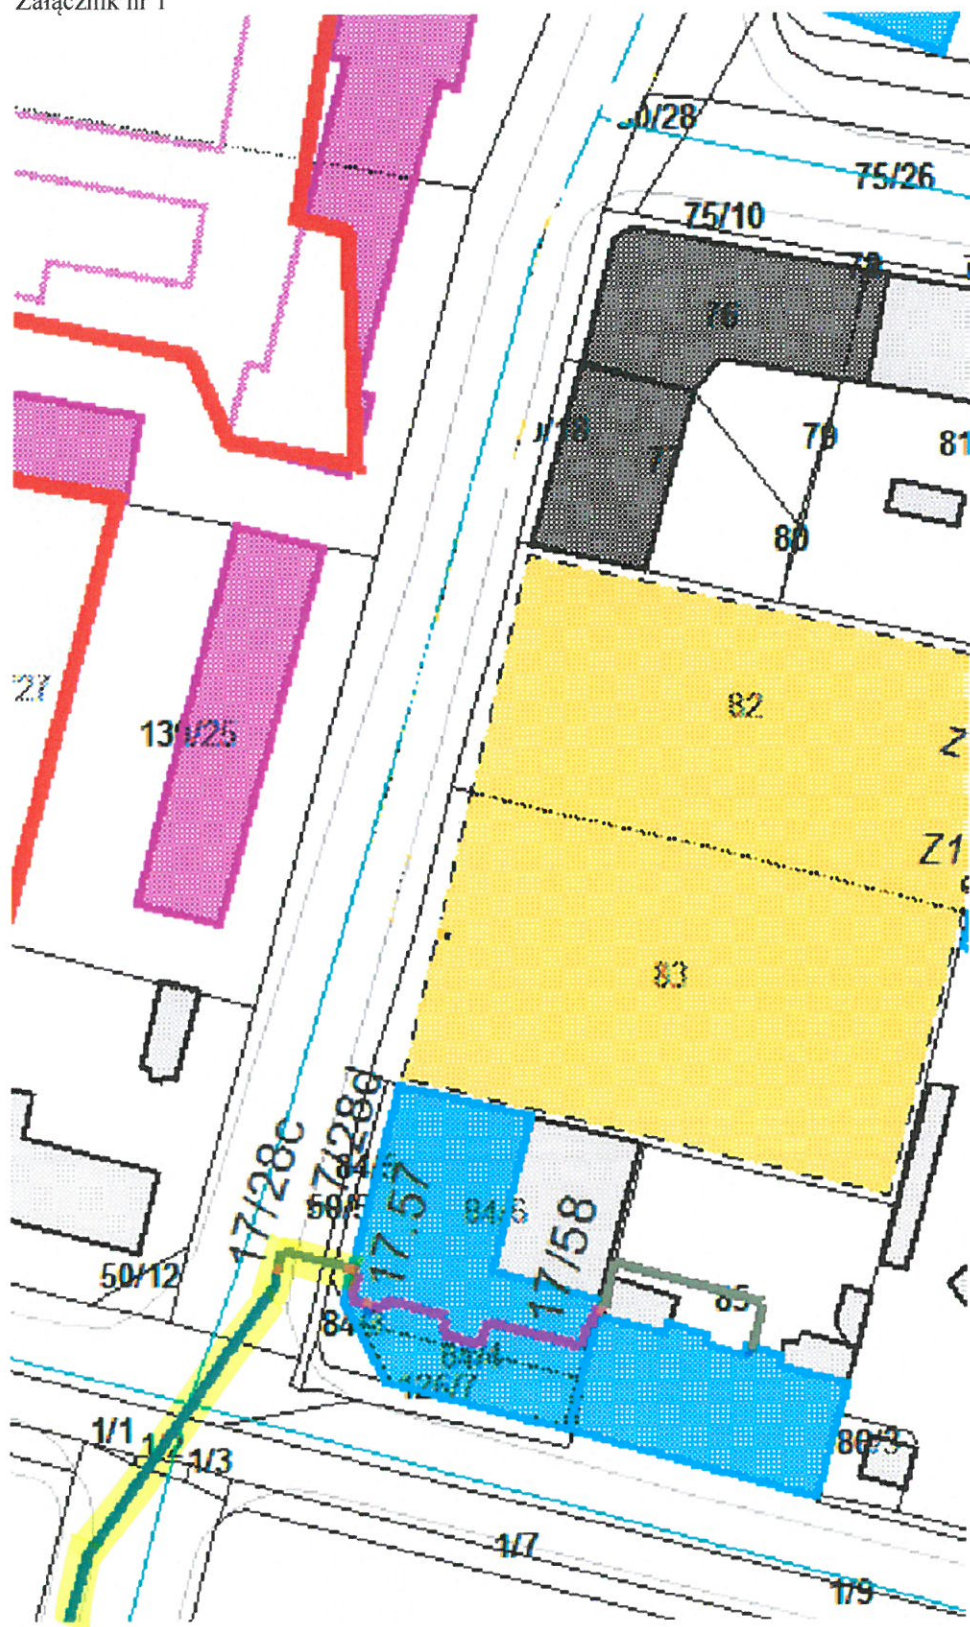

Veolia Energia Poznań S.A.

ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań

Kapitał zakładowy: 105 947 725,00 zł, wypłacony w całości | NIP: 777-00-00-755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto: 75 1940 1210 0103 0331 0010 0000

tel. 801 57 57 57, (61) 43 76 276, e-mail: bok.poznan@veolia.com, kancelaria.pl-vpoz@veolia.com

www.energiadlapoznania.pl, www.veolia.pl

Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem www.energiadlapoznania.pl lub w siedzibie Veolia Energia Poznań S.A.

